

broj projekta **18038-GL**

mapa **MAPA 3/3**

zop **12 – GP – 18 – ZO**

investitor
**Psihijatrijska bolnica
Ugljan**
Otočkih dragovoljaca 42,
23 275 Ugljan
OIB: 43171567819

vrsta projekta **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT**

naziv projekta **PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA**

građevina
**ZGRADA JAVNE NAMJENE -
UPRAVNA ZGRADA**

lokacija
**k.o. Ugljan, k.č. 2552/1, 2553/4 i 4407/8
Otočkih dragovoljaca 62, 23 275 Ugljan**

razina obrade **GLAVNI PROJEKT**

glavni projektant **MIROSLAV POPOVIĆ, dipl.ing.arh.**


MIROSLAV POPOVIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 408

projektant **TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.**


TOMISLAV JAKOMINIĆ
mag.ing.el.
E 2692
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

direktor **TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.**

Rijeka, svibanj 2018.

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA

Mapa 1/3

- arhitektonski projekt

PROJEKT BROJ: 12 - GP - 18
GLAVNI PROJEKTANT I PROJEKTANT ARHITEKTONSKOG DIJELA

Miroslav Popović
MIROSLAV POPOVIĆ
dipl.ing. arch.
OVLASLJENI ARHITEKT
A 406

PROJEKTANT: Miroslav Popović, dipl.ing.arch.
SURADNICE: Ira Mureta, mag.ing.oedif.
Sandra Dabić, dipl. ing. grad.

*Ira Mureta
Sandra Dabić*

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Duško Franković
dipl.ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
Duško Franković S 59

Mapa 2/3

- strojarski projekt

PROJEKT BROJ: 18 - 15/3
PROJEKTANT: Duško Franković, dipl. ing. stroj.

Duško Franković
TOMISLAV JAKOMINIC
mag.ing.el.
E 3492 OVLASLJENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE
Jakominic

Mapa 3/3

- elektrotehnički projekt

PROJEKT BROJ: 18038 - GL
PROJEKTANT: Tomislav Jakominic, mag.ing.el.

1. SADRŽAJ

1. SADRŽAJ	3
2. OPĆA DOKUMENTACIJA	6
2.1 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA	7
2.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA	11
2.3 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE	12
2.4 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA	14
2.5 POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI	15
3. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE OD POŽARA	19
3.1 OSNOVNI PODACI ELEKTRIČNE INSTALACIJE	19
3.2 OPREMA, KABELI I ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA I KRATKOG SPOJA	19
3.3 ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE	19
3.4 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA	19
3.5 INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE	20
4. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE NA RADU	21
4.1 OPĆI TEHNIČKI UVJETI	21
4.2 RAZVODNE PLOČE	21
4.3 VODOVI	21
4.4 ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA U TN-C/S SISTEMU	22
4.5 OPĆA RASVJETA	22
4.6 SIGURNOSNA RASVJETA	22
4.7 IZBACIVANJE NAPAJANJA EL. ENERGIJOM	22
4.8 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA I UZEMLJENJE	22
4.9 OSTALO	23
4.10 ZAŠTITA OD PREKOMJERNIH STRUJA I STRUJA KRATKOG SPOJA	23
5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TE SANACIJA GRADILIŠTA	24
5.1 OPĆI UVJETI	24
5.2 OPĆI TEHNIČKI UVJETI	25
5.3 PROGRAM KONTROLE I ISPITIVANJA	26
5.4 ODRŽAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE	27
5.5 SANACIJA GRADILIŠTA	28
5.6 BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU	28
6. TEHNIČKI OPIS	29
6.1 OPĆENITO	29
6.2 PRIKLJUČAK NA NN MREŽU	29
6.3 GLAVNI RAZVOD	29
6.4 MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIKLJUČNA SNAGA	29
6.5 ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA U TN-S SISTEMU	29
6.6 MODERNIZACIJA RASVJETE	29
6.6.1 POSTOJEĆE STANJE	29
6.6.2 NOVO PREDVIĐENO STANJE	30
6.7 SIGURNOSNA RASVJETA	30
6.8 ELEKTROINSTALACIJE UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE	30
6.9 ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA	31
6.10 ANTENSKI SUSTAV	31
6.11 ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE	31
6.12 GENERIČKO KABLIRANJE	31
6.13 INSTALACIJA ZA NADZOR PACIJENATA	32
6.14 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA	32
6.15 SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE	32

6.16	NAČIN IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJE EE MREŽE.....	33
6.16.1	NAČIN IZVOĐENJA KABELSKIH VODOVA	33
6.16.2	PRIPREMA KABELSKOG KANALA	33
6.16.3	POLAGANJE KABELA	34
6.16.4	SPAJANJE I ZAVRŠAVANJE KABELA.....	34
6.16.5	TRANSPORT I SKLADIŠTENJE KABELA	35
6.17	SUSTAV DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE	35
6.17.1	CENTRALNA PROCESNA JEDINICA.....	35
6.17.2	RADIJSKI MODUL.....	36
6.17.3	RADIJSKI REPETITOR	37
7.	TEHNIČKI PRORAČUN.....	39
7.1	PRORAČUN UŠTEDE ENERGIJE	39
7.1.1	IZRAČUN SNAGE POSTOJEĆEG SUSTAVA RASVJETE.....	40
7.1.2	IZRAČUN SNAGE NOVO PREDVIĐENOG SUSTAVA RASVJETE	41
7.1.3	IZRAČUN SNAGE, ENERGIJE I EMISIJE CO ₂	42
7.1.4	PRIKAZ OSTVARENIH UŠTEDA PREMA ZAHTJEVIMA FZOiEU	45
7.2	PRORAČUN VRŠNOG OPTEREĆENJA	46
7.3	PRORAČUN STRUJE OPTEREĆENJA IB	46
7.4	ODABIR KABELA I ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA	47
7.5	PRORAČUN PADA NAPONA	48
7.6	PRORAČUN UZEMLJIVAČA	49
7.7	PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE	50
7.8	PROCJENA DJELA STRUJE MUNJE KROZ ODVOD NA VANJSKOM LPS-U.....	51
7.9	PRORAČUN ELEKTRODINAMIČKE SILE MEĐU VODIČIMA LPS-A	53
7.10	PRORAČUN SIGURNOSNOG RAZMAKA.....	53
7.11	KONTROLA EFIKASNOSTI PRORADE DIFERENCIJALNE ZAŠTITE.....	55
7.12	PRORAČUN RASVJETE.....	56
7.12.1	KARAKTERISTIKE SVJETILJKI KORIŠTENIH U PRORAČUNIMA RASVJETE	56
7.12.2	REZULTATI PRORAČUNA	64
8.	MJERE ZA EKONOMSKI POVOLJNO POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTVA	
ZGRADE		106
8.1	OPĆENITO O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI.....	106
8.2	OPĆENITE MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	106
8.3	MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PREKO ELEKTROINSTALACIJE	106
9.	PROCJENA TROŠKOVA	108
10.	NACRTNA DOKUMENTACIJA	131
0.	SITUACIJA	
1.	SITUACIJA – ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE	
2.	BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - NOVO STANJE	
3.	ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE – PODRUM	
4.	ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE – PRIZEMLJE	
5.	ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE - KAT	
6.	ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE - TAVAN	
7.	SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - POSTOJEĆE STANJE - KROVNA PLOHA	
8.	SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - POSTOJEĆE STANJE – PROČELJA	
9.	ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I SLABE STRUJE - NOVO STANJE – PODRUM	
10.	ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - NOVO STANJE – PODRUM	
11.	ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIKU - NOVO STANJE - PODRUM	
12.	ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I SLABE STRUJE - NOVO STANJE - PRIZEMLJE	
13.	ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - NOVO STANJE - PRIZEMLJE	
14.	ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIKU - NOVO STANJE - PRIZEMLJE	
15.	ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I SLABE STRUJE - NOVO STANJE - KAT	
16.	ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - NOVO STANJE - KAT	
17.	ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIKU - NOVO STANJE - KAT	
18.	ELEKTROINSTALACIJA SNAGE, SLABE STRUJE I RASVJETE - NOVO STANJE - TAVAN	
19.	UZEMLJIVAČ - NOVO STANJE	
20.	SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - NOVO STANJE - KROVNA PLOHA	
21.	SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - NOVO STANJE - PROČELJA	
22.	BLOK SHEMA TERMOTEHNIKE	

- 23. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA RPOD
- 24. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA RP
- 25. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA RK
- 26. BLOK SHEMA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE
- 27. BLOK SHEMA ANTENSKE INSTALACIJE
- 28. KARAKTERISTIČNI PRESJECI KABELSKOG KANALA
- 29. KAZALO

2. OPĆA DOKUMENTACIJA

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovoljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

2.1 IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA



TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-16/1395-5

MBS: 040357898
Datum: 22.03.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA (prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku OM Projekt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:

OM Projekt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje

OM Projekt j. d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

Rijeka (Grad Rijeka)
Tizianova 32

PRAVNI OBLIK:

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- * - arhitektonске и инженерске дјелатности и техничко савјетовање
- * - урбанистичко и просторно планирање и пројектирање
- * - пројектирање, грађење, употреба и уклањање грађевине
- * - стручни надзор грађења
- * - Техничко испитивање и анализа
- * - енергетски прегледи грађевина
- * - енергетскоcertificiranje, енергетски преглед зграде и редовите прегледи система гrijanja и система хлађења или климатизације у згради
- * - енергетски преглед јавне rasvjete
- * - израда elaborata stalnih geodetskih točaka за потребе основних geodetskih radova
- * - израда elaborata katastarske izmjere
- * - израда parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * - израда parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- * - израда parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata за потребе pojedinačnog prevodenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
- * - израда elaborata katastra vodova i стручне geodetske poslove за потребе пруžanja geodetskih usluga
- * - техничко вођење katastra vodova
- * - израда posebnih geodetskih подлога за потребе izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
- * - израда posebnih geodetskih подлога за потребе пројектирања
- * - израда geodetskih elaborata stanja грађевине prije rekonstrukcije



TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-16/1395-5

MBS: 040357898
Datum: 22.03.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku OM Projekt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - izrada geodetskoga projekta
- * - iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
- * - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
- * - geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradom elaborata geodetskog praćenja
- * - praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradom elaborata geodetskog praćenja
- * - stručni poslovi zaštite na radu (radna okolina, ispitivanje sredstava rada, osposobljavanje za rad na siguran način)
- * - *stručni poslovi zaštite od požara (ispitivanje, procjena ugroženosti)
- * - stručni poslovi zaštite okoliša
- * - inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- * - izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitарne kontrole i kontrole zagadivanja i projekata akustičnosti
- * - saniranje, projektiranje i izvođenje radova na zaštićenim kulturnim dobrima
- * - Pripremni radovi na gradilištu
- * - Ugradnja stolarije
- * - fasadni i štukaturski radovi
- * - Postavljanje podnih i zidnih obloga
- * - Soboslikarski i staklarski radovi
- * - podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krova
- * - radovi na krovištu
- * - Završni građevinski radovi
- * - Elektroinstalacijski radovi
- * - Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * - nostrifikacija projekata
- * - stručni poslovi infracrvene termovizije
- * - montaža, popravak i održavanje informacijske i električne opreme brodskih pogona, vodovodnih i kanalizacijskih sustava
- * - Proizvodnja električne energije
- * - trgovina električnom energijom
- * - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * - Promidžba (reklama i propaganda)
- * - djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mnjenja



TRGOVACKI SUD U RIJECI
Tt-16/1395-5

MBS: 040357898
Datum: 22.03.2016


PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku OM Projekt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- * - računalno programiranje
- * - računalne i srodne djelatnosti (pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, pribavljanje i izdavanje računalne i programske opreme, obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, održavanje i popravak računalnih sustava, ostale djelatnosti povezane s računalima)
- * - djelatnost izrade, oblikovanja i održavanja web stranica, prijenosa informacija putem interneta, pružanje internetskih usluga
- * - djelatnost skladištenja
- * - kupnja i prodaja robe na domaćem i inozemnom tržištu
- * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * - zastupanje stranih pravnih osoba u plasiraju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
- * - pružanje usluga u trgovini
- * - pružanje usluga informacijskog društva
- * - prodaja putem samoposlužnih automata
- * - prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * - prijevoz za vlastite potrebe
- * - Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- * - turističke usluge u nautičkom turizmu
- * - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- * - ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- * - turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * - proizvodnja odjeće i pribora za odjeću
- * - proizvodnja pletene i kukičane odjeće
- * - iznajmljivanje strojeva i opreme
- * - proizvodnja, montaža i servisiranje elektroničkih uređaja

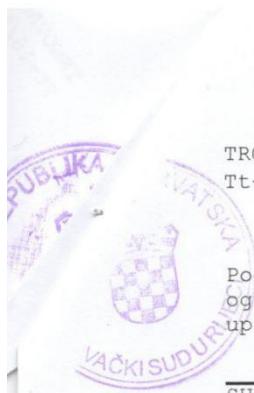

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-16/1395-5

MBS: 040357898
Datum: 22.03.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku OM Projekt jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i savjetovanje upisuje se:

SUBJEKT UPISA
OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

Tomislav Jakominić, OIB: 21017946143
Rasopasno, Rasopasno 24
- jedini osnivač j.d.o.o.

OSEOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Tomislav Jakominić, OIB: 21017946143
Rasopasno, Rasopasno 24
- član uprave
- zastupa samostalno i neograničeno temeljem odluke od 21. ožujka 2016.

TEMELJNI KAPITAL:

5.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSSI:

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću sastavljena je 21. ožujka 2016.

U Rijeci, 22. ožujka 2016.

S U D A C
Ika Mohorović



Sudac
Mohorović
Ika Mohorović

2.2 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

Na temelju Zakona o gradnji (NN, 153/13, 20/17), imenuje se:

ZA PROJEKTANTA: TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

OBRAZLOŽENJE:

TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag. ing. el., s obzirom na stručnu spremu, radno iskustvo na poslovima projektiranja, te s obzirom na položeni stručni ispit, ispunjava sve uvjete ovlaštenog inženjera elektrotehnike, te je upisan, pod rednim brojem 2692, u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike.

DIREKTOR:


TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

2.3 RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE



REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/I-800-01/16-01/3
Urbroj: 504-05-16-3
Zagreb, 21. siječnja 2016. godine

Na temelju članka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/2015.) Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, rješavajući po Zahtjevu za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, koji je podnio **Tomislav Jakominić**, mag.ing.el., DOBRINJ, Rasopasno, Rasopasno 24., donijela je

RJEŠENJE

o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

1. U **Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE** upisuje se **Tomislav Jakominić**, mag.ing.el., DOBRINJ, pod rednim brojem **2692**, s danom upisa **15.01.2016.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, Tomislav Jakominić mag.ing.el., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer elektrotehnike**" i može obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaće elektrotehničke struke, te poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaće elektrotehničke struke u skladu s člancima 52. i 53. stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, te ostala prava i dužnosti sukladno posebnim propisima.
3. Ovlašteni inženjer elektrotehnike poslove iz točke 2. ovoga Rješenja dužan je obavljati sukladno temeljnim načelima i pravilima struke koje treba poštivati ovlašteni inženjer elektrotehnike.
4. Na temelju članka 26. stavka 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ovlaštenom inženjeru elektrotehnike HKIE izdaje "**inženjersku iskaznicu**" i "**pečat**", koji su trajno vlasništvo HKIE.
5. Ovlašteni inženjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
6. Ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je plaćati HKIE članarinu i ostala davanja koja utvrde tijela HKIE, osim u slučaju mirovanja članstva, te pri prestanku članstva u HKIE podmiriti sve dospjele finansijske obveze prema istima.
7. Ovlašteni inženjer elektrotehnike ima prava i dužnosti u skladu s člankom 21. stavkom 1. podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.
8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuće kuna) u korist računa HKIE.

Obrazloženje

Tomislav Jakominić, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE.

Dana **15.01.2016.** godine proveden je postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u skladu s člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE stječe pravo na obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaće elektrotehničke struke, sukladno Zakonu i Statutu HKIE.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike može poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja prema članku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/2015.) obavljati samostalno u vlastitom uredi, zajedničkom uredu, ili u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike, osim u slučaju mirovanja članstva, dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.

Upisom u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike HKIE imenovani stječe pravo na "pečat" i "inženjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasništvo HKIE.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike ima prava i dužnosti u skladu s člankom 21. stavkom 1. podstavkom 6. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i Statutom Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike je dužan redovito plaćati članarinu.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike dužan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja za koje je stručno kompetentan, poštivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnička pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema trećim osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i članarine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, uplaćena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuće kuna) u korist računa Hrvatske komore inženjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) plaćena je upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske koji su zalipljeni na podnesak i poništeni pečatom ovog tijela prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama. ("Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).

Na temelju svega prethodno navedenog riješeno je kao u dispozitivu, te Komora u skladu s člancima 25. i 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju donosi ovo Rješenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnog судu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primjeka ovog Rješenja.

**Dostaviti:**

1. Tomislav Jakominić, 51514 DOBRINJ, Rasopasno, Rasopasno 24
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2.4 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA ZAKONIMA I PROPISIMA

Na temelju ZAKONA O GRADNJI (NN RH, 153/13, 20/17) I ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (NN RH, 153/13) te Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti idejnog odnosno glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N. N. br. 98/99), daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovoljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

Ovaj projekt je usklađen sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u sljedećem poglavlju.

PROJEKTANT:



TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

2.5 POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA I NORMI

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PRAVILNIKA

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15)
2. Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10)
3. Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13)
4. Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14)
5. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN RH br. 108/95, 56/10)
6. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14)
7. Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13)
8. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15)
9. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN RH br. 30/09, 139/10, 14/14)
10. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13)
11. Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)
12. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17)
13. Zakon o građevnim proizvodima (NN RH br. 76/13, 30/14)
14. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN RH br. 153/13)
15. Zakon o električkim komunikacijama (NN RH br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
16. Zakon o akreditaciji (NN RH br. 158/03, 75/09, 56/13)
17. Zakon o privatnoj zaštiti (NN RH br. 68/03, 31/10, 56/13)
18. Zakon o energiji (NN RH br. 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)
19. Zakon o tržištu električne energije (NN RH br. 22/13, 95/15, 102/15)
20. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN RH br. 78/15)
21. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH br. 61/14)
22. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN RH br. 50/05, 39/09)
23. Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN RH br. 87/08, 33/10)
24. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 05/10)
25. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN RH br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14)
26. Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara – austrijskog vatrogasnog saveza – Austrijskog centra za protupožarnu preventivu (TRVB)
27. Smjernice za projektiranje sigurnosne rasvjete (Life safety code NFPA 101/1994/E-2009)
28. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN RH br. 155/08)
29. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN RH br. 93/08)
30. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13)
31. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN RH br. 51/08)
32. Pravilnik o vrstama otpada (NN RH br. 27/96)
33. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN RH br. 26/09, 41/09, 66/10)
34. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN RH br. 80/13)
35. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN RH br. 39/06)
36. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN RH br. 146/05)
37. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN RH br. 114/10, 29/13)
38. Pravilnik o tehničkim uvjetima za električku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN RH br. 155/09)
39. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statickog elektriciteta (SL. list br. 62/73)
40. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadnih trafostanica (SL. List br. 13/78)
41. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN RH br. 103/08)
42. Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN RH br. 57/14)
43. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN RH br. 21/08)
44. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN RH br. 88/12)
45. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN RH br. 56/12)
46. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN RH br. 29/13, 87/15)
47. Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN RH br. 34/10, 32/11)
48. Pravilnik o opremi i postupku pružanja prve pomoći i organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgoda na radu (SL. list br. 21/71)
49. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN RH br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
50. Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN RH br. 113/08)
51. Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN RH br. 18/11, 133/12)
52. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN RH br. 145/04)
53. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN RH br. 39/06, 106/07)
54. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN RH br. 111/14, 107/15)
55. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone električke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN RH br. 75/13)

56. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja električne komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN RH 136/11, 44/12 i 75/13)
57. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN RH br. 141/11)
58. Pravilnik o katastru vodova (NN RH br. 71/08, 148/09)
59. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 23/14, 51/14)
60. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN RH br. 38/08)
61. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i električnim uređajima i opremom (NN RH br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13);
62. Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH br. 41/10)
63. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN RH br. 198/03)
64. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN RH br. 85/15)
65. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN RH br. 36/06)
66. EU direktiva ATEX 95 – Temeljni maksimalni zahtjevi za opremu (br. 94/9/EU)
67. EU direktiva ATEX 137 – Minimalni zahtjevi, Obaveza poslodavca za zaštitu posloprimca (br. 1999/92/EU)

POPIS VAŽEĆIH NORMI ZA PROJEKTIRANJE, IZVOĐENJE RADOVA I UGRAĐENU OPREMU:

- HRN EN 12464-1:2012** – Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-1:2011)
- HRN EN 12464-2:2014** – Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio: Vanjski radni prostori (EN 12464-2:2014)
- HRN EN 1838: 2008** – Nužna rasvjeta (EN 1838:1999)
- HRN EN 12193: 2008** – Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta sportskih objekata (EN 12193:2007)
- HRN EN 60598-2-22: 2008** – Svjetiljke za nužnu rasvjetu
- HRN EN 50171: 2008** – Centralni sustavi napajanja
- HRN CLC/TR 50479: 2007** – Uputa za električnu instalaciju — Odabir i ugradba električne opreme – Sustavi razvođenja (Razvođenje vodova i kabela) – Ograničivanje zagrijavanja (porasta temperature) spojnih sučelja (CLC/TR 50479: 2007)
- HRN EN 60027-1:2008** – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 1. dio: Općenito (IEC 60027-1:1995+am1:1997+am2:2005; EN 60027-1:2006+A2:2007);
- HRN EN 60027-2:2008** – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 2. dio: Telekomunikacije i elektronika (IEC 60027-2:2005); EN 60027-2:2007);
- HRN EN 60027-3:2008** – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 3. dio: Logaritamske i srodne veličine te njihove jedinice (IEC 60027-3:2002; EN 60027-3:2007);
- HRN EN 60027-4:2008** – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 4. dio: Okretni električni strojevi (IEC 60027-4:2006; EN 60027-4:2007);
- HRN EN 60027-6:2008** – Slovni simboli za uporabu u elektrotehnici -- 6. dio: Upravljačka tehnologija (IEC 60027-6:2006; EN 60027-6:2007);
- HRN EN 60445:2011** – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj, označivanje i identifikacija -- Identifikacija priključaka opreme, krajeva vodiča i vodiča (IEC 60445:2010; EN 60445:2010);
- HRN EN 60447:2008** – Osnovna i sigurnosna načela za sučelje čovjek-stroj označivanje i identifikacija -- Pokretačka načela (IEC 60447:2004; EN 60447:2004)
- HRN EN 60909-0:2004** - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeničnim sustavima -- 0. dio: Proračun struja (IEC 60909-0:2001; EN 60909-0:2001)
- HRN EN 60909-3:2011** - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeničnim sustavima -- 3. dio: Struje dvostrukog zemljospoja i parcijalne struje kroz tlo (IEC 60909-3:2009; EN 60909-3:2010)
- HRN EN 61082-1:2008** – Priprema dokumenata koji se rabe u elektrotehnici -- 1. dio: Pravila (IEC 61082-1:2006; EN 61082-1:2006);
- HRN EN 61082-1:2015** – Priprema dokumentacije za uporabu u elektrotehnici -- 1. dio: Pravila (IEC 61082-1:2014; EN 61082-1:2015)
- HRN EN 61140/A1: 2007** – Zaštita od električnog udara – Zajednička gledišta na instalaciju i opremu (IEC 61140: 2001/am1: 2004, MOD, EN 61140: 2002/A1: 2006)
- HRN HD 193 S2: 2001** – Naponska područja za električne instalacije zgrada (IEC 60449: 1973+A1: 1979; HD 193 S2: 1982)
- HRN HD 308 S2: 2002** – Prepoznavanje žila u kabelima i gipkim priključnim vodovima (HD 308 S2: 2001)
- HRN HD 384.4.45 S1: 1999** – Električne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zaštita -- 45. poglavlje: Podnaponska zaštita (IEC 60364-4-45: 1984; HD 384.4.45 S1: 1989)
- HRN HD 384.4.46 S1: 2002** – Električne instalacije zgrada -- 4. dio: Sigurnosna zaštita -- 46. poglavlje: Odvajanje i sklapanje (IEC 60364-4-46: 1981, preinačena; HD 384.4.46 S2: 2001)
- HRN HD 384.5.537 S2: 1999** – Električne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme – 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji – 537. odjeljak: Naprave za odvajanje i sklapanje (IEC 60364-5-537: 1981+am1: 1989; HD 384.5.537 S2: 1998)
- HRN HD 384.7.711 S1: 2004** – Električne instalacije zgrada -- 7-711. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Izložbe, predstave i štandovi (IEC 60364-7-711: 1998, preinačena; HD 384.7.711 S1: 2003)
- HRN HD 384.7.753 S1: 2004** – Električne instalacije zgrada -- 7. dio: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – 753. odjeljak: Podni i stropni sustavi grijanja (HD 384.7.753 S1: 2002)
- HRN HD 60364-1: 2008** – Niskonaponske električne instalacije -- 1. dio: Osnovna načela, određivanje općih značajka, definicije (IEC 60364-1: 2005, MOD; HD 60364-1: 2008);
- HRN HD 60364-4-41: 2007** – Niskonaponske električne instalacije -- 4 – 41. dio: Sigurnosna zaštita – Zaštita od električnog udara (IEC 60364-4-41: 2005, MOD; HD 60364-4-41: 2007);
- HRN HD 60364-4-43:2011** - Niskonaponske električne instalacije -- Dio 4-43: Sigurnosna zaštita -- Nadstrujna zaštita (IEC 60364-4-43:2008, MOD+Corr.1:2008; HD 60364-4-43:2010)

- HRN HD 60364-4-443: 2007** – Električne instalacije zgrada -- 4 – 44. dio: Sigurnosna zaštita– Zaštita od naponskih i elektromagnetskih smetnja – 443. odjeljak: Prenaponska zaštita od atmosferskih ili sklopnih prenapona (IEC 60364-4-44: 2001/am1: 2003, MOD; HD 60364-4-443: 2006);
- HRN HD 60364-5-51:2010** – Električne instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba električne opreme -- Zajednička pravila (IEC 60364-5-51:2005, MOD; HD 60364-5-51:2009)
- HRN HD 60364-5-51:2010/A11:2014** – Električne instalacije zgrada -- Dio 5-51: Odabir i ugradba električne opreme -- Zajednička pravila (HD 60364-5-51:2009/A11:2013)
- HRN HD 60364-5-52:2012** - Niskonaponske električne instalacije -- Dio 5-52: Odabir i ugradnja električne opreme -- Sustavi razvođenja (IEC 60364-5-52:2009, MOD+Corr:2011; HD 60364-5-52:2011)
- HRN HD 60364-5-53:2015** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 5-53: Odabir i ugradnja električne opreme -- Sklopni i upravljački uređaji (HD 60364-5-53:2015)
- HRN HD 60364-5-53: 2008** – Niskonaponske električne instalacije – 5 – 53. dio: Odabir i ugradba električne opreme – Odvajanje, sklapanje i upravljanje – Točka 534: Naprave za zaštitu od prenapona (IEC 60364-5-53: 2001/ am1: 2002, MOD; HD 60364-5-534: 2008)
- HRN HD 60364-5-54:2012** - Niskonaponske električne instalacije -- Dio 5-54: Odabir i ugradnja električne opreme -- Uzemljenja i zaštitni vodiči (IEC 60364-5-54:2011; HD 60364-5-54:2011)
- HRN HD 60364-5-559:2013** - Niskonaponske električne instalacije -- Dio 5-559: Odabir i ugradnja električne opreme -- Svjetiljke i instalacije rasvjete (IEC 60364-5-55:2011, MOD; HD 60364-5-559:2012)
- HRN HD 60364-6:2007** - Niskonaponske električne instalacije -- 6.dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2006, MOD; HD 60364-6:2007)
- HRN HD 60364-7-701: 2007** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-701: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadiom ili tušem (IEC 60364-7-701: 2006, MOD; HD 60364-7-701: 2007)
- HRN HD 60364-7-703: 2007** – Električne instalacije zgrada -- Dio 7-703: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Sobe i kabine sa sauna grijaćima (IEC 60364-7-703: 2004;HD 60364-7-703: 2005)
- HRN HD 60364-7-704: 2007** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-704: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Instalacije gradilišta i rušilišta (IEC60364-7-704: 2005 MOD; HD 60364-7-704: 2007)
- HRN HD 60364-7-705: 2007** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-705: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Poljodjelske i vrtlarske prostorije (IEC 60364-7-705: 2006, MOD; HD 60364-7-705: 2007)
- HRN HD 60364-7-706: 2007** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-706: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Vodljivi prostori s ograničenom slobodom kretanja (IEC 60364-7-706: 2005, MOD; HD 60364-7-706: 2007)
- HRN HD 60364-7-708:2010** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-708: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Kampovi za stambene auto prikolice, šatore i slične prostore (IEC 60364-7-708:2007, MOD; HD 60364-7-708:2009)
- HRN HD 60364-7-709: 2010** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Marine i slični prostori (IEC 60364-7-709: 2007, MOD; HD 60364-7-709: 2009)
- HRN HD 60364-7-709:2010/A1:2013** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Marine i slični prostori (IEC 60364-7-709:2007/am1:2012; HD 60364-7-709:2009/A1:2012)
- HRN HD 60364-7-709:2010/A1:2013/Ispr.1:2013** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Marine i slični prostori (HD 60364-7-709:2009/A1:2012/AC:2012)
- HRN HD 60364-7-709:2010/Ispr.1:2014** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-709: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Marine i slični prostori (HD 60364-7-709:2009/AC:2010)
- HRN HD 60364-7-710:2013** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-710: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Prostori za medicinsku upotrebu (IEC 60364-7-710:2002, MOD; HD 60364-7-710:2012)
- HRN HD 60364-7-712: 2007** – Električne instalacije zgrada -- Dio 7-712: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Sustavi za sunčanu fotonaponsku (PV) energetsku opskrbu (IEC 60364-7-712: 2002, MOD; HD 60364-7-712: 2005)
- HRN HD 60364-7-715:2013** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-715: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Instalacije rasvjete malog napona (IEC 60364-7-715:2011, MOD; HD 60364-7-715:2012)
- HRN HD 60364-7-717:2011** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-717: Zahtjevi za posebne instalacije i prostore -- Pokrete ili prevozne jedinice (IEC 60364-7-717:2009, MOD; HD 60364-7-717:2010)
- HRN HD 60364-7-729: 2009** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-729: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Prolazi za pogon i održavanje (IEC 60364-7-729: 2007, MOD; HD 60364-7-729: 2009)
- HRN HD 60364-7-740: 2007** – Električne instalacije zgrada -- Dio 7-740: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – Privremene električne instalacije za građevine, zabavne naprave i paviljone na sajmištima, zabavnim parkovima i cirkusima (IEC 60364-7-740:2000, MOD; HD 60364-7-740:2006)
- HRN IEC 60050-826:2012** – Međunarodni elektrotehnički rječnik -- 826. dio: Električne instalacije (IEC 60050-826:2004)
- HRN IEC 60364-5-53: 1999** – Električne instalacije zgrada -- 5. dio: Odabir i ugradba električne opreme – 53. poglavlje: Sklopni i upravljački uređaji (IEC 60364-5-53:1994 +corr.1996)
- HRN IEC 60364-7-713:2016** – Niskonaponske električne instalacije -- Dio 7-713: Zahtjevi za posebne instalacije ili prostore -- Namještaj (IEC 60364-7-713:2013)
- HRN IEC/TR 60909-1:2004** - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeničnim sustavima -- 1. dio: Faktori za proračun struja kratkog spoja prema IEC 60909-0 (IEC/TR 60909-1:2002)
- HRN IEC/TR 60909-4:2004** - Struje kratkog spoja u trofaznim izmjeničnim sustavima -- 4. dio: Primjeri proračuna struja kratkog spoja (IEC/TR 60909-4:2000)
- HRN IEC/TR3 60909-2:2004** - Električna oprema -- Podatci za proračun struja kratkog spoja prema IEC 60909:1988 (IEC/TR3 60909-2:1992)

Ostale norme:

- HRN EN 50173-1:2009** – Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 50173-1:2007)

HRN EN 50173-1:2009/A1:2010 – Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 50173-1:2007/A1:2009)

HRN EN 50173-1:2012 – Informacijska tehnologija -- Generički sustavi kabliranja -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 50173-1:2011)

HRN EN 50173-2: 2008 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja -- 2. dio: Uredski prostori (EN 50173-2: 2007)

HRN EN 50173-3: 2008 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja -- 3. dio: Industrijski prostori (EN 50173-3: 2007)

HRN EN 50173-4: 2008 – Informacijske tehnologije – Generički sustavi kabliranja -- 4. dio: Stambeni prostori (EN 50173-4: 2007).

HRN EN 50173-5: 2008 – Informacijska tehnologija – Generički sustavi kabliranja -- 5. dio: Podatkovni centri (EN 50173-5: 2007).

HRN EN 50174-1: 2008 – Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja -- 1. dio: Specifikacija i osiguranje kvalitete (EN 50174-1: 2000)

HRN EN 50174-1: 2010 – Informacijska tehnologija - Instalacija kabliranja -- 1. dio: Specifikacija instalacije i osiguranje kvalitete (EN 50174-1: 2009)

HRN EN 50174-2: 2008 – Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja -- 2. dio: Planiranje instalacije i instalacijska praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2000)

HRN EN 50174-2: 2010 – Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja -- 2. dio: Planiranje instalacije i instalacijska praksa unutar zgrada (EN 50174-2: 2009)

HRN EN 50174-3: 2008 – Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja -- 3. dio: Planiranje instalacije i instalacijska praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2003)

HRN EN 50174-3: 2013 – Informacijska tehnologija – Instalacija kabliranja -- 3. dio: Planiranje instalacije i instalacijska praksa izvan zgrada (EN 50174-3: 2013)

HRN EN 50310: 2008 – Primjena mjera za izjednačivanje potencijala i uzemljenje u zgradama s opremom informacijske tehnike (EN 50310: 2006)

HRN EN 50310:2011 – Primjena izjednačenja potencijala i uzemljenja u zgradama s opremom informacijske tehnologije (EN 50310:2010)

HRN EN 60529: 2000 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 60529: 1989; EN 60529: 1991+Corr.1:1993)

HRN EN 60529: 2000/A1: 2008 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 60529: 1989/am1: 1999; EN 60529: 1991/A1: 2000)

HRN EN 60529:2000/A2:2014 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP Code) (IEC 60529:1989/am2:2013; EN 60529:1991/A2:2013)

3. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

3.1 OSNOVNI PODACI ELEKTRIČNE INSTALACIJE

- napon priključka: 230 / 400 V , 50Hz
- sustav razdiove s obzirom na uzemljenje: TN-C/S
- zaštita od električnog udara predviđena je u skladu sa normom HRN HD 60364-4-41:2007:
 - Zaštita od direktnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom izolacionim materijalom.
 - Razvodni TN-S sistem, zaštita od indirektnog dodira izvedena je spajanjem izloženih provodnih dijelova instalacije sa uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog vodiča PE. Zaštitni vodič ima presjek jednak presjeku faznih vodiča. Kao dodatna zaštita instalirane su ZUDS diferencijalne struje 0,03 i 0,3A.

3.2 OPREMA, KABELI I ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA I KRATKOG SPOJA

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povećanja temperature - oprema je opterećena samo do svojih nazivnih parametara. Projektirana instalacija i predviđena oprema sukladne su s normom **HRN HD 384.4.42 S1** (*Zaštita od toplinskih učinaka*). Upotrijebljeni su kabeli sa PVC i EPR izolacijom koji su odgovarajuće zaštićeni te PVC i PEHD cijevi koji ne podržavaju gorenje.

Nadstrujna zaštita je projektirana prema normi **HRN HD 384.4.43 S2** (*Nadstrujna zaštita*). Kao zaštitni uređaji predviđeni su visokoučinski rastalni osigurači i automatski prekidači koji su izabrani tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja kabela i uređaja. Također su predviđeni tako da izdrže naprezanja u kratkom spoju, a vodovi i kabeli tako, da izdrže termička naprezanja u kratkom spoju.

3.3 ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Isključenje napajanja električnom energijom potrebno je izvršiti odmah po uočavanju požara, a svakako prije početka gašenja.

Isključenje je moguće obaviti tipkalom za daljinski isklop IPR-10, smještenim na ulazu u objekt, čijim aktiviranjem se izbacuje glavni prekidač u razdjelniku prizemlja RP. U prostoru je predviđena sigurnosna rasvjeta.

3.4 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti pregled i ispitivanje postojećih izvoda iz uzemljivača. Ako se pregledom i ispitivanjem ustanovi da je manje od 50% postojećih izvoda iz uzemljivača nezadovoljavajuće koristiti će se postojeći uzemljivač, a izvodi koji nisu zadovoljili pregled i ispitivanje će se sanirati. U protivnom potrebno je izvesti kompletno novi uzemljivač u rovu oko predmetnog objekta. Uzemljenje bi se izvelo polaganjem trake Fe-Zn 30x4mm. U oba slučaja potrebno je izvesti uzemljenje strojarske opreme prema nacrtnoj dokumentaciji.

Sve metalne mase na krovu i fasadi objekta potrebno je zaštititi sustavom zaštite od munje. Metalne mase za koje nije postignut sigurnosni razmak (razmak od vodiča vanjske zaštite od udara munje) dobiven u poglavljju tehnički proračun potrebno je na odgovarajući način povezati na instalaciju sustava zaštite od munje. Sve veće metalne mase na pročelju objekta (rešetke na prozorima i sl.) spajaju se na izjednačenje potencijala.

Veće unutarnje metalne mase, i sve metalne mase unutar sanitarija spojiti na sabirnicu izjednačenja potencijala.

Izjednačenje potencijala metalnih masa izvest će se povezivanjem istih vodičem P/F-Y 6 mm² uz primjenu pomicanih vijaka i obujmica, odnosno odgovarajućeg spojnog pribora na sabirnicu za izjednačenje potencijala ili na PE sabirnicu u pripadnom razdjelniku. Povezati treba sve cijevi tople i hladne vode (ako su metalne), plina, centralnog grijanja, zaslon antenskog kabela, odvoda, metalna kućišta aparata, kabelske trase, aluminijsku stolariju itd. Sabirnice za izjednačenje potencijala je na PE sabirnicu u pripadnom razdjelniku potrebno povezati vodičem P/F-Y16 mm².

3.5 INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Na predmetnoj građevini predviđen je sustav zaštite od munje (SZM) odnosno gromobranska instalacija razreda IV.

PROJEKTANT:



TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

4. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE NA RADU

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

4.1 OPĆI TEHNIČKI UVJETI

Instalacija je projektirana prema smjernicama danim u Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije u NN br. 05/10.

- uređaji i oprema za električne instalacije su prikladni za rad pri nazivnom naponu el. instalacije odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za izmjeničnu struju
- električna oprema odgovara projektiranoj struci odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeničnu struju koja će teći tijekom normalnog rada
- električna oprema može podnesti struje koje teku u izvanrednim uvjetima tijekom razdoblja što im dopuštaju karakteristike zaštitnih uređaja
- nazivna frekvencija električne opreme odgovara frekvenciji napojnog strujnog kruga
- električna oprema je određena prema karakteristikama snage električne opreme koja će se ugraditi uzimajući u obzir faktore preopterećenja i istovremenosti
- električna oprema pri normalnom radu te pri uključenju i isključenju ne djeluje štetno na drugu opremu
- električna oprema, vodiči i kabeli postavljeni su tako da se mogu lako provjeravati i održavati, a njenim priključcima se može lako prći i s njima rukovati
- na sve sklopne aparate predviđeno je postavljanje natpisnih pločica i drugih oznaka zbog označavanja njihove namjene
- upravljački elementi i elementi signalizacije postavljeni su na lako pristupačna i vidljiva mjesta
- izolirani vodiči i kabeli položeni su i označeni tako, da se pri ispitivanju, popravku ili zamjeni mogu lako prepoznati
- zaštitni vodič (PE) označava se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni vodič (N) svjetlo plavom bojom
- kombinacija zelene i žute i svjetlo plava boja nisu upotrijebljene ni za koje drugo označavanje
- zaštitni uređaji su postavljeni i označeni tako da se lako prepozna njihov pripadajući strujni krug, a postavljeni su u razvodnim pločama
- u svim razvodnim pločama postavit će se jednopolne sheme ploča koje označavaju tip i sastav strujnih krugova (napojne točke, broj i presjek izoliranih vodiča i kabela) kao i karakteristike zaštitnih i sklopnih uređaja
- u razvodnim pločama i kutijama postavljena je i grupirana električna oprema iste vrste struje (napona) i razdvojena od električne opreme druge vrste struje (napona) tako da ne može doći do međusobno štetnih utjecaja

4.2 RAZVODNE PLOČE

- prostor ispred razvodnih ploča je veći od 800mm zbog neometanog otvaranja vrata
- svi elementi u razvodnoj ploči su postavljeni tako, da su njihovi dijelovi pod naponom udaljeni najmanje 40mm od lima (kod metalnih ormara) ili drugog vodljivog materijala, koji mora biti obuhvaćen zaštitom od direktnog dodira
- priključak svih vodova je izведен preko odgovarajućih stezaljki
- priključci neutralnih i zaštitnih vodiča su pristupačno izvedeni sabirnicom tako, da se mogu pojedinačno isključiti i prepoznati kojem strujnom krugu pripadaju
- svi automatski prekidači ili osigurači su opremljeni natpisnim pločicama sa nazivom potrošača, brojem strujnog kruga i oznakom prema jednopolnoj shemi
- sve sklopke su opremljene natpisnim pločicama sa nazivom funkcije i položaja
- boje upravljačkih i signalnih elemenata odgovaraju standardima
- u svim razvodnim pločama postavljeni su natpisi i oznake upozorenja
- u svim razvodnim pločama postavljene su jednopolne sheme koja sadrže napon i frekvenciju, presjek svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake, nazivne struje svih zaštitnih uređaja te način zaštite od previsokog napona dodira

4.3 VODOVI

- vodovi su položeni tako, da su zaštićeni od mehaničkih oštećenja i štetnih topotnih utjecaja i to u metalnim kabelskim policama i u zaštitnim cijevima te podžbukno u zaštitnim cijevima ili direktno u zidu.

- presjeci i tipovi vodiča odabrani su prema uvjetima za polaganje vodiča i prema trajno podnosivoj struji, uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike zaštitnih uređaja i dopušteni pad napona
- struja vodiča pri normalnom radu električne instalacije manja je od nazivne vrijednosti struje djelovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kruga vodiča, a ta je vrijednost manja od trajno dopuštene struje vodiča
- presjek zaštitnog vodiča određen je prema normi HD 60364-5-54
- spoj vodiča i druge el. opreme izveden je sigurno i tako da se dopušta mogućnost stalne provjere
- spojevi vodiča i kabela izvedeni su samo u instalacijskim kutijama, a spojevi su dimenzionirani tako da mogu trajno podnosi dopuštenu struju vodiča
- zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom automatskih prekidača i rastalnih osigurača
- predviđeni su osigurači i automatski prekidači slijedećih karakteristika isključenja:
- automatski prekidači - karakteristike B i C
- rastalni osigurači - karakteristike L
- pri projektiranju zaštita je izvedena selektivno
- zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja voda, a postavljeni su na početak svakog strujnog kruga i na sva mesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča
- kod izvođenja instalacije potrebno je pridržavati se slijedećih boja za vodiče:
 - zasitni vodič PE - žuto-zelena
 - neutralni vodič N - svjetlo plava
 - fazni vodič - crna i smeđa boja
- kod polaganja vodova izvođač se mora pridržavati propisanih razmaka između instalacija jake i slabe struje

4.4 ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA U TN-C/S SISTEMU

- napon priključka: 230, 400V , 50Hz
- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C/S
- zaštita od električnog udara predviđena je u skladu sa normom HRN HD 60364-4-41:2007:
 - a) Zaštita od direktnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom izolacionim materijalom.
 - b) Razvodni TN-C/S sistem, zaštita od indirektnog dodira izvedena je spajanjem izloženih provodnih dijelova instalacije sa uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog vodiča PE. Zaštitni vodič ima presjek jednak presjeku faznih vodiča, ili veći. Kao dodatna zaštita instalirane su ZUDS diferencijalne struje 0,03 i 0,3A.

4.5 OPĆA RASVJETA

Elektroinstalacija rasvjete projektirana je i mora se izvesti u skladu s važećim normama HRN 12464-1 (unutarnji radni prostori) i normama HRN 12464-2 (vanjski radni prostori). Predviđena je ugradnja svjetiljki s LED izvorima svjetlosti, a razmještaj svjetiljki odabran je tako da se dobije najpovoljnija ravnomjernost rasvjete. Dokaz o zadovoljenju navedenih normi dan je u poglavljiju tehnički proračun.

4.6 SIGURNOSNA RASVJETA

Predviđena je ugradnja sigurnosnih svjetiljki u sklopu kojih se nalazi automatski punjač i aku-baterija koja im omogućuje autonomiju rada od 3 sata. Projektirani raspored istih omogućuje nivo osvijetljenosti od 1 lx na evakuacijskom putu.

4.7 IZBACIVANJE NAPAJANJA EL. ENERGIJOM

Isključenje je moguće obaviti tipkalom za daljinski isklop IPR-10, smještenim na ulazu u objekt, čijim aktiviranjem se izbacuje glavni prekidač u razdjelniku prizemlja RP. U prostoru je predviđena sigurnosna rasvjeta.

4.8 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA I UZEMLJENJE

Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti pregled i ispitivanje postojećih izvoda iz uzemljivača. Ako se pregledom i ispitivanjem ustanovi da je manje od 50% postojećih izvoda iz uzemljivača nezadovoljavajuće koristiti će se postojeći uzemljivač, a izvodi koji nisu zadovoljili pregled i ispitivanje će se sanirati. U protivnom potrebno je izvesti kompletno novi uzemljivač u rovu oko predmetnog objekta. Uzemljenje bi se izvelo polaganjem trake Fe-Zn 30x4mm. U oba slučaja potrebno je izvesti uzemljenje strojarske opreme prema nacrtnoj dokumentaciji.

Predviđeno je galvansko povezivanje svih metalnih masa sa zaštitnim vodičem električne instalacije. Povezivanje se vrši vodičem P/F-Y6 mm² direktno na pripadni razdjelnik ili na dodatne sabirnice za izjednačenje potencijala (uz primjenu odgovarajućeg spojnog pribora). Dodatne sabirnice za izjednačivanje potencijala spajaju se na pripadni razdjelnik vodičem P/F-Y16 mm².

Veće metalne mase povezuju se direktno na uzemljivač (FeZn trakom)

4.9 OSTALO

- Investitor mora izvođenje instalacija povjeriti samo za to ovlaštenim izvođačima
- izvođač radova mora u toku pripreme gradilišta i izvođenja instalacije primijeniti sve propise zaštite na radu tako, da izvedene instalacije ne budu uzrok nesreće na radu, požara ili oštećenja imovine
- Investitor, izvođač i konačni korisnik moraju prema propisima: prijaviti i zaštititi gradilište, upotrebljavati samo ispravna i attestirana sredstva za rad kod izvođenja i održavanja instalacija, izvoditi instalaciju prema svim važećim propisima
- nakon izvedbe instalacije potrebno je izvedenu instalaciju ispitati prema propisima, a za izvedena ispitivanja treba izdati ateste i potvrdu da je instalacija ispravna i da se smije nesmetano koristiti. Ispitivanje treba obaviti ovlašteno trgovačko društvo.

4.10 ZAŠTITA OD PREKOMJERNIH STRUJA I STRUJA KRATKOG SPOJA

Zaštita strujnih krugova izvršena je automatskim odnosno rastalnim osiguračima prema normi HD 384.4.43 S2. Svi kabeli su ispravno dimenzionirani, a samo dimenzioniranje prikazano je tehničkim proračunom.

Zaštita od struja kratkog spoja

Izbor osigurača izvršen je prema dozvoljenom vremenu djelovanja struje kratkog spoja.

gdje je: t - trajanje (s)

$$\sqrt{t} = k \times \frac{S}{I}$$

S - presjek (mm²)

I - efektivna vrijednost stvarne struje kratkog spoja (A)

k - faktor za vodič (standard N.B2.743, str.3)

čime je onemogućeno povećanje temperature vodiča u kabelu, iznad dozvoljene.

PROJEKTANT:



TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE TE SANACIJA GRADILIŠTA

VRSTA PROJEKTA **ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT**

NAZIV GRAĐEVINE **ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA**

INVESTITOR **Psihijatrijska bolnica Ugljan
Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan**

RAZINA OBRADE **GLAVNI PROJEKT**

PROJEKTANT **TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.**

Izvođač radova ima obvezu primjene Zakona o građevnim proizvodima NN 76/13 (u daljem tekstu ZOPG) Izvođač radova obvezatan je ugrađivati materijale, proizvode i tehničku opremu koji odgovaraju važećim normama, tehničkim propisima i pravilnicima, te u tu svrhu treba priložiti slijedeće dokaze:

- a) Izjave o svojstvima građevnog proizvoda prema ZOPG 76/13 (čl. 26,27,28)
- b) Tehničke upute proizvoda prema ZOPG 76/13 (čl. 28)
- d) Oznaku sukladnosti za proizvode prema ZOPG 76/13 (čl. 29)

5.1 OPĆI UVJETI

- 1) Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obvezuju Investitora i Izvođača da se kod izvođenja projektiranih instalacija, pored ostalog, pridržavaju ovih i općih tehničkih uvjeta, jer isti sadrže neke elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim dijelovima projekta, a neophodni su za kvalitetno izvođenje objekta.
- 2) Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama, tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim pravilnicima i normama, te pravilima struke.
- 3) Izvođač je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom te sve eventualne primjedbe blagovremeno dostaviti Investitoru, odnosno nadzornom organu. Nadzorni inženjer će po potrebi upoznati projektanta s predloženom promjenom i tražiti njegovu suglasnost.
- 4) Investitor je dužan tijekom realizacije objekta osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
- 5) Izvođač električnih instalacija mora nabavljati i ugrađivati materijale i uređaje koji posjeduju ocjene i izjave o sukladnosti (svojstvima) te imaju istaknute znakove sukladnosti.
- 6) Izvođač je dužan, prije ugradnje opreme, predočiti nadzornom inženjeru izvještaje o provedenim ispitivanjima, odnosno dokaze o kvaliteti i sukladnosti druge opreme u odnosu na projektiranu. Također je za dio opreme, za koju je to nužno, potrebno dostaviti proračune kao dokaz adekvatnosti zamjenske opreme u odnosu na projektiranu. Ako bi izvoditelj upotrijebio materijal odnosno opremu za koju bi se kasnije ustanovilo da ne odgovara, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti sa objekta i postaviti drugi odnosno druga koja odgovara propisima, normama i zahtjevima projektne dokumentacije. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je u obvezi o svom trošku ispraviti.
- 7) Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sve nastale promjene od predviđenih projektom zabilježiti u izvedbeni projekt (projekt izведенog stanja), koji po završetku radova predaje investitoru. Izvođač, investitor i nadzorni inženjer zajednički utvrđuju izvedeno stanje. Eventualni nedostaci se otklanjaju do uspostave kompletne funkcionalnosti.
- 8) Za vrijeme izvođenja radova izvođač je u obvezi voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koje dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i izvješća, kako od strane nadzornog inženjera tako i od strane izvođača moraju unijeti u dnevnik. Sve kvarove i oštećenja koja bi se u tom periodu pojavila, bilo zbog primjene loših materijala ili nesolidne izvedbe, izvođač je u obvezi da otkloni bez prava na naknadu.
- 9) Za ispravnost navedenih radova izvođač garantira određen period računajući od dana tehničkog prijema objekta. Puštanje instalacije u eksploraciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole (za objekte za koje je uporabna dozvola potrebna).
- 10) Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju, certifikate o ispitivanju kvalitete ugrađenih uređaja, ateste o ispitivanju instalacije i ateste s provedenih periodičkih provjera opreme za sve vrijeme dok predmetni objekt postoji.

5.2 OPĆI TEHNIČKI UVJETI

- 1) Prije nego se priđe polaganju kabela izvođač je u obvezi izvršiti točna razmjeravanja i obilježavanja na zidu, u podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova i podova.
- 2) Pri polaganju cijevi kroz pregradne zidove između vlažnih i suhih prostorija treba paziti da se vlagi ne širi u suhe prostore i da se u cijevima ne skuplja voda. Cijevi trebaju biti od materijala koji su otporni na vlagu i da se polazu tako da imaju nagib prema vlažnoj prostoriji. Isto važi i za polaganje cijevi kroz vanjske zidove fasade gdje cijevi trebaju imati nagib prema vanjskoj strani objekta.
- 3) Sve kabele treba polagati u vertikalnim i horizontalnim pravcima. Nastavljanje i grananje kabela smije se vršiti samo u razdjelnim ormariima i kutijama. Električna instalacija od razvodnih ormara i baterija do elektromotora i drugih trošila može se izvesti tek kada su točno definirana mjesta priključka. Napojne kabele koji se spuštaju sa zida u pod, te kabele koji izlaze iz energetskih kanala na zid treba položiti u zaštitne cijevi.
- 4) Mjesta križanja slabe i jake struje treba izvesti pod pravim kutom, a rastojanje mora iznositi najmanje 10 mm, a ako to nije moguće postići treba postaviti izolacioni umetak debljine 3 mm.
- 5) Kod izvođenja instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost i odobrenje građevinskog nadzornog inženjera.
- 6) Pri polaganju vodiča za jednofazni ili trofazni strujni krug, odnosno instalacije slabe struje u cijevi, svi vodiči koji pripadaju istom strujnom krugu moraju biti položeni u istu cijev. Kod polaganja kabela na odstojne obujmice razmak između obujmica treba iznositi 30 cm za presjeke do 4 mm², a za kabele većeg presjeka rastojanje treba iznositi do 50 cm.
- 7) Kabeli i pojedini vodiči smiju se uvlačiti zajedno u samo jednu instalacionu cijev ili zatvoreni instalacioni kanal ukoliko ne može doći do ikakvog mehaničkog oštećenja prilikom uvlačenja dalnjih kabela ili vodiča, odnosno kada u cijevi nema kabela presjeka većeg od 10 mm².
- 8) Za montažu slabostrujnih instalacija dozvoljeni su otvoreni i zatvoreni kanali. PVC kanali smiju se koristiti za napojne kabele u podu kada se ne očekuju ekstremni uvjeti. U kutije sa stezalkama ili drugim spojevima smiju se umetati vodiči slabostrujnih uređaja samo uz pristanak projektanta.
- 9) Redne stezaljke dozvoljene su za vodiče ako imaju stezne ploče ili jednakougaonu pouzdane stezne naprave. Kabelske spojnice od plastičnih masa mogu se samo u iznimnim slučajevima primjenjivati za produženje ili popravak vodiča, i to ukoliko dalje vodi isti tip kabela istog presjeka.
- 10) Kabelski plašt mora se produžiti kroz provodnicu do unutrašnjosti uređaja. Žice iste boje moraju se koristiti za iste dojavne vodove. Ako se kodiranje pripadajućom bojom, kod kabela ne može pridržavati, kraj kabela treba obilježiti obojenom izolirajućom cjevčicom.
- 11) Za izvođenje slabostrujnih instalacija (vatrodojave, telefonije, razglosa, instrumentacije, CNUS-a) treba primijeniti:
 - a) Kabele presjeka 0,25 do 0,5 mm², odnosno promjera 0,6 do 0,8 mm za dojavne vodove, vodiče za indikatore djelovanja, signalne naprave, uređaje za uzbunu i transmisiju.
 - b) Poprečni presjek napojnog voda treba birati prema dozvoljenom padu napona od maksimalno 10% (sirene, rotirajuća svjetla). U vodičima između akumulatora i centrale pad napona ne smije prelaziti 2%.
- 12) Instalacije uređaja vrlo niskog napona smiju se uvlačiti u izolacijske cijevi /kanale niskonaponskih instalacija ukoliko su odvojene. Kabel sistema za vatrodojavnu zaštitu može se uvlačiti u izolacijske cijevi i kanale ukoliko je izolacija prilagođena najvišem nazivnom naponu i ukoliko je odvojen. Za protuprovalne i protuprepadne sisteme uvijek treba koristiti odvojene vodiče, odnosno kabele.
- 13) Uvođenje vodiča u uređaje mora se tako izvesti da u unutrašnjost uređaja ne prodire prašina ni vлага. Ako se kabeli i vodiči ne uvode u uređaje s izolacijskim cijevima, onda oni moraju imati kabelske stezaljke. U suhim prostorijama rupe kroz koje se uvlači kabel treba zabrtviti kitom. Uvlačenje kabela odozgo treba izbjegavati. Na stubištima, u garažama ili gdje se može očekivati da u uređaju može prodrijeti voda, vodiči se uvlače tako da voda ne ulazi u sam uređaj.
- 14) Postrojenja montirati prema uputstvu proizvođača na pripremljenu podlogu prema montažnom nacrtu. Svi uređaji moraju biti trajno pričvršćeni, posebno podnožja dojavnika / senzora koja moraju izdržati guranje, navlačenje ili naprezanje od okretaja. Gdje nisu dana uputstva u odnosu na pričvršćenje uređaja, treba predvidjeti najmanje 25 cm slobodnog kabela ili vodiča.

5.3 PROGRAM KONTROLE I ISPITIVANJA

Svaka el. instalacija mora tijekom postavljanja ili kada je završena, ali prije predaje na korištenje, biti pregledana i ispitana. Prilikom provjeravanja i ispitivanja el. instalacije moraju se poduzeti mjere zaštite za sigurnost i oštećenja električne i druge opreme. Ako se el. instalacija mijenja, mora se provjeriti da li je izmijenjena el. instalacija u skladu s propisima.

- 1) Prije ugradnje opreme i instalacionog materijala nadzorni inženjer treba pregledati dokaze o provedenim tipskim i rutinskim testovima i usklađenost opreme s obzirom na sigurnosne zahtjeve.
- 2) Prilikom ugradnje vizualnim pregledom potrebno je obuhvatiti slijedeće:
 - a. Djelotvornost zaštite i korektnost označavanja
 - b. Djelotvornost zaštite od el. udara
 - c. Djelotvornost zaštitnih mjera od širenja vatre i od toplinskih utjecaja vodiča s obzirom na trajno dopuštene vrijednosti struja i dopuštene padove napona
 - d. Ispravnost postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja, izbora i udešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor
 - e. Ispravnost izbora opreme i zaštitnih mjera prema utjecajima okoline
 - f. Spajanje vodiča, te raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča
 - g. Raspoznavanje i označavanje strujnih krugova i ugrađene opreme
 - h. Pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje uz postojanje shema, pločica s upozorenjima ili sličnih informacija.
- 3) Po završenoj ugradnji i vizualnom pregledu potrebno je izvršiti slijedeća ispitivanja i mjerena te o tome predočiti izvješća i atestnu dokumentaciju:
 - a. Otpor izolacije između faznih vodova, faznih i nul vodova, faznih i zaštitnih vodova, te nul vodova i zaštitnih vodova,
 - b. Galvansku međusobnu povezanost svih metalnih masa u objektu koji ne pripadaju električnim instalacijama i neprekinitost zaštitnog vodiča i uzemljivača,
 - c. Djelotvornost zaštite od indirektnog dodira,
 - d. Mjerjenje otpora gromobranskog / zaštitnog uzemljenja (prilikom pregleda odnosno ispitivanja i mjerena treba kontrolirati ne samo iznos otpora rasprostiranja na mjernim spojevima, već istovremeno treba mjerjenjem kontrolirati na drugom kraju mjernih spojeva električni otpor cijelog zaštitnog kaveza predmetne građevine)
 - e. Funkcionalnu provjeru sklopova i cjelina.

Izolacijski otpor mora se mjeriti između aktivnih vodiča i zaštitnog vodiča spojenog na instalaciju uzemljenja. Za svrhe ovog ispitivanja, aktivni vodiči smiju se međusobno spojiti.

Tablica 6A – Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora (iz HD 60364-6)

Nazivni napon strujnog kruga V	Ispitni napon istosmjerne struje V	Izolacijski otpor MΩ
SELV i PELV	250	$\geq 0,5$
Do 500V, uključujući FELV	500	$\geq 1,0$
Iznad 500V	1000	$\geq 1,0$

Izolacijski otpor, mjerjen s ispitnim naponom navedenim u tablici 6A danoj u normi HD 60364-6 (Niskonaponske električne instalacije zgrada 6. dio: Provjeravanje), je zadovoljavajući, ako svaki strujni krug s odspojenim aparatima ima izolacijski otpor ne manji od odgovarajuće vrijednosti dane u tablici 6A.

Tablica 6A mora se primijeniti za provjeravanje izolacijskog otpora između neuzemljenih zaštitnih vodiča i zemlje.

Kad je vjerojatno da će prenaponske zaštitne naprave (SPD-i) i druga oprema utjecati na provjeravanje ili da će se oštetiti, takva se oprema mora odspojiti prije izvođenja ispitivanja izolacijskog otpora.

Kad nije opravdano moguće odspojiti takvu opremu (npr. u slučaju učvršćenih utičnica ugrađenih u SPD), ispitni napon za posebni strujni krug smije se smanjiti na 250 V istosmjerne struje, ali izolacijski otpor mora imati vrijednost od najmanje 1 MΩ.

NAPOMENA 1 Za mjerne svrhe neutralni vodič se odspaja od zaštitnog vodiča.

NAPOMENA 2 U TN-C sustavima mjerjenje se izvodi između aktivnih vodiča i PEN vodiča.

NAPOMENA 3 U prostorima izloženim požarnoj ugrozi treba se primijeniti mjerjenje izolacijskog otpora između aktivnih vodiča. U praksi može biti potrebno izvoditi ovo mjerjenje tijekom ugradbe instalacije prije priključivanja opreme.

NAPOMENA 4 Vrijednosti izolacijskog otpora obično su mnogo više od onih iz tablice 6A. Kad takve vrijednosti pokazuju očite razlike, potrebno je dalje istraživanje radi ustanovljenja razloga.

5.4 ODRŽAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE

Održavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njegova tehnička i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom i važećim tehničkim propisom. Održavanje sustava podrazumijeva periodičke preglede i ispitivanja sustava te izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanju određeno projektom. Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava dokumentira se u skladu sa ovim projektom te zapisnicima o pregledima, ispitivanjima i radovima na održavanju sustava u skladu sa prilogom "C" važećeg tehničkog propisa.

Svrha je pregleda da zajamči:

- a) da je sustav zaštite od munje (lightning protection sistem) u nastavku LPS u skladu s projektom;
- b) da su svi dijelovi LPS u dobrom stanju, da mogu obavljati projektirane funkcije te da nisu zahrdali;
- c) da su sve naknadno izvedene kovinske instalacije ili konstrukcije u zaštićenom prostoru spojene na odgovarajući način na LPS ili njegovo proširenje.

Preglede treba izvoditi prema točki 4.2.1. Zaštita od munje 1. dio: Opća načela (HRN EN 62305-1:2013)

- pregled tijekom izvedbe objekta da bi se provjerila ugradnja svih ugradbenih elemenata,
- pregled nakon postavljanja LPS-a radi provjere, da je izведен u skladu s točkama a) i b),
- periodično ponovljeni pregledi u skladu s točkom a), b) i c) u vremenskim razmacima od dvije i tri godine što ovisi o namjeni zaštićenog prostora i problemima s hrđanjem
- dodatni pregledi u skladu s točkama a), b) i c) nakon promjena i popravaka ili nakon saznanja da je objekt bio pogoden udarom munje.

Ispitivanja moraju dokazati sukladnost s izvedbenim projektom sustava zaštite od djelovanje munje, hrvatskim normama i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Za provedbu redovitih i izvanrednih ispitivanja te provedbu održavanja u skladu s rezultatima ispitivanja odgovoran je vlasnik građevine. Nakon pregleda i ispitivanja, eventualni nedostaci moraju se otkloniti u što kraćem roku.

Mjerenja i kontrola sustava LPS-a:

1. TIJEK KONTROLNIH PREGLEDA

- kontrola tijekom gradnje građevine pretežno o stanju ugrađenosti uzemljivača i redovita kontrola skupa s kontrolom građevine,
- završna kontrola po završetku izgradnje zaštitnog LPS-a,
- pri prvom pregledu izraditi knjigu LPS s ucrtanim odvodima i mjernim točkama, zaštitnim zonama od LEMP, te odrediti rokove periodičnih pregleda,
- periodični pregledi u odnosu na prirodu štićenog prostora i koroziski problem,
- dodatni pregledi koji se rade kad je poznato da je objekt pogoden izravnim udarom munje ili po rekonstrukciji,

2. GUSTOĆA PREGLEDA-

- gustoća pregleda se određuje prema tablici danoj u prilogu,
- kod pregleda je potrebno izraditi izješće o stanju sustava hvataljki, odvoda i spojeva u pogledu ispravnosti i stanja korozivnosti,
- izmjeriti veličinu otpora rasprostiranja pojedinih uzemljivača i sustava uzemljenja,

3. MJERENJA-

- mjerenje i ispitivanje izvesti periodički svakih 6 godina,
- mjerenje povezanosti odvoda struje munje sa sustavom združenih uzemljivača,
- mjerenje otpora zajedničkog uzemljivača,
- mjerenje galvanske povezanosti kovinskih dijelova,
- mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača.

Prilog tablica iz HRN EN 62305-3:

Tablica E.2 – Naj dulje razdoblje između pregleda LPS-a

Razina zaštite	Vizualni pregled (godina)	Kompletan pregled (godina)	Kompletan pregled kritičnih sustava (godina)
I i II	1	2	1
III i IV	2	4	1

NAPOMENA: Sustave zaštite od munje koji su postavljeni na građevinama s rizikom eksplozije, treba vizualno pregledavati svakih 6 mjeseci. Jednom godišnje treba obaviti električna ispitivanja instalacije.

Od godišnjeg ispitivanja može se odustati ako se ono obavlja svakih 14 do 15 mjeseci na mjestima gdje se smatra korisnim mjeriti otpor uzemljenja u raznim dijelovima godine da bi se dobile sezonske varijacije tog otpora.

5.5 SANACIJA GRADILIŠTA

Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju na gradilištu kod izvođenja instalacija moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala, ili ponuditi specijaliziranom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala. Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno vrši se iskop i zatrpanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij. Svi se prostori (unutarnji i vanjski) na kojima se obavljaju radovi ili skladišti materijal, moraju dovesti u prvobitni položaj.

5.6 BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

Projektirane instalacije svojim karakteristikama i načinom izvedbe tijekom građenja i korištenja ne mogu djelovati na mehaničku otpornost i stabilnost građevine.

Instalacija je projektirana tako da su tijekom njezinog korištenja izbjegnute moguće ozljede korisnika građevine koje mogu doći zbog pokliznuća, pada, sudara, opekolina, udara struje, požara i eksplozije.

Projektirana građevina ispunjava bitne zahtjeve glede zaštite od požara u odnosu na električne instalacije, što je opisano u zasebnom poglavljju.

Za električne instalacije na predmetnoj građevini nisu potrebne mjere zaštite od buke, budući da ista ne emitira buku ni vibracije.

U skladu s stavkom 4 članak 69. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) projektirani vijek uporabe građevine je 30 godina.

Instalacije na predmetnoj građevini se rabe samo sukladno njihovoj namjeni. Vlasnik građevine odgovoran je za njezino održavanje. Električna instalacija je projektirana tako da su troškovi održavanja minimalni, uz osiguranje potrebne kvalitete i pouzdanosti. Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje pregledе građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, vlasnik građevine, odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom.

PROJEKTANT:



TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag. ing. el.

6. TEHNIČKI OPIS

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

6.1 OPĆENITO

Predmet zahvata je povećanje energetske učinkovitosti Upravne zgrade unutar Psihijatrijske bolnice na Ugljanu.

Projektom je obuhvaćena modernizacija unutarnje rasvjete, izvedba sustava zaštite od munje te elektroinstalacija uz termotehniku. Postojeći glavni razvod i razdjelni ormari ne zadovoljavaju zahtjeve novog termotehničkog sustava pa se isti rekonstruiraju, a zbog lošeg stanja postojećih elektroinstalacija predviđena je i zamjena instalacije snage, utičnica i slabe struje.

6.2 PRIKLJUČAK NA NN MREŽU

Gradićina ima postojeći podzemni priključak na elektroenergetsku mrežu kompleksa bolnice, ali zbog povećanja vršne snage objekta potrebno je promijeniti priključni kabel (prilikom dimenzioniranja kabela u obzir je uzet i pad napona). Projektom je predviđeno polaganje kabela PP00 4x50 mm² od stupa br. 4 do novopredviđenog KPO ormara na fasadi objekta. Na predmetnom stupu kabel bi se spojio na rekonstruiranu elektroenergetsku niskonaponsku zračnu mrežu (rekonstrukcija mreže predviđena je projektom 18040-GL izrađenom u OM Projekt j.d.o.o.).

6.3 GLAVNI RAZVOD

Iz KPO-a je predviđeno polaganje novog kabela 4x 1x FG16R16 25 mm² do razdjelnika prizemlja RP, a od razdjelnika prizemlja do razdjelnika podruma RPOD i razdjelnika kata RK položili bi se kabeli 4xP/F10+P/F-Y16 mm² u korugiranim PEHD Ø 50 mm. Zaštitni uređaji navedenih kabela vidljivi su u nacrtnoj dokumentaciji.

6.4 MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIKLJUČNA SNAGA

Postojeće mjerjenje potrošnje električne energije trenutno je izvedeno na razini cijelog kompleksa bolnice. Projektom je predviđena ugradnja polu-direktnog kontrolnog brojila kojim bi se pratila potrošnja električne energije predmetnog objekta. Brojilo bi se ugradilo u razdjelnik RP.

6.5 ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA U TN-S SISTEMU

- napon priključka: 230 / 400 V, 50 Hz
- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C/S
- zaštita od električnog udara predviđena je u skladu sa normom HRN HD 60364-4-41:2007:
 - a) Zaštita od direktnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom izolacionim materijalom.
 - b) Razvodni TN-S sistem, zaštita od indirektnog dodira izvedena je spajanjem izloženih provodnih dijelova instalacije sa uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog vodiča PE. Zaštitni vodič ima presjek jednak presjeku faznih vodiča, ili veći. Kao dodatna zaštita instalirane su ZUDS diferencijalne struje 0,03 i 0,3A.

6.6 MODERNIZACIJA RASVJETE

6.6.1 POSTOJEĆE STANJE

Postojeća je rasvjeta objekta uglavnom izvedena stropnim rasvjjetnim armaturama opremljenim s fluorescentnim cijevima (tip T8) u kompletu s elektromagnetskim predspojnim napravama ili žaruljama s žarnom nití.

Osim što u većini prostora nije zadovoljena zakonska regulativa u pogledu količine svjetla na radnim površinama, sve postojeće svjetiljke koriste zastarjelu tehnologiju i energetski su neučinkovite.

Upravljanje rasvjetom izvedeno je lokalno putem sklopki.

6.6.2 NOVO PREDVIĐENO STANJE

Zbog nedovoljne osvijetljenosti u većini prostora i energetske neučinkovitosti postojećih svjetiljki planirano je da se cjelokupna postojeća rasvjeta objekta demontira i zamjeni.

Kao zamjena predviđene su rasvjetne armature opremljene visokoefikasnim LED izvorima svjetlosti, a same armature prilagođene su mjestu ugradnje (uredski prostor, sanitarije, servisni prostor, vanjski prostor itd.). Izbor LED tehnologije omogućiti će značajno smanjenje potrošnje energije, a dugi životni vijek izvora svjetlosti osigurati će dodatne novčane uštede smanjenjem troškova održavanja rasvjete.

Kvaliteta rasvjetljenosti će biti sukladno normi HRN EN 12464-1 – Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrašnji radni prostori. Osim zadovoljavanja zakonskih minimum rasvjeta je predviđena na način da se zadovolje i tehnički uvjeti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zbog neadekvatnosti postojeće instalacija predviđeno je novo kabliranje. Elektroinstalacija rasvjete izvedena je vodovima tipa PP-Y i PP00-Y odgovarajućeg presjeka i broja žila. Vodovi su položeni u metalnim kabelskim policama i u zaštitnim cijevima te podžbukno u zaštitnim cijevima ili direktno u zidu, a štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim automatskim prekidačima u pripadajućim razdjelnicima.

Upravljanje rasvjetom predviđeno je lokalno putem sklopki i tipkala postavljenih na visinu 1,2 m od poda.

6.7 SIGURNOSNA RASVJETA

Predviđena je ugradnja sigurnosnih svjetiljki u sklopu kojih se nalazi automatski punjač i aku-baterija koja im omogućuje autonomiju rada od 3 sata. Za osvjetljavanje puta evakuacije predviđene su svjetiljke u pripravnom spoju (pale se pri nestanu napona). Navedene se svjetiljke napajaju sa strujnog kruga prostorije u kojoj se nalaze. Napajanje se vrši zasebnim kabelom direktno iz pripadnog razvodnog ormara, a u ormaru se na svaki kabel ugrađuje sklopka koja će služiti za testiranje sigurnosne rasvjete. Projektirani raspored istih omogućuje nivo osvijetljenosti od 1 lx na evakuacijskom putu. Za označavanje putova evakuacije predviđene su svjetiljke u trajnom spoju (svijetle stalno).

6.8 ELEKTROINSTALACIJE UZ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Kao izvor topilinske/rashladne energije predviđene su dvije visokoučinkovite dizalice topline (A energetski razred prema Eurovent kategorizaciji) u izvedbi zrak-voda i monoblok varijanti. Dizalice topline su predviđene za ugradnju na otvorenom prostoru. Uz dizalice topline se predviđa limeni ormar izrađen od nehrđajućeg čelika za potrebe smještaja popratne opreme kao: inercijske spremnike, cirkulacijske pumpe, ekspanzijske posude sa sigurnosnim ventilima te popratna regulacijska oprema. Dizalice topline imaju integriranu primarnu cirkulacijsku pumpu pomoću koje cirkuliraju ogrjevni/rashladni medij do inercijskog spremnika za grijanje/hlađenje. Iz inercijskog spremnika pomoću sekundarne cirkulacijske pumpe CP 1.1. i 1.2. U inercijski spremnik se uranjaju osjetnici temperature ogrjevnog/rashladnog medija (OSJ. 5 i 6) koji se povezuju na dizalice topline.

Uz inercijski spremnik se isporučuje integrirani električni grijač definiranog učina prema angažiranoj električnoj snazi jedne dizalice topline. Električni grijač služi kao rezerva i potpora sustavu grijanja u slučaju kvara dizalice topline. Električni grijač se stavlja u funkciju ručno od strane ovlaštene osobe te regulira temperaturu ogrjevnog medija pomoću uranjajućeg termostata TS-GR. Na taj način nije povećana ukupna angažirana električna snaga objekta jer se dozvoljava rad grijaču samo u slučaju kada je isključena barem jedna od dviju dizalica topline (nije predviđen istovremen rad dviju dizalica topline i pomoćnog električnog grijača u inercijskom spremniku).

Za potrebe upravljanja dizalicama topline uz uređaje se isporučuje originalni regulator s kojim je moguće uključivati/isključivati uređaj, podešavati osnovne parametre, pratiti status uređaja te očitavati eventualne greške u radu. U tu se svrhu između dizalice topline i pripadnog regulatora polaze kabel LiCY 3x0,75 mm².

Za potrebe upravlja sekundarnim crpkama CP 1.1. i 1.2., predviđena je sklopka s tri položaja unutar elektro ormara: R – uključeno, 0 – isključeno, A – automatski rad preko programabilnog vremenskog regulatora (tjedni program). Preko regulatora moguće je svaki dan u tjednu odabrati vrijeme rada crpke odnosno rada sustava grijanja/hlađenja cijelog objekta.

Cjevovod grijanja/hlađenja se pomoću čelične konstrukcije vodi na visini od 3 m od okolnog terena iz zaštićenog podesta za smještaj opreme do pročelja objekta, a uz navedene instalacije vode se napojni i upravljački kabeli (u PK stazi).

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora predviđeni su dvocijevni ventilatorski konvektori. Za regulaciju temperature u pojedinim prostorima koriste se zidni termostati s mogućnošću programiranja vremena rada svakog dana u tjednu. ventilatorski konvektori se napajaju iz pripadnog razdjelnika kabelom PP-Y 3x1,5 mm², a od svakog ventilatorskog konvektora do pripadnog termostata predviđeno je polaganje kabela PP-Y 7x1,5mm².

U blok shemi termotehnike vidljivo je kabliranje između pojedinih elemenata termotehničkog sustava. Za upravljačke i signalne linije predviđen je kabel LiYCY 3x0,75 mm².

Priprema potrošne tople vode je na akumulacijskom principu individualnim električnim bojlerima.

6.9 ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA

Za priključak prijenosnih potrošača i opreme radnih mjeseta predviđen je dovoljan broj priključnica postavljenih na visinu 0,3 od gotovog poda. Za sve veće fiksne potrošače predviđen je poseban izvod iz razvodnih ploča. Elektroinstalacija snage i priključnica izvedena je vodovima tipa PP-Y, PP00-Y i FG16OR16 odgovarajućeg presjeka i broja žila. Vodovi su položeni u metalnim kabelskim policama i u zaštitnim cijevima te podžbukno u zaštitnim cijevima ili direktno u zidu, a štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim automatskim prekidačima u pripadajućim razdjelnicima.

6.10 ANTENSKI SUSTAV

Predviđeno je da se antenska oprema ugradi u ormarić smješten na tavanu. Prije određivanja najpovoljnije pozicije za smještaj antena potrebno je izvršiti mjerjenje nivoa signala te određivanje smjera prijema i ometajućih signala. Kabliranje je predviđeno SAT. koaksijalnim kabelima 75 Ohma. TV priključnice su predviđene na 30 cm od gotovog poda, uz prilagodbu visine postojećem namještaju na pojedinim mjestima.

Postojeći antenski sustav bi se demontirao.

6.11 ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Isključenje je moguće obaviti tipkalom za daljinski isklop IPR-10, smještenim na ulazu u objekt, čijim aktiviranjem se izbacuje glavni prekidač u razdjelniku prizemlja RP. U prostoru je predviđena sigurnosna rasvjeta.

6.12 GENERIČKO KABLIRANJE

U prizemlju se, u server sobi, nalazi glavni server cijelog kompleksa bolnice. Postojeći dovodni TK kabeli i kabeli prema drugim objektima unutar kompleksa se zadržavaju.

Projektom je, unutar objekta, predviđena zamjena kabela do radnih mjeseta te pripadne priključnice. Kabeli bi se spojili na postojeći komunikacijski ormar u koji bi se ugradila nova oprema za prihvatanje kabela, a pripadna stara oprema bi se demontirala.

Predviđeno je i preseljenje telefonske centrale iz ureda tajnice u server sobu.

Projektom je predviđeno da se veći dio horizontalnog razvoda instalacije generičkog kabliranja vodi u metalnim kabelskim stazama u hodnicima. U prostorije se instalacija dovodi u PSC cijevima do pozicija priključnica. Predviđeni su U/UTP LSOH, cat.6 kabeli. Sva oprema koncentririra se u komunikacijskom ormaru, gdje se kabeli zaključuju na odgovarajućim prespojnim panelima, a na priključnim mjestima na standardnim telekomunikacijskim priključnicama.

Projektirani objekt treba imati u komunikacijskim ormarima dokumentaciju o izvedenom kabliranju. Dokumentacija treba sadržavati nacrt ili dio nacrtu s ucrtanim pozicijama svih instaliranih utičnica i komunikacijskih ormara te podatke o izvođaču kabliranja i rezultate testiranja kabliranja. Unos podataka na kopiju nacrtu može se izvoditi rukom i običnom olovkom, ali treba biti obavezno kopiran. Podaci trebaju biti upisani uredno i čitljivo. U slučaju izmjena ili dodavanja kabliranja treba ažurirati original običnom olovkom i novu kopiju staviti u komunikacijski ormar. Važno je da se podaci unesu uredno i da se napravi nova čista kopija.

Kod izvođenja instalacija treba se pridržavati Uputa za izvođenje:

1. Instalacijske cijevi polažu se u zid tako da su pokrivene minimalno s 1 cm žbuke.
2. Sve priključnice montirane na zid postavljaju se u kutiju na visinu 0,3-0,5m od poda, ako to nije posebno definirano.
3. Neizbjježan spoj vodova treba zalediti i izolirati i to samo u razvodnim kutijama.
4. Kod paralelnog vođenja s instalacijom jake struje udaljenost vodova treba biti veća od 20 cm.
5. Kod paralelnog vođenja s instalacijom slabe struje udaljenost vodova treba biti veća od 10 cm.
6. Kod križanja s instalacijom jake i slabe struje križati se mora pod kutom od 90° i na udaljenosti većoj od 1 cm.
7. Sva instalacija smije se polagati samo horizontalno i vertikalno.

6.13 INSTALACIJA ZA NADZOR PACIJENATA

U objektu je predviđena ugradnja servera za nadzor pacijenata. Oprema bi se ugradila u postojeći komunikacijski ormar smješten u server sobi. Komunikacija prema objektima Odjela 7, Socijalnog smještaja te Odjela za alkoholizam odvijala bi se preko postojećih optičkih kabela.

Na vrata server sobe predviđena je ugradnja sustav kontrole pristupa.

Pripremne radove u izvedbi tehničke zaštite može izvoditi pravna ili fizička osoba koja nije registrirana za obavljanje poslova tehničke zaštite. Pripremni radovi uključuju i postavljanje kabelskih polica i instalacijskih cijevi i kabela do spojnih točaka. Izvedba pripremnih radova tehničke zaštite ne smatra se tehničkom zaštitom.

Sve ostale radove na tehničkoj zaštiti (demontaža i montaža uređaja i opreme, programiranje, podešavanje, ispitivanje sustava tehničke zaštite i njegovo puštanje u probni rad, verifikaciju uređaja i opreme, odnosno sustava i tehnički prijem te prema potrebi izradbu uputa za rukovanje i obuku osoblja) mora obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje poslova tehničke zaštite.

6.14 UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA

Prije početka izvođenja radova potrebno je izvršiti pregled i ispitivanje postojećih izvoda iz uzemljivača. Ako se pregledom i ispitivanjem ustanovi da je manje od 50% postojećih izvoda iz uzemljivača nezadovoljavajuće koristiti će se postojeći uzemljivač, a izvodi koji nisu zadovoljili pregled i ispitivanje će se sanirati. U protivnom potrebno je izvesti kompletno novi uzemljivač u rovu oko predmetnog objekta. Uzemljenje bi se izvelo polaganjem trake Fe-Zn 30x4mm. U oba slučaja potrebno je izvesti uzemljenje strojarske opreme prema nacrtnoj dokumentaciji.

Sve metalne mase na krovu i fasadi objekta potrebno je zaštititi sustavom zaštite od munje. Metalne mase za koje nije postignut sigurnosni razmak (razmak od vodiča vanjske zaštite od udara munje) dobiven u poglavljju tehnički proračun potrebno je na odgovarajući način povezati na instalaciju sustava zaštite od munje. Sve veće metalne mase na pročelju objekta (rešetke na prozorima i sl.) spajaju se na izjednačenje potencijala.

Veće unutarnje metalne mase, i sve metalne mase unutar sanitarija spojiti na sabirnicu izjednačenja potencijala.

Izjednačenje potencijala metalnih masa izvest će se povezivanjem istih vodičem P/F-Y 6 mm² uz primjenu pocinčanih vijaka i obujmica, odnosno odgovarajućeg spojnog pribora na sabirnicu za izjednačenje potencijala ili na PE sabirnicu u pripadnom razdjelniku. Povezati treba sve cijevi tople i hladne vode (ako su metalne), plina, centralnog grijanja, zaslon antenskog kabela, odvoda, metalna kućišta aparata, kabelske trase, aluminijsku stolariju itd. Sabirnice za izjednačenje potencijala je na PE sabirnicu u pripadnom razdjelniku potrebno povezati vodičem P/F-Y16 mm².

6.15 SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE

Za predmetnu je građevinu proračunom procjene rizika utvrđeno da je potreban sustav zaštite od munje (SZM) razreda IV. Pri projektiranju SZM-a korištena je **Metoda mreže** i **Metoda zaštitnog kuta**.

Kao hvataljka (na krovu predmetne građevine) predviđena je prokrom žica promjera 8 mm (na nosačima prilagođenim mjestu polaganja). Žica će se pričvrstiti na krovnu površinu na odgovarajućim krovnim nosačima za trapezni lim odnosno za krov sa završnim slojem od hidroizolacijskog materijala, a sve spojeve treba izvoditi odgovarajućim spojnim priborom. Sve metalne mase, koje nemaju vodljivi nastavak u objekt i čiji je razmak od vodiča vanjske zaštite od udara munje manji od vrijednosti sigurnosnog razmaka dobivenog u tehničkom proračunu moraju se spojiti izravno na instalaciju. Za zaštitu antena predviđena je štapna hvataljka izvedena kao: Ø16/Ø10 mm dužine 2,5 m (legura aluminij - AIMgSi) s odgovarajućim nosačem i izolacijskim distancerima duljine 0,5 m za pričvršćivanje na antenski stup (vrh hvataljke mora nadvisiti antenski stup i antene za min. 0,5 m). Točnu poziciju hvataljke treba uskladiti s konačnom pozicijom antenskog stupa.

Na građevini je projektirano 8 odvoda izvedenih podžbukno (ispod termoizolacije) prokrom žicom promjera 8 mm do ugradne zidne kutije s mjernim spojem (prije ulaza u fasadu na svaki je odvod potrebno montirati odkapnik). Svi su odvodi postavljeni na lokacije postojećih izvoda iz uzemljivača (sve u skladu s razredom IV sustava za zaštitu od munje). Mjerni spoj treba izvesti na visini 1,6 - 1,8 m od visine okolnog terena. U navedenoj kutiji vrši se spoj na postojeće izvode iz uzemljivača ili na izvode iz novog uzemljivača također podžbukno položene.

Vertikalne odvode - oluke oborinske vode (ako su metalne izvedbe) potrebno je na uzemljivač povezati prokrom žicom promjera 8 mm uz upotrebu adekvatne obujmice prilagođene profilu oluka. Ako se zadržava postojeći uzemljivač oluke treba spojiti na odvod iznad mjernog spoja, a ako se izvodi novi uzemljivač spoj na uzemljivač treba izvesti na razini uzemljivača (na dubini 0,6 m). Spojne vodiče od prokroma treba kroz zemlju voditi u plaštu od plastike (npr. korugirano PEHD cijevi).

Izvedba radova instalacije sustava zaštite od munje:

- Prilikom izvedbe radova Izvoditelj treba koordinirati radove sa Izvoditeljem građevinskih radova, odnosno kontaktirati nadzornog inženjera.

- Instalaciju sustava zaštite od munje treba izvoditi prema važećim propisima i normama poštujući specifičnost konstrukcije građevine
- Sav ugrađeni materijal mora odgovarati zahtjevima iz hrvatskih normi.
- Sve spojeve izvoditi odgovarajućim namjenskim spojnim priborom, hvataljku i odvode polagati na odgovarajuće nosače ovisno o mjestu polaganja i tipu hvataljke odnosno odvoda.
- Spojeve u zemlji i temeljima antikorozivno zaštiti bitumenom ili sl.
- Instalaciju sustava zaštite od munje izvoditi od uzemljivača preko odvoda ka hvataljki.
- Hvataljke i odvode polagati prema važećim propisima, a naročitu pažnju posvetiti radijusima zakrivljenja kod obilaženja raznih istaka. (Dužina voda između početne i završne točke obilaženja treba biti jednaka ili manja od deseterostrukog razmaka između tih točaka.)
- Uzemljivač polagati u debljem sloju zemlje (0,8m), kad se polaže u zemlji
- Po završetku radova Izvoditelj treba Investitoru predati Izvješće o izvršenim mjerjenjima i pregledu
- Prilikom pregleda odnosno ispitivanja i mjerjenja treba kontrolirati ne samo iznos otpora rasprostiranja na mernim spojevima, već istovremeno treba mjerjenjem kontrolirati na drugom kraju mernih spojeva električni otpor cijelog zaštitnog kaveza predmetne građevine

Pregled, ispitivanje i mjerjenje vrši ovlašteno trgovačko društvo

6.16 NAČIN IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJE EE MREŽE

6.16.1 NAČIN IZVOĐENJA KABELSKIH VODOVA

Pri izradi projektne dokumentacije i izvođenja radova potrebno je pridržavati se Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara te važećih tehničkih uvjeta za izgradnju elektroenergetskih objekata koji su utvrđeni u granskoj normi Direkcije za distribuciju Hrvatske elektroprivrede N.033.01 Klas. br. 4.37/03 "Tehnički uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" (Bilten Vjesnika HEP-a br. 31 prosinca 2003. godine prve izmjene i dopune).

Kod izvođenja radova na NN mreži, posebnu pažnju treba obratiti da se paralelna vođenja i križanja kabelskih trasa sa postojećim podzemnim komunalnim instalacijama izvedu prema važećim tehničkim propisima i preporukama.

Posebnu pozornost treba posvetiti zahtjevu da se što je moguće manje naruši prirodni okoliš. Tijekom izvedbe radova, a poglavito kod završnih radova potrebno je u potpunosti poštivati načelo o nenarušavanju prirodnog okoliša (potrebno je teren dovesti u prvobitno stanje, ukoliko investitor na zahtjev zainteresiranih strana a uz odobrenje organa koji izda građevinsku dozvolu na iznađe drugo rješenje). Potrebno je paziti da se ne naruši prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, a sve eventualno nastale štete na susjednom zemljištu i objektima potrebno je otkloniti. Svi otpadni i štetni materijali koji ostaju nakon NN mreže moraju se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijalnom poduzeću za zbrinjavanje otpadnog materijala.

6.16.2 PRIPREMA KABELSKOG KANALA

Kabel se polaže u zemljani kabelski kanal koji se izvodi u skladu sa općim zahtjevima građevinskih normi i drugih postojećih propisa koji se odnose na ovu vrstu radova. Cjelokupna kabelska trasa se izvodi na slobodnim površinama, tako da se kabelski kanal po cijeloj dužini kopa kao otvoreni kanal. Kopanje kabelskog kanala izvodi se mehanizacijom ili ručno te je stoga prije kopanja potrebno teren pripremiti za pristup i rad. Dubina kabelskih kanala dana je u nacrtnoj dokumentaciji. Na prijelazima preko prometnica, kao i na svim onim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja sredine, odnosno mogućnost mehaničkog oštećenja, kabeli se polažu u kabelsku kanalizaciju koja se izrađuje od plastičnih cijevi. Kabelska kanalizacija se postavlja okomito na os prometnice, a treba biti duža sa svake strane kolnika minimalno po 50 cm od širine kolnika. Dimenzije kabelskog kanala za kabelsku kanalizaciju, te broj i dimenzije cijevi prikazani su na presjeku kabelskog kanala na križanju sa prometnicom, (nacrti u prilogu). Za kabelsku kanalizaciju od cijevi postavi se najprije posteljica od mršavog betona (C 8/10) debljine 10 cm, na koju se polažu cijevi. Cijevi se spajaju vodonepropusno i bez opasnih mehaničkih rubova, a spojevi se zaliju cementnim mlijekom. Ukoliko se cijevi polažu u više redova onda spojeve cijevi treba međusobno pomaknuti. Nakon spajanja cijevi se pokrivaju mršavim betonom debljine 10 cm. Otvore cijevi treba zatvoriti i začepiti da ne dođe do zamuljivanja. Ugradnjom kabelske kanalizacije ispod prometnica ne smije se ugroziti odvijanje prometa, tj. radove treba izvesti u dvije etape, tako da se promet izvodi po slobodnoj polovici ceste. Na mjestu prijelaza iz zemljjanog kanala u kabelsku kanalizaciju i obratno, postavlja se i nabija "jastučić" od zemlje ispod kabela, koji štiti kabel od eventualnog oštećenja. Na kosim terenima kabelski kanal treba mjestimično dodatno osigurati od ispiranja posteljice kabela. Iskopani kabelski kanal kao i jame potrebno je propisno označiti. Lomljenje trase ili promjenu dubine kanala treba obaviti blago uzimajući u obzir minimalno dopušteni polumjer savijanja kabela koji za odabrani NN kabel iznosi 54 cm. Prepreke u kabelskom kanalu (zidovi, druge podzemne instalacije, povjesni nalazi itd.) moraju se pažljivo zaobići i eventualno zaštiti ako je potrebno. Granični kameni i točke za izmjenu ne smiju biti nikako uklonjeni.

Ukoliko dođe do oštećenja bilo kojeg podzemnog objekta duž trase potrebno je odmah izvijestiti zainteresiranu organizaciju. Svi objekti i postrojenja moraju se vratiti u prvobitno stanje. Dno kanala treba izravnati i očistiti od kamenja i drugih oštrih materijala koji bi mogli izazvati oštećenje plašta kabela. Na dno kanala se prije polaganja kabela postavlja sloj pijeska debljine 10 cm koji služi kao posteljica kabela. Na položeni kabel se polaže sloj pijeska debljine najmanje 10 cm. Zatim se kabelski kanal zatrپava zamjenskim materijalom u slojevima od 20 cm sa pažljivim nabijanjem osobito neposredno iznad kabela (ako se zatrпavanje vrši materijalom iz iskopa prvo bacu rastresito zemljište bez komada kamenja, betona, opeke i sl., a zatim krupnije zemljište. Potrebno je voditi računa da se između slojeva polažu mehaničko-upozoravajući zaštitnici, traka za uzemljenje, te traka za upozorenje (prema nacrtima poprečnih presjeka kabelskih kanala). Ukoliko je zemlja previše suha, treba je navlažiti. Nije dopušteno zatrпavanje kanala sa smrznutom zemljom, šljunkom tresetom, niti sa zemljom koja sadrži organske primjese.

6.16.3 POLAGANJE KABELA

Do mesta gdje će se polagati, kabeli se transportiraju na bubnjevima (kraći komadi kabela mogu se isporučiti i u namotanim kolutima vodeći računa u minimalno dopuštenom polumjeru savijanja kabela. Krajevi kabela moraju biti vodonepropusno zaštićeni. Sa kabelskim bubnjevima ili kabelom u kolutima se pri prijevozu, utovaru i istovaru treba postupati pažljivo tako da ne dođe do oštećenja kabelskog bubnja ili kabela.

Prije početka polaganja kabela treba prekontrolirati: ispravnost zaštitnih kapa na krajevima kabela, stanje plašta kabela na vanjskim slojevima, postojanje potencijalnog mesta oštećenja plašta kabela prigodom odmotavanja, te opće stanje kabelskog bubnja. Također treba prekontrolirati: natpisnu pločicu na bubnju, oznake na vanjskom plaštu kabela te ustanoviti podudarnost tipa kabela, pogonskog napona, presjeka i tipa vodiča, te dužine kabela sa projektiranim podacima za određenu kabelsku trasu.

Sa kabelima treba postupati tako da se njihove nazivne osobine bitno ne mijenjaju. Za odmotavanje kabela potrebno je podignuti bubanj s tla na čvrst stalak, koji omogućuje slobodno okretanje bubnja, bez oštećivanja vanjskog sloja kabela. Kabel se odmotava laganim i jednolikim potezanjem s gornje strane bubnja, tako da je smjer odmotavanja suprotan smjeru strelice na bubnju. Potrebno je osigurati mogućnost kočenja bubnja. Dionice kraće od 300 m i dionice s oštrim skretanjima se obično polažu ručno tako da odmotani kabel radnici nose na rukama. Pri tome treba uvažiti minimalne dopuštene polumjere savijanja kabela, te da se kabel ne smije vući po tlu. Kod ručnog polaganja moguća je i upotreba valjaka. Odmotavanje kabela s pokretnog vozila, te ručno polaganje je moguće na prohodnim terenima. Strojno polaganje kabela (pomoću vitla) je dopušteno na trasi gdje nema prepreka i zakriviljenja. Kabel se vuče preko samo rotirajućih valjaka koji su postavljeni na dnu kanala u razmaku od 4 do 6 m. Potezno uže vezano je za kraj kabela pomoću zatezne čarape. Nakon polaganja, dužina kabela obuhvaćena čarapom, mora se odstraniti, te ponovno zabrtviti kraj kabela, ukoliko se odmah ne izrađuje kabelski završetak ili spojnica. Kod polaganja kabela pomoću vitla na duljim ili težim trasama, gdje se pojavljuju veće zatezne sile, kabel treba prihvati zateznom stezaljkom za sam vodič.

Za slučaj polaganja kabela na izlomljenoj trasi, treba koristiti kutne valjke. Prije strojnog polaganja potrebno je izračunati silu potezanja kabela, a pri polaganju je potrebno kontrolirati tu silu pomoću dinamometra a njenu vrijednost treba snimati tijekom polaganja kabela. Potezna sila ne smije prekoracićti dopušteno mehaničko naprezanje kabela. Vitlo mora imati ugrađen osigurač koji će popustiti kada se prekorači dopuštena potezna sila. Kabel povlačiti sa antitorzijskom spojnicom koja se ugrađuje između poteznog užeta i zatezne čarape.

Skidanje kabela sa valjaka nakon završenog polaganja, treba početi od bubnja u smjeru vučenog kraja kabela. Kabel u kanal treba polagati valovito-vijugavo. Kod paralelnog polaganja više kabela, potrebno je zadržati paralelnost na određenom razmaku duž zajedničke trase bez međusobnog križanja. Postavljanje spojnice duž trase obavlja se izvan pravca trase. Minimalne dimenzije proširenja kanala za postavljanje spojnice moraju zadovoljavati minimalne polumjere savijanja kabela. Sve kabelske dužine treba položiti sa obostranim preklapanjem krajeva od 1 do 1,5 m da se omogući izrada spojnice. Nije dopušteno paralelno polaganje spojnice. Razmak spojnice kod paralelnog položenih kabela treba biti takav da omogući montažu i popravak spojnice. Prije zatrpanja kabela potrebno je obaviti: ispitivanje položenog kabela, te snimiti točnu trasu kabela, označiti križanja s ostalim objektima i spojna mjesta i izmjeriti dužinu kabela. Na krajeve položenog kabela, pomoću obujmica koje ne smiju biti od feromaterijala, treba postaviti pločice za označavanje kabela (od nehrđajućeg materijala).

6.16.4 SPAJANJE I ZAVRŠAVANJE KABELA

Kabelski pribor za spajanje i završavanje kabela kao i sam kabel mora biti pogonski siguran kako bi izdržao kako električna tako i mehanička naprezanja, te utjecaje okoline, tj. mora imati atest o izvršenom ispitivanju. Montažne radove mogu obavljati samo kvalificirane osobe, sa poznavanjem funkcija pojedinih elemenata kabela i kabelskog pribora. Montaža kabelskog pribora se vrši samo na kabelu u kojemu nema vlage, a pri izvođenju radova treba izbjegavati višestruko savijanje i ravnanje kabela, kao i toplinsko pregrijavanje kabela. Kod skidanja pojedinih slojeva kabela, obvezno poštivati upute proizvođača kabela i kabelskog pribora, te koristiti odgovarajući alat. Spajanje i završavanje vodiča izvodi se prešanjem, pomoću specijalnih hidrauličnih ili ručnih preša uz primjenu odgovarajućih alata, propisanih od strane proizvođača pribora za spajanje vodiča. Pribor za spajanje vodiča prešanjem mora imati tipski atest o ispitivanjima na stareњe. Kabelske stopice moraju biti izvedene tako, da zajedno sa kabelskim završetkom čine uzdužnu vodonepropustnost kabela. Spojne čahure, stopice, stezaljke, odnosno sav pribor za spajanje vodiča, mora sadržavati slijedeće oznake: oznaku ili ime proizvođača, pripadajući presjek, oblik i vrstu vodiča, i kataloški broj. Oznake moraju biti trajno nanesene bez mogućnosti brisanja ili uklanjanja. Za spojne čahure i stopice predviđene za ugradnju prešanjem zahtjeva se dodatna oznaka: broja alata za prešanje, oznaka mjesta prešanja i broj prešanja. Svi prijelazi aluminijskih vodiča na bakrene, kao i priključivanje aluminijskih vodiča na električna postrojenja i aparate, moraju biti izvedeni odgovarajućim Al-Cu spojnim čahurama i stopicama. Spojnica mora biti izvedena tako da trajno osigurava spojno mjesto od prodora vlage, te da ga štiti od eventualnih mehaničkih oštećenja. Oznake na kabelskim spojnicama moraju biti trajno postojane, a trebaju sadržavati: oznaku ili ime proizvođača, tipsku oznaku spojnice i oznaku standarda prema kojem je spojnjica izvedena. Isto se odnosi i na oznake na kabelskim završecima.

Na omotu (pakiranju) kabelske spojnice, odnosno završetka, mora biti označeno: oznaka ili ime proizvođača, tipska oznaka spojnice (završetka), nazivni i najviši dopušteni napon spojnice (završetka), primjenjivo područje presjeka vodiča, rok do kada je dopuštena upotreba i datum pakiranja, te mjesto ugradnje (unutrašnja ili vanjska montaža) za kabelske završetke. Uz svako pakiranje materijala treba postojati: uputa za montažu na hrvatskom jeziku, podaci spojnice (završetka), montažni opis sa potrebnim crtežima i specifikacija pripadajućih elemenata koji čine jedan komplet. Kod izrade kabelske spojnice treba izvesti i neprekinitost metalnih plašteva električne zaštite kabela, odgovarajućim priborom za spajanje. Kod izvedbe kabelskih završetaka treba metalni plašt kabela, kao i sve metalne dijelove kabelskog završetka, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom treba uzemljiti. Spoj električne zaštite kabela s uzemljenjem izvodi se bez prekida s odgovarajućom stopicom. Spojno mjesto mora biti rastavno i pristupačno. Kabelski završeci se montiraju tako da je ispod završetka osigurano mehaničko učvršćenje kabela nemagnetskim obujmicama na najmanje dva mesta.

6.16.5 TRANSPORT I SKLADIŠTENJE KABELA

Kabel se transportira prijevoznim sredstvom tako da os bubenja leži vodoravno. Bubnjevi se ne smiju pomicati u toku vožnje. Utovar i istovar bubnjeva mora se izvesti tako da ne dođe do oštećenja kabela ili bubenja, a može se izvesti pomoću dizalica, viljuškara ili pomoću rampi, s time da nagib rampe ne smije biti veći od 1:4.

Bubanj s kabelom, na kratkim relacijama smije se i kotrljati, pod uvjetom da je tlo čvrsto i ravno. Pri tome treba obratiti pažnju na dopušteni smjer kotrljanja označen strelicom na vanjskoj strani bubenja, te na učvršćenje krajeva kabela.

Krajevi kabela prilikom skladištenja moraju biti zatvoreni na odgovarajući način, kako bi se spriječilo prodiranje vlage ili vode u kabel. To naročito važi za kabele koji su skladišteni na otvorenom prostoru. Zaštitu treba ukloniti tek pri montaži spojnica ili kabelskih glava. Kod dužeg skladištenja treba bubenj sa kabelom postaviti na čvrstu podlogu, da ne bi došlo do slijeganja i upadanja bubenja te njegovog truljenja.

6.17 SUSTAV DALJINSKOG OČITANJA POTROŠNJE ENERGENATA I VODE

Na objektu je planirana implementacija sustava za daljinsko očitanje potrošnje energenata i vode.

Glavna zadaća sustava daljinskog očitanja je automatizacija očitanja potrošnje energije i vode, upis navedenih podataka u nacionalni Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom (ISGE). Uz potrošnju vode daljinski će se očitavati potrošnja električne energije kao jedinog energenta na objektu.

Sustav će se na objektu sastojati od centralne procesne jedinice, radijskih modula (jedno-kanalnih i dvo-kanalnih) i prema potrebi baterijskih radijskih repetitora. Uređaji međusobno trebaju komunicirati putem žičane M-Bus i bežične Wireless M-Bus veze (HRN EN 13757-4 Wireless M-Bus T1 MOD, 868,95 MHz).

6.17.1 CENTRALNA PROCESNA JEDINICA

Centralna procesna jedinica služi za prikupljanje podataka sa svih mjerila potrošnje na objektu. Morala biti slobodno programabilna sa mogućnostima softverskih i hardverskih nadogradnji uz podržavanje standardnih protokola za mjerjenja MBus (i žičani i bežični Mbus). Sustav mora podržavati dodavanje proizvoljnog broja raznih vrsta brojila. U slučaju prekida prijenosa podataka zbog npr. nestanka mrežnog napajanja ili prekida komunikacije, sustav mora biti u mogućnosti spremati mjerjenja lokalno, dok centralna jedinica mora imati pomoćno napajanje minimalne autonomije 72h. Centralna jedinica treba komunicirati s postojećim udaljenim centrom (serverom) putem bežične podatkovne veze mobilnog operatera (GPRS).

Minimalne tehničke karakteristike centralne procesne jedinice dane su sljedećem pod poglavljju.

6.17.1.1 Minimalne tehničke karakteristike centralne procesne jedinice

- Uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda te mora biti označen oznakom „CE“
- Uređaj izведен prema standardu za sukladnost električnih uređaja (Certificate of Conformity), odnosno minimalno u sukladnosti sa normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijem
- Mogućnost prihvata očitanja mjerila potrošnje opremljenih radijskim sustavom daljinskog očitavanja sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD, na frekvenciji 868,95 MHz, putem odgovarajućeg komunikacijskog modula sa integriranim algoritmom za procesiranje radijskih poruka zaštićenom 128-bitnom AES enkripcijom uz korisničko postavljanje dekripcijske zaporce.
- Mogućnost očitavanja i napajanja M-Bus žičane sabirnice za očitavanje mjerila opremljenih sa M-Bus modulima za očitavanje potrošnje u sukladnosti sa normom HRN EN13757-3
- Mogućnost očitavanja spojenih M-Bus podređenih uređaja korištenjem primarnog adresiranja
- Mogućnost očitavanja spojenih M-Bus podređenih uređaja korištenjem sekundarnog adresiranja
- Minimalno adresibilno (spoјivo) 60 M-Bus (slave) uređaja ili više
- Mogućnost slanja datoteka o očitanjima putem FTP protokola na FTP server
- Mogućnost korištenja dodatnog (sekundarnog) FTP poslužitelja
- Mogućnost prihvata komandi i slanje podataka o očitanjima putem HTTP protokola
- Mogućnost podešavanja intervala slanja datoteka na FTP server sa minimalnim intervalom od 15 minuta ili učestalije
- Mogućnost lokalne pohrane podataka za period od barem godinu dana uz praćenje satne potrošnje na izmjenjivi memorijski medij (SD kartica ili jednakovrijedan medij)
- Isporuka podataka o očitanju u obliku XML datoteke za jednostavnu integraciju sa postojećim informatičkim sustavom
- Ugrađen GPRS modem za periodički prijenos podataka koji podržava sve navedene karakteristike:
 - Ugrađen utor za SIM karticu pružatelja telekomunikacijskih usluga,
 - Neograničen na izbor operatera telekomunikacijskih usluga,
 - GSM standard SMS, Fax, CSD, GPRS klase minimalno 10,
 - Podrška za GSM bande 850, 900, 1800, 1900 MHz,
 - Antenski priključak (SMA 50Ω ili jednakovrijedan),
 - Pripadajuća antena,
 - Mogućnost korisničkog postavljanja i izmjene parametara GSM/GPRS veze.
- Minimalno podržani komunikacijski servisi i protokoli:
 - IPv4,
 - TCP/UDP,
 - DNS (klijent),
 - PING,
 - POP3 (klijent),
 - SMTP (klijent),
 - FTP (server/klijent),
 - HTTP (server).
- Mogućnost korištenja javnog i privatnog IP adresnog prostora
- Mogućnost udaljene nadogradnje sistemskog softvera uređaja (firmware)

- Mogućnost slanja reset komande
- Sistemski softver uređaja neizbrisiv uslijed nestanka napajanja (stalni zapis u memoriji uređaja)
- Mogućnost direktnog daljinskog pristupa uređaju putem jedinstvene adrese uređaja
- Ugrađen Web server (HTTP) za nadzor i upravljanje uređajem te podešavanje parametara uređaja putem standardnog Internet preglednika bez potrebe za dodatnim softverom na računalu korisnika
- Dimenzije samog centralnog uređaja, zbog ograničenja prostora u postojećim elektro ormarima za ugradnju, ne smiju biti izvan sljedećih dimenzija:
 - dužina od 1mm do 200mm,
 - širina od 1mm do 150mm,
 - visina od 1mm do 80mm, što uključuje ove navedene krajne vrijednosti dimenzija.
- Područje radne temperature minimalno od -20°C do +50°C ili većeg raspona
- Područje vlažnosti radne okoline minimalno do 70% ili više
- Sustav alimiranja sa sljedećim minimalnim značajkama:
 - Alarm nestanka memoriskog prostora za lokalnu pohranu podataka,
 - Alarm nestanka primarnog napajanja,
 - Slanje alarma na SMS.
- Mogućnost slanja SMS alarmnih poruka te mogućnost definiranja više različitih SMS alarma za različite alarmne uvjete
- Mogućnosti ponovnog i naknadnog slanja zapisanih podataka uslijed eventualne pogreške u komunikaciji ili prekida telekomunikacijske veze
- Mogućnost periodičkog uspostavljanja GPRS veze
- Baterijska podrška za RTC (Real-Time Clock)
- Baterijska autonomija i kontinuirani rad svih ugrađenih uređaja u slučaju nestanka mrežnog napajanja u trajanju od minimalno 72 sata uz zadržavanje svih funkcija sustava
- LED signalizacija statusa
 - Ispravan rad,
 - M-Bus kratki spoj.
- Jamstvo minimalno godinu dana ili više ako tako nudi proizvođač opreme

6.17.2 RADIJSKI MODUL

Radijski modul služi za bežično spajanje brojila na centralnu jedinicu. U slučaju ugradnje modula na mjesto s velikom koncentracijom vlage elektronika koja se ugrađuje mora biti zaštićena od korozije, a stupanj zaštite ugrađene opreme mora biti IP54 odnosno IP68 ako se oprema ugrađuje unutar šahte vodomjera.

Minimalne tehničke karakteristike radijskih modula dane su sljedećem pod poglavljima.

6.17.2.1 Minimalne tehničke karakteristike modula za radijsko očitanje potrošnje vode

- Uredaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda te mora biti označen oznakom „CE“
- Uredaj izведен prema standardu za sukladnost električnih uređaja (Certificate of Conformity), odnosno minimalno u sukladnosti sa normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijem
- Mogućnost očitavanja sa minimalno jednog mjerila opremljenog beznaponskim impulsnim signalnim izlazima
- Mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka sa očitanjima mjerila potrošnje, odnosno stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD
- Radijska frekvencija 868,95 MHz
- Baterijski napajani uređaji sa kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina
- Stupanj zaštite uređaja minimalno IP68 ili više
- Područje radne temperature minimalno od -20°C do +60°C ili većeg raspona
- Domet uređaja minimalno 500m ili više
- Radijski paketi koje modul šalje moraju biti pogodni za sinkronizaciju sa baterijskim Wireless M-Bus radijskim repetitorom
- Mogućnost bežičnog konfiguriranja modula zaštićenim, šifriranim komunikacijskim kanalom.
- Mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane korisnika podesivom zaporkom
- Ugrađen RTC (Real-Time Clock), sat stvarnog vremena
- Mogućnost slanja i vremenske oznake u svakoj radijskoj poruci radi detekcije pokušaja zlouporabe ponovnim slanjem snimljenih radijskih poruka
- Zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128-bitne enkripcije
- Mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporce radijskih poruka
- Zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja
- Slanje pohranjenih vrijednosti brojača u podesivim intervalima
- Slanje alarma manipulacije (Tamper alarm), odvajanja impulsnog predajnika od mjerila, u svakoj radijskoj poruci
- Mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci
- Mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci
- Mogućnost jednoznačnog označavanja u sustavu korisničkim upisom serijskog broja mjerila potrošnje kao parametra radijskog modula
- Mogućnost slanja serijskog broja mjerila potrošnje u svakoj radijskoj poruci
- Mogućnost postavljanja multiplikatora (brojnik i nazivnik) kojim se određuje koliko impulsa se treba izbrojati (brojnik) da bi se stanje povećalo za određeni broj (nazivnik).
- Uredaj treba biti takav da podržava beznaponske kontaktne (impulsne) ulaze sa mjerila potrošnje koji imaju frekvenciju minimalno 10Hz ili veću (tj. da je u mogućnosti prihvati signal trajanja minimalno 100ms u vođenju, ili manje, i 100ms u nevođenju, ili manje. Pritom „manje“ znači manju brojčanu vremensku periodu (npr. 20ms)).
- Dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan sljedećih dimenzija:
 - dužina od 1mm do 100mm,
 - širina od 1mm do 100mm,
 - visina od 1mm do 50mm, što uključuje ove navedene krajne vrijednosti dimenzija.
- Jamstvo minimalno godinu dana ili više ako tako nudi proizvođač opreme

6.17.2.2 Minimalne tehničke karakteristike modula za radijsko očitanje potrošnje električne energije

- Uredaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda te mora biti označen oznakom „CE“
- Uredaj izведен prema standardu za sukladnost električnih uređaja (Certificate of Conformity), odnosno minimalno u sukladnosti sa normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijem
- Mogućnost očitavanja sa minimalno dva mjerila opremljena beznaponskim impulsnim signalnim izlazima
- Mogućnost rada u režimu očitavanja dvotarifnog brojila gdje se informacija o trenutnoj tarifi dobiva tarifnim signalom putem beznaponskog kontakta
- Mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka sa očitanjima mjerila potrošnje, odnosno stanje brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD
- Radijska frekvencija 868,95 MHz
- Baterijski napajani uređaji sa kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina
- Stupanj zaštite uređaja minimalno IP68 ili više
- Područje radne temperature minimalno od -20°C do +60°C ili većeg raspona
- Domet uređaja minimalno 500m ili više
- Radijski paketi koje modul šalje moraju biti pogodni za sinkronizaciju sa baterijskim Wireless M-Bus radijskim repetitorom
- Mogućnost bežičnog konfiguriranja modula zaštićenim, šifriranim komunikacijskim kanalom.
- Mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane korisnika podesivom zaporkom
- Ugrađen RTC (Real-Time Clock), sat stvarnog vremena
- Mogućnost slanja i vremenske označke u svakoj radijskoj poruci radi detekcije pokušaja zlouporabe ponovnim slanjem snimljenih radijskih poruka
- Zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128-bitne enkripcije
- Mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcione zaporce radijskih poruka
- Zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja
- Slanje pohranjenih vrijednosti brojača korisnika u podesivim intervalima
- Slanje alarma manipulacije (Tamper alarm), odvajanja impulsnog predajnika od mjerila, u svakoj radijskoj poruci
- Mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci
- Mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci
- Mogućnost jednoznačnog označavanja u sustavu korisničkim upisom serijskog broja mjerila potrošnje kao parametra radijskog modula
- Mogućnost slanja serijskog broja mjerila potrošnje u svakoj radijskoj poruci
- Mogućnost postavljanja multiplikatora (brojnik i nazivnik) kojim se određuje koliko impulsa se treba izbrojati (brojnik) da bi se stanje povećalo za određeni broj (nazivnik).
- Uredaj treba biti takav da podržava beznaponske kontaktne (impulsne) ulaze sa mjerila potrošnje koji imaju frekvenciju minimalno 10Hz ili veću (tj. da je u mogućnosti prihvati signal trajanja minimalno 100ms u vođenju, ili manje, i 100ms u nevođenju, ili manje. Pritom
- „manje“ znači manju brojčanu vremensku periodu (npr. 20ms)).
- Dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan sljedećih dimenzija:
 - dužina od 1mm do 100mm,
 - širina od 1mm do 100mm,
 - visina od 1mm do 50mm, što uključuje ove navedene krajnje vrijednosti dimenzija.
- Jamstvo minimalno godinu dana ili više ako tako nudi proizvođač opreme

6.17.3 RADIJSKI REPETITOR

Radijski repetitor je uređaj za proširenje dometa predviđenih radijskih modula. Razmještaj repetitora potrebno je odrediti na terenu sukladno potrebama.

Minimalne tehničke karakteristike radijskih repetitora dane su sljedećem pod poglavljju.

6.17.3.1 Minimalne tehničke karakteristike baterijskog repetitora za proširenje dometa radijskog modula za očitavanje potrošnje mjerila

- Uredaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za „CE“ označavanje proizvoda te mora biti označen oznakom „CE“
- Uredaj izведен prema standardu za sukladnost električnih uređaja (Certificate of Conformity), odnosno minimalno u sukladnosti sa normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili novijem
- Mogućnost periodičkog prijema i slanja radijskih poruka sa očitanjima mjerila potrošnje, odnosno stanje brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4, Wireless M-Bus T1 MOD
- Radijska frekvencija 868,95 MHz
- Baterijski napajani uređaji sa kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina
- Područje radne temperature minimalno od -20°C do +60°C ili većeg raspona
- Domet uređaja minimalno 500m ili više
- Stupanj zaštite uređaja minimalno IP68 ili više
- Mogućnost sinkronog načina rada, prijam sa odabranih radijskih modula u točno određenim vremenskim intervalima
- Mogućnost prenošenja očitavanja sa minimalno dva mjerila potrošnje u sinkronom načinu rada, odnosno primanje i odašiljanje očitavanja sa dva neovisna radijska modula
- Mogućnost korisničkog odabira radijskih modula sa kojima će se uređaj sinkronizirati
- Mogućnost bežičnog konfiguriranja uređaja putem kriptiranog radijskog kanala u slučaju da je uređaj ugrađen na teško pristupačnom mjestu
- Mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane korisnika podesivom zaporkom
- Ugrađen RTC (Real-Time Clock), sat stvarnog vremena
- Zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128-bitne enkripcije
- Zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja
- Mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci
- Mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci
- Dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan sljedećih dimenzija:

- dužina od 1mm do 100mm,
- širina od 1mm do 100mm,
- visina od 1mm do 50mm, što uključuje ove navedene krajnje vrijednosti dimenzija.
- Jamstvo minimalno godinu dana ili više ako tako nudi proizvođač opreme

PROJEKTANT:

TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

7. TEHNIČKI PRORAČUN

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

7.1 PRORAČUN UŠTEDE ENERGIJE

Proračun energijskih zahtjeva za rasvjetu postojećeg i novog stanja napravljen je uporabom Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama koji se temelji na normi na koje upućuje pravilnik koji se odnosi na energetsko certificiranje zgrada – norma HRN EN 15193:2008. Proračunom se dobiva potrebna godišnja (električna) energija za rasvjetu zgrade.

Prema definiciji u normi postoje dvije metode za proračun energetskih zahtjeva u zgradama, složena metoda i brza metoda. Složena metoda koristi detaljnije i preciznije (stvarne) podatke kalkulirane/definirane na mjesecnoj/dnevnoj bazi, a brza metoda se temelji na proračunu uz pomoć standardnih godišnjih podataka. S obzirom da je za određivanje godišnje potrebne energije za rasvjetu nužna i dovoljna godišnja razina podataka – obje metode zadovoljavaju potrebe izračuna.

Ovdje u konkretnom slučaju su prikazani proračuni koji se temelje na kombinaciji složene i brze metode. Složena metoda se koristi ukoliko je moguće identificirati sve parametre potrebne za izračun, a ukoliko ne, isti se nadomještaju s brzom metodom.

7.1.1 IZRAČUN SNAGE POSTOJEĆEG SUSTAVA RASVJETE

R.br.:	TIP	količina	jedinična snaga [W]	ukupna snaga [W]
1.	Nadgradna stropna, 2x18 W, s opalnom kapom (fluo)	3	43	129,00
2.	Nadgradna stropna, 2x36 W, s opalnom kapom (fluo)	12	84,6	1.015,20
3.	Nadgradna stropna, 3x36 W, s opalnom kapom (fluo)	68	127,6	8.676,80
4.	Viseća, 2x18 W, (fluo)	2	43	86,00
5.	Viseća, 2x36 W, (fluo)	2	84,6	169,20
6.	Viseća, 2x58 W, (fluo)	1	133,6	133,60
7.	Plafonjera, 1 x 75 W (žarna nit)	5	75	375,00
8.	Plafonjera, 2 x 60 W (žarna nit)	25	120	3.000,00
9.	Zidna svjetiljka, 1 x 75 W (žarna nit)	2	75	150,00
UKUPNO		120		13.734,80

1.	Postojeća sigurnosna rasvjeta	2	8	16,00
	Ukupna instalirana snaga parazitnog opterećenja-sustav sigurnosne rasvjete	[W]		16,00

Tablica 1. Popis tipova postojećih svjetiljki i izračun instalirane snage

Pri izračunu su u obzir uzete i snage predspojnih naprava.

7.1.2 IZRAČUN SNAGE NOVO PREDVIĐENOOG SUSTAVA RASVJETE

R.br.:	TIP	količina	jedinična snaga [W]	ukupna snaga [W]
1.	stropna nadgradna LED svjetiljka Sylvania Start Flat Panel LED LO, 30W, 3000K, IP44	24	30	720,00
2.	stropna nadgradna LED svjetiljka Sylvania Start Flat Panel LED UGR<19 , 33W, 3000K	9	33	297,00
3.	stropna nadgradna LED svjetiljka Sylvania Rana LED Surface, 40W, 3000K	27	40	1.080,00
4.	stropna nadgradna LED svjetiljka Sylvania Rana LED Surface, 52W, 3000K	32	52	1.664,00
5.	ugradni LED downlighter Sylvania Syl-Lighter LED II, 16W, 3000K, IP44	8	16	128,00
6.	ugradni LED downlighter Sylvania Syl-Lighter LED II, 25W, 3000K, IP44	14	25	350,00
7.	nadgradni LED downlighter Intra Nitor C, 16W, 3000K, IP43	12	16	192,00
8.	nadgradni LED downlighter Intra Nitor C, 23W, 3000K, IP43	10	23	230,00
9.	stropna nadgradna LED svjetiljka Sylvania Start Waterproof LED G3, 22W, 4000K, IP65	2	22	44,00
10.	stropna nadgradna LED svjetiljka Sylvania Start Waterproof LED G3, 12W, 4000K, IP65	6	12	72,00
11.	stropna nadgradna LED svjetiljka Leds Opal, 15W, 3000K, IP65	4	15	60,00
12.	LED reflektor Sylvania Sylveo LED, 31W, 3000K, IP66	11	31	341,00
UKUPNO		159		5.178,00
1.	Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100lm, 3h, pripravni spoj	13	5	65,00
2.	Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100lm, 3h, pripravni spoj	13	5	65,00
3.	Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100lm, 3h, pripravni spoj, IP65	3	5	15,00
4.	Sigurnosna svjetiljka ugradna SafeLite 100lm, 3h s piktogramom ravno, trajni spoj	11	5	55,00
5.	Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100lm, 3h s piktogramom ravno, trajni spoj	4	5	20,00
6.	Sigurnosna svjetiljka nadgradna SafeLite 100lm, 3h s piktogramom dvostrano, trajni spoj	1	5	5,00
Ukupna instalirana snaga parazitnog opterećenja-sustav sigurnosne rasvjete		45		225,00

Tablica 2. Popis tipova novih svjetiljki i izračun instalirane snage

7.1.3 IZRAČUN SNAGE, ENERGIJE I EMISIJE CO₂

7.1.3.1 Postojeće stanje

Postojeće stanje					
Prostорije	Svi prostori zajedno				
Ulagani parametri	Oznaka	Mjerna jedinica	Iznos	Izvor podatka	Izraz po kojemu se vrši izračun
Ukupna instalirana snaga rasvjete	P _n	[W]	13.734,80	Glavni projekt	
Ukupna instalirana snaga parazitnog opterećenja-sustav upravljanja rasvjetom	P _{pc}	[W]	0,00	Glavni projekt	
Ukupna instalirana snaga parazitnog opterećenja-sustav sigurnosne rasvjete	P _{em}	[W]	16,00	Glavni projekt	
Ukupna instalirana snaga rasvjete+upravljanje+sigurnosna rasvjeta	P _{uk}	[kW]	13,75	Glavni projekt	
Faktor konstante osvjetljenosti	F _c	broj	1,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Faktor ovisnosti umjetne rasvjete o dnevnom osvjetljenju	F _D	broj	1,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Faktor okupiranosti prostora	F ₀	broj	1,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana	t _D	[h]	2.250,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje noći	t _N	[h]	250,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Radno vrijeme rada sigurnosne rasvjete	t _e	[h]	8.760,00		
Broj sati u godini	t _y	[h]	8.760,00		
Podaci koji se računaju					
Energija potrebna za rasvetu u određenom vremenskom periodu t	W _{L,t}	[kWh]	34.337,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Formula 2.	W _{L,t} =(P _n xF _c)x((t _D xF ₀ xF _D)+(t _N xF ₀)))/1000
Energija potrebna za potrošnju parazitnih opterećenja u određenom vremenskom periodu t	W _{P,t}	[kWh]	140,16	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Formula 3.	W _{P,t} =((P _{pc} x(t _y -(t _D +t _N)))+(P _{em} xt _e))/1000
Ukupna energija potrebna za rasvetu u prostoriji u određenom vremenskom periodu t	W _t	[kWh]	34.477,16	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Formula 1.	W _t =W _{L,t} +W _{P,t}

Tablica 3. Izračun snage i energije postojećeg sustava rasvjete prema Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama

Postojeće stanje					
Ukupno svi prostori zajedno					
Izračunati podatci	Oznaka	Mjerna jedinica	Iznos	Napomena	
Ukupna instalirana snaga rasvjete+upravljanje	P _{uk}	[kW]	13,75		
Ukupna energija potrebna za rasvjetu u prostoriji u određenom vremenskom periodu t	W _t	[kWh]	34.477,16		
CO ₂ emisija onečišćujućih tvari	CO ₂	[t/god]	8,10	Faktor emisije CO ₂ za električnu energiju 0,23481 [kgCO ₂ /kWh]	

Tablica 4. Izračun snage, energije postojecog sustava rasvjete i CO₂ emisije postojecog sustava rasvjete prema Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama

7.1.3.2 Novo stanje

Novo stanje					
Prostorije	Svi prostori				
Ulazni parametri	Oznaka	Mjerna jedinica	Iznos	Izvor podatka	Izraz po kojemu se vrši izračun
Ukupna instalirana snaga rasvjete	P _n	[W]	5.178,00	Glavni projekt	
Ukupna instalirana snaga parazitnog opterećenja-sustav upravljanja rasvjetom	P _{pc}	[W]	0,00	Glavni projekt	
Ukupna instalirana snaga parazitnog opterećenja-sustav sigurnosne rasvjete	P _{em}	[W]	225,00	Glavni projekt	
Ukupna instalirana snaga rasvjete+upravljanje+sigurnosna rasvjeta	P _{uk}	[kW]	5,40	Glavni projekt	
Faktor konstante osvijetljenosti	F _c	broj	1,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Faktor ovisnosti umjetne rasvjete o dnevnom osvjetljenju	F _D	broj	1,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Faktor okupiranosti prostora	F ₀	broj	1,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana	t _D	[h]	2.250,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje noći	t _N	[h]	250,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Tablica 6.	
Radno vrijeme rada sigurnosne rasvjete	t _e	[h]	8.760,00		
Broj sati u godini	t _y	[h]	8.760,00		
Podaci koji se računaju					
Energija potrebna za rasvjetu u određenom vremenskom periodu t (1 godina)	W _{L,t}	[kWh]	12.945,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Formula 2.	W _{L,i} =(P _n xF _C)x((t _D xF ₀ xF _D)+(t _N xF ₀))/1000
Energija potrebna za potrošnju parazitnih opterećenja u određenom vremenskom periodu t (1 godina)	W _{P,t}	[kWh]	1.971,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Formula 3.	W _{P,i} =((P _{pc} x(t _y -(t _D +t _N)))+(P _{em} xt _e))/1000
Ukupna energija potrebna za rasvjetu u prostoriji u određenom vremenskom periodu t (1 godina)	W _t	[kWh]	14.916,00	Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama. Formula 1.	W _i =W _{L,t} +W _{P,t}

Tablica 5. Izračun snage i energije novog sustava rasvjete prema Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama

Novo stanje					
Ukupno svi prostori zajedno					
Izračunati podatci	Oznaka	Mjerna jedinica	Iznos	Napomena	
Ukupna instalirana snaga rasvjete+upravljanje	P _{uk}	[kW]	5,40		
Ukupna energija potrebna za rasvjetu u prostoriji u određenom vremenskom periodu t	W _t	[kWh]	14.916,00		
CO ₂ emisija onečišćujućih tvari	CO ₂	[t/god]	3,50	Faktor emisije CO ₂ za električnu energiju 0,23481 [kgCO ₂ /kWh]	

Tablica 6. Izračun snage, energije novog sustava rasvjete i CO₂ emisije novog sustava rasvjete prema Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama

7.1.4 PRIKAZ OSTVARENIH UŠTEDA PREMA ZAHTJEVIMA FZOiEU

Ostvarene uštede (smanjenje)					
Izračunati podatci	Oznaka	Mjerna jedinica	Iznos	Postotno	
Instalirana snaga	P _{uk}	[kW]	8,35	60,71%	
Električna energija	W _t	[kWh]	19.561,16	56,74%	
Ukupna investicija s PDVom	Inv	[kn]	287.500,00		
Odnos ukupno planiranih sredstava (vrijednost ukupne investicije s PDV-om) i očekivane godišnje uštede energije (razlika kWh)	Inv/Wt	[kn/kWh]	14,70		
CO ₂ emisija onečišćujućih tvari	CO ₂	[t/god]	4,59	56,74%	
Odnos ukupno planiranih sredstava (vrijednost ukupne investicije s PDV-om) i očekivanog godišnjeg smanjenja emisije stakleničkih plinova (razlika t CO ₂)	Inv/CO ₂	[kn/tCO ₂]	62.593,13		

Tablica 7. Prikaz ostvarenih ušteda prema zahtjevima FZOiEU

Iz ostvarenih ušteda u energiji i CO₂ emisiji u iznosu od preko 56% vidljivo je da je investicija u kompletanu zamjenu postojećih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama u potpunosti je opravdana.

U ukupnu investiciju uz cijenu rasvjetnih tijela uračunati su i potrebni zahvati na pripadnim elektroinstalacijama. Bitno je istaknuti i činjenicu da će se navedenom zamjenom postojeće rasvjete postići i dodatna financijska ušteda zbog značajnog smanjenja troškova održavanja.

7.2 PRORAČUN VRŠNOG OPTEREĆENJA

Rezultati vršne snage objekta, kao i vršne snage svakog razdjelnika i pojedinih većih potrošača na objektu dobiven je uzimajući u obzir procjenu projektanta te na temelju podataka proizvođača priključenih uređaja.

Važno je napomenuti da vršna snaga uvelike ovisi o načinu korištenja električne energije samog korisnika projektiranog objekta, te je kod ovog proračuna vođeno je računa o stvarnim i mogućim potrebama korisnika.

Za cijeli objekt dobivena je snaga:

$$\begin{aligned} P_{\text{inst.}} &= 117,3 \text{ kW} \\ i &= 0,4 \\ P_{\text{vrš}} &= 46,9 \text{ kW} \end{aligned}$$

7.3 PRORAČUN STRUJE OPTEREĆENJA IB

Kako bi se dobio polazni podatak za dimenzioniranje električne instalacije, a kasnije i za odabir te podešavanje zaštitnih uređaja, potrebno je izvršiti proračun jakosti struje opterećenja Ib. Proračun struje opterećenja vršen je prema sljedećim izrazima:

Za trofazni sustav:

$$I_b = \frac{P_{\text{vrš}}}{\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \cos \varphi}$$

Za jednofazni sustav:

$$I_b = \frac{P_{\text{vrš}}}{U_f \cdot \cos \varphi}$$

gdje je:

- Ib – struja opterećenja (tereta) (A)
- Pvr - vršna snaga (W)
- UL - linijski napon (V)
- Uf - fazni napon (V)
- $\cos\varphi$ – faktor snage

Tabelarni prikaz jakosti struje opterećenja razdjelnika i većih potrošača na predmetnom objektu:

linija	P_v [W]	U [V]	$\cos\varphi$	I_B [A]
KPO → RP	46.900,00	400	0,95	71,34
RP → RPOD	5.160,00	400	0,95	7,85
RP → RK	10.270,00	400	0,95	15,62
RP → dizalica topline	10.000,00	400	0,95	15,21
RP → el. Pomoći grijač za grijanje	12.000,00	400	0,95	18,25
do bojlera	2.000	230	0,95	9,15
do utičnice	1.000	230	0,95	4,58
do rasvjete	250	230	0,95	1,14

7.4 ODABIR KABELA I ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

ODABIR KABELA

Na temelju izračunate struje opterećenja i razmatranja instalacijskih uvjeta vrši se odabir napojnih kabela.

Presjeci kabela određeni su sukladno normi **HD 384.5.523 S2** (Električne instalacije zgrada 5.dio: Odabir i ugradba električne opreme 523.odjeljak: Trajno podnosive struje u sustavima razvođenja)

Kod proračuna su u obzir uzeti: način polaganja voda / kabela, broj opterećenih žila u vodu / kabelu te korekcijski faktori kako bi se dobila realna trajno podnosiva struja odabranog kabela.

U donjoj tablici dani su ulazni podaci i rezultati proračuna, te prikaz tipa odabranog kabela.

ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA

Zaštitni elementi vodova odabrani su prema **HD 384.4.43 S2** – Nadstrujna zaštita, tako da ne može doći do pregrijavanja kabela i vodova.

U projektu su zadovoljeni slijedeći zahtjevi:

$$\begin{aligned} I_b &< I_n & & \\ I_2 &< 1,45I_z & & \end{aligned}$$

- gdje je:

- I_b - struja opterećenja (vršna) [A]
- I_n – nazivna struja zaštitnog uređaja [A]
- I_z – trajno dozvoljena struja kabela [A]
- I_2 - struja prorade zaštitnog uređaja $I_2 = k \times I_n$ [A]

- pri čemu je faktor k ovisan o vrsti zaštitnog elementa na slijedeći način:

- o za rastalne osigurače:

$$\begin{aligned} k &= 2,1 \text{ za } I_n \leq 4A \\ k &= 1,9 \text{ za } 4A < I_n \leq 10A \\ k &= 1,75 \text{ za } 10A < I_n \leq 25A \\ k &= 1,6 \text{ za } I_n > 25A \end{aligned}$$

- o za automatske osigurače:

$$k = 1,45$$

Svi su strujni krugovi provjereni i zadovoljavaju navedeni uvjet, što se vidi iz sljedeće tablice.

ODABIR KABELA							ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA								
DIONICA	Odabrani kabel	Poprečni presjek opterećenih vodiča		Način polaganja	Trajno podnosiva struja kabela (bez korekcijskog faktora)	Redukcijski faktor grupiranja	Korekcijski faktor okoline temperature	Trajno podnosiva struja kabela	I_b [A]	I_n [A]	k	I_2 [A]	$1,45I_z$ [A]	Uvjet $I_b < I_n < I_z$ zadovoljen	Uvjet $I_2 < 1,45I_z$ zadovoljen
		s [mm^2]	I [A]												
KPO → RP	4x1xFG16R16 25	25	B1	117	1	1	1	117	71,34	100	1,6	160	170	da	da
RP → RPOD	4xP/F10+P/F-Y16	10	B1	50	1	1	1	50	7,85	40	1,45	58	72,5	da	da
RP → RK	4xP/F10+P/F-Y16	10	B1	50	1	1	1	50	15,62	40	1,45	58	72,5	da	da
RP → dizalice topline	FG16OR16 5x6	6	E	54	0,8	1	1	43,2	15,21	32	1,45	46,4	62,6	da	da
RP → el. grijać grijanja	FG16OR16 5x4	4	E	42	0,8	1	1	33,6	18,25	25	1,45	36,3	48,7	da	da
razdjelnik → bojler	PP-Y 3x2,5	2,5	B2	23	0,8	1	1	18,4	9,15	16	1,45	23,2	26,7	da	da
razdjelnik → rasvjeta	PP-Y 3x1,5	1,5	B2	19,5	0,8	1	1	15,6	1,14	10	1,45	14,5	22,6	da	da

Kod odabira presjeka kabela za napajanje dizalica topline u obzir su uzete preporuke proizvođača te vrijednosti padova napona.

7.5 PRORAČUN PADA NAPONA

Pad napona svih vodova kontroliran je i sukladan s normom HRN HD 60364-5-52: 2012.

Pad napona između početka instalacije potrošača i opreme treba biti ne veći od 6 % nazivnog napona instalacije za rasvjetu i 8 % za ostala trošila. Navedeni se pad napona zbog dužine vodova može uvećati za dodatnih 0,5 %

Pad napona računamo po formuli:

$$\text{a) trifazni sustav: } u = \frac{100 \cdot l \cdot P}{\kappa \cdot U_l^2 \cdot S} (\%)$$

$$\text{b) jednofazni sustav: } u = \frac{100 \cdot 2l \cdot P}{\kappa \cdot U_f^2 \cdot S} (\%)$$

Gdje je: u – pad napona (%)

l – duljina (m)

P – snaga tereta (W)

U_f – nazivni napon (V)

U_L – nazivni napon (V)

S - presjek vodiča (mm^2)

K – specifična vodljivost (Sm/mm^2)

DIONICA	Popr. pr. voda s (mm^2)	Specifična vodljivost κ (Sm/mm^2)	Duljina l (m)	Snaga tereta P (W)	Napon U (V)	Pad napona u (%)
TS - GRO	370	32	300	125000	400	1,980
GRO - stup 1 ZM	95	32	70	59000	400	0,849
stup 1 ZM - stup kod uprave	70	32	174	59000	400	2,864
stup kod uprave - KPO	50	56	40	46900	400	0,419
KPO - RP	25	56	3	46900	400	0,063
RP - RK	10	56	5	10270	400	0,057
RK - utičnica	2,5	56	25	1000	230	0,675
					Σu=	6,907
DIONICA	Popr. pr. voda s (mm^2)	Specifična vodljivost κ (Sm/mm^2)	Duljina l (m)	Snaga tereta P (W)	Napon U (V)	Pad napona u (%)
TS - GRO	370	32	300	125000	400	1,980
GRO - stup 1 ZM	95	32	70	59000	400	0,849
stup 1 ZM - stup kod uprave	70	32	174	59000	400	2,864
stup kod uprave - KPO	50	56	40	46900	400	0,419
KPO - RP	25	56	3	46900	400	0,063
RP - RK	10	56	5	10270	400	0,057
RK - rasvjeta	1,5	56	22	250	230	0,248
					Σu=	6,479
DIONICA	Popr. pr. voda s (mm^2)	Specifična vodljivost κ (Sm/mm^2)	Duljina l (m)	Snaga tereta P (W)	Napon U (V)	Pad napona u (%)
TS - GRO	370	32	300	125000	400	1,980
GRO - stup 1 ZM	95	32	70	59000	400	0,849
stup 1 ZM - stup kod uprave	70	32	174	59000	400	2,864
stup kod uprave - KPO	50	56	40	46900	400	0,419
KPO - RP	25	56	3	46900	400	0,063
RP - dizalica topline	6	56	35	10000	400	0,651
					Σu=	6,826


Pad napona zadovoljava

7.6 PRORAČUN UZEMLJIVAČA

Proračun je rađen za scenarij u kojem se izvodi novi uzemljivač.

Za uzemljivač gromobranske instalacije objekta predviđena je traka FeZn 30x4mm koja se polaže u zemlju oko objekta kao B vrsta uzemljivača. Na temelju izvršene procjene rizika od djelovanja munje za predmetnu građevinu ovim je projektom predviđeno postavljanje gromobranske instalacije razreda IV.

Kontrola najmanje duljine uzemljivača vrši se prema normi HRN-EN 62305-3. Uz pomoć niže prikazanog dijagrama za projektirani razred LPS-a moguće je određivanje najmanje dopuštene duljine uzemljivača.

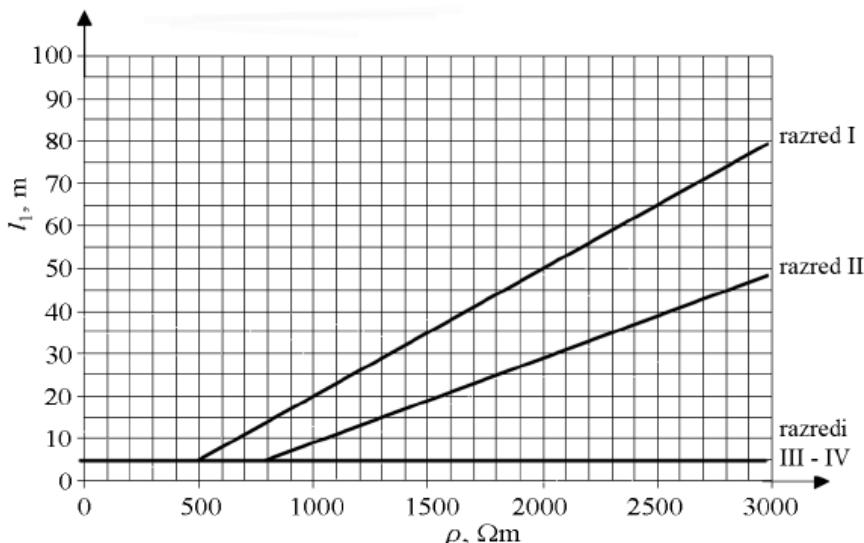

Iz dijagrama je vidljivo da je za zadane vrijednosti objekta $l_1 = 5\text{m}$

Prema proračunu vrste **B** uzemljivača (HRN EN 62305-3), potrebno je zadovoljiti uvjet:

$$r_e \geq l_1$$

Srednji polumjer r_e ekvivalentnog kruga obuhvaćenog temeljnim uzemljivačem računamo prema izrazu:

$$r_e = \sqrt{\frac{A}{\pi}} [\text{m}]$$

Gdje je:

A - površina koju obuhvača uzemljivač [m^2]

r_e – srednji polumjer ekvivalentnog kruga obuhvaćenog temeljnim uzemljivačem [m]

l_1 - minimalna duljina uzemljivača iz gornjeg grafa [m]

$A [\text{m}^2]$	$r_e [\text{m}]$	$l_1 [\text{m}]$	uvjet $r_e > l_1$
504	12,669237	5	zadovoljen!

Kontrolnim proračunom utvrđeno je da temeljni uzemljivač udovoljava zahtjevima norme.


7.7 PROCJENA RIZIKA OD DJELOVANJA MUNJE

Podaci o građevini:

duljina, m = 26

širina, m = 21

visina, m = 11

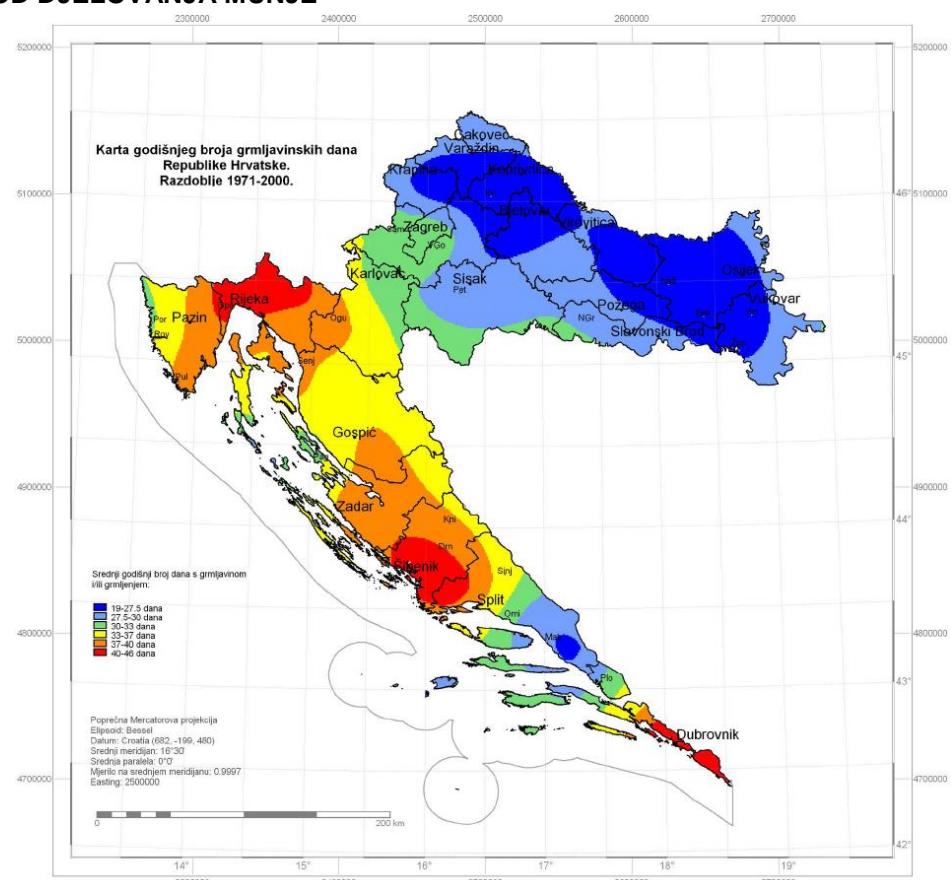

Predviđene mjere zaštite:

- Klasa LPS-a: **klasa IV**
- Zaštita od požara: **Hidrantska mreža (vanjska)**
- Prenaponska zaštita: **koordinirana zaštita prema SPD IEC 62305-4**

Građevina je u zoni s prosječno **40** grmljavinskih dana godišnje

što znači gustoću udara: **4,0** udara po km² godišnje

Procjena je dobivena računalnim programom izrađenim prema normi IEC 62305-2

Rizik zbog udara munja u građevinu bez zaštite:

Rizik za ljudski život:

$$R_1 = 3,84E-04 > R_{t1}=1E-05$$

Rizik za gubitak opskrbe ili usluge:

$$R_2 = 0 < R_{t2}=1E-03$$

Rizik za gubitak kulturne baštine:

$$R_3 = 0 < R_{t3}=1E-03$$

Rizik za gubitak ekonomskih vrijednosti:

$$R_4 = 5,19E-03 > R_{t4}=1E-03$$

R_t – podnosivi rizik

Rizik zbog udara munja u građevinu uz poduzete mjere zaštite:

Rizik za ljudski život:

$$R_1 = 8,77E-06 < R_{t1}=1E-05$$

Rizik za gubitak opskrbe ili usluge:

$$R_2 = 0 < R_{t2}=1E-03$$

Rizik za gubitak kulturne baštine:

$$R_3 = 0 < R_{t3}=1E-03$$

Rizik za gubitak ekonomskih vrijednosti:

$$R_4 = 1,53E-04 < R_{t4}=1E-03$$

R_t – podnosivi rizik

Iz rezultata je vidljivo da su uz poduzete mjere zaštite proračunati rizici manji od podnosivog rizika

7.8 PROCJENA DJELA STRUJE MUNJE KROZ ODVOD NA VANJSKOM LPS-U

Koeficijent raspodjele struje munje među vodičima odvoda k_c ovisi o ukupnom broju tih vodiča n i o njihovu položaju, o (vodoravnim) prstenima vodiča, vrsti sustava hvataljki kao i vrsti sustava uzemljivača. Tim se koeficijentom određuje jakost djela struje munje koja teče kroz odvode vanjskog LPS u najnepovoljnijim uvjetima.

Koeficijent k_c (najrigorozniji slučaj) za 4 i više odvoda te vrstu B uzemljivača računa se prema sljedećoj formuli (tablica C.1 i slika C.2 u HRN EN 62305-3 - dano u prilogu).

$$k_c = \frac{1}{2n} + 0,1 + 0,2 \times \sqrt[3]{\frac{c}{h}}$$

k_c – koeficijent konfiguracije

n – ukupan broj vodiča odvoda

c – razmak između susjednih vodiča odvoda (razmak duž sljemeна krova) [m]

h – duljina vodiča odvoda od sljemeна da najbliže sabirnice za izjednačivanje potencijala ili sustava uzemljivača [m]

Predmetna građevina zaštićena je sustavom razine zaštite IV za koji se računa s amplitudom struje munje od $I=100\text{kA}$.

Struju kroz pojedini odvod dobijemo prema sljedećem izrazu:

$$i_p = k_c \cdot I$$

i_p – struja kroz odvod [kA]

I – Amplituda struje munje [kA]

k_c – koeficijent konfiguracije

Parametri i rezultati prikazani su u sljedećoj tablici:

n	$c[m]$	$h[m]$	k_c	$I [\text{kA}]$	$i_p [\text{kA}]$
8	17	16	0,3666	100	36,6583


Prilog (iz HRN EN 62305-3):

Tablica C.1 – Vrijednosti koeficijenta k_c

Vrsta sustava hvataljki	Broj vodiča odvoda n	k_c	
		Vrsta A uzemljivača	Vrsta B uzemljivača
pojedinačni štap žica mreža	1	1	1
	2	0,66 ^{d)}	0,5... 1 (v. sliku C.1) ^{a)}
	4 i više	0,44 ^{d)}	0,25... 0,5 (v. sliku C.2) ^{b)}
mreža	4 i više, spojenih vodoravnim prstenovima	0,44 ^{d)}	1/n... 0,5 (v. sliku C.3) ^{c)}

^{a)} Vrijednosti se kreću od $k_c = 0,5$ gdje je $c \ll h$ do $k_c = 1$ gdje je $h \ll c$ (vidi sliku C.1).
^{b)} Jednadžba za k_c prema slici C.2 je aproksimacija za kockastu građevinu i ako je $n \geq 4$. Prepostavlja se da su vrijednosti h , c_s i c_d u granicama od 5 m do 20 m.
^{c)} Ako su odvodni vodiči vodoravno povezani prstenovima vodiča, raspodjela struje munje je jednoličnija u nižim dijelovima sustava odvoda pa je koeficijent k_c još manji. To posebno vrijedi za visoke građevine.
^{d)} Te vrijednosti se odnose na pojedinačne uzemljivače s približno jednakim otporima uzemljenja. Ako su otpori uzemljenja pojedinih uzemljivača različiti, prepostavlja se da je $k_c = 1$.

NAPOMENA: Mogu se uzeti i druge vrijednosti koeficijenta k_c , ako se provedu detaljniji proračuni.

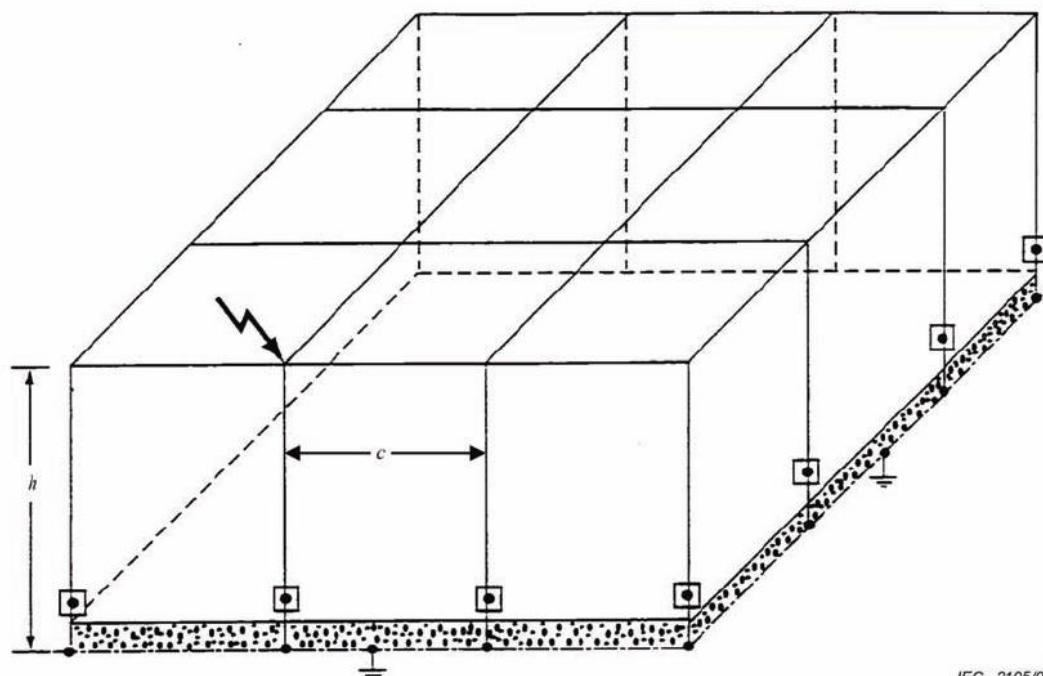

IEC 2105/05

$$k_c = \frac{1}{2n} + 0,1 + 0,2 \times \sqrt[3]{\frac{c}{h}}$$

Slika C.2 – Vrijednosti koeficijenta k_c u slučaju upotrebe mreže kao sustava hvataljka i vrste B sustava uzemljivača

7.9 PRORAČUN ELEKTRODINAMIČKE SILE MEĐU VODIĆIMA LPS-A

Proračun elektrodinamičke sile među vodićima računa se uzimajući u obzira da je predmetna građevina zaštićena sustavom razine zaštite IV za koji se računa s amplitudom struje munje od $I=100\text{kA}$.

Mehanički učinci zbog struje munje ovise o amplitudu i trajanju struje, te o elastičnosti pogodjene mehaničke konstrukcije. Osim toga ti učinci ovise i o silama trenja (ako su dovoljno velike) koje djeluju između dijelova LPS kad ti dijelovi dođu u međusobni dodir.

Između dvaju različitih vodiča kojima teku struje ili na jednom vodiču kad je on savijen pod nekim kutom (ili u petlju) razvijaju se elektromagnetske sile. U proračunu su sile među vodićima dobivene iz struje munje proračunate u prethodnom poglavlju.

Elektrodinamičke sile između vodiča računamo prema formuli:

$$F(t) = \frac{\mu_0}{2\pi} i^2(t) \cdot \frac{l}{d}$$

Gdje je:

F - sila između vodiča [N]

μ_0 - Magnetska permeabilnost vakuma [$4\pi \cdot 10^{-10} \text{ H/m}$]

i - dio struje munje kroz odvod LPS-a [A]

l - duljina vodiča [m]

d - razmak između vodiča [m]

i (A)	l (m)	d (m)	F (N)
36660	16	17	252,98

7.10 PRORAČUN SIGURNOSNOG RAZMAKA

Iznos sigurnosnog razmaka provjerit će se između hvataljke i metalne mase na krovu (npr. antena).

Električna izolacija između hvataljka ili odvoda i konstrukcijskih metalnih dijelova, metalnih instalacija i unutarnjih sustava, može se postići odmicanjem promatranih dijelova na udaljenost d koja je veća ili jednaka sigurnosnoj udaljenosti:

$$s = k_i \frac{k_c}{k_m} l [m]$$

Gdje je:

k_i - koeficijent za izabranu klasu LPS IV (HRN EN 62305-3, tablica 10);

k_c - koeficijent koji ovisi o struci munje koja teče kroz odvod (HRN EN 62305-3, tablica 11, odnosno tablica C.1);

k_m - koeficijent koji ovisi o vrsti gradiva za električnu izolaciju (HRN EN 62305-3, tablica 12);

l - duljina, u metrima, duž hvataljke ili odvoda, od mjesta gdje se traži sigurnosni razmak do najbliže sabirnice za izjednačivanje potencijala (na razini temelja).

k_i	k_c	k_m	l (m)	s (m)
0,04	0,3666	1	17,00	0,25

Prilog tablice iz HRN EN 62305-3:

Tablica 10 – Razmak od vanjskog LPS-a – vrijednosti koeficijenta k_i

Razred LPS-a	k_i
I	0,08
II	0,06
III i IV	0,04

Tablica 11 – Razmak od vanjskog LPS-a – vrijednosti koeficijenta k_c

Broj vodiča odvoda n	Detaljnije vrijednosti (vidi tablicu C.1) k_c
1	1
2	1 ... 0,5
4 i više	1 ... 1/n

Tablica C.1 – Vrijednosti koeficijenta k_c

Vrsta sustava hvataljki	Broj vodiča odvoda n	k_c	
		Vrsta A uzemljivača	Vrsta B uzemljivača
pojedinačni štap žica mreža	1	1	1
	2	0,66 ^{d)}	0,5... 1 (v. sliku C.1) ^{a)}
	4 i više	0,44 ^{d)}	0,25... 0,5 (v. sliku C.2) ^{b)}
mreža	4 i više, spojenih vodoravnim prstenovima	0,44 ^{d)}	1/n... 0,5 (v. sliku C.3) ^{c)}

^{a)} Vrijednosti se kreću od $k_c = 0,5$ gdje je $c << h$ do $k_c = 1$ gdje je $h << c$ (vidi sliku C.1).
^{b)} Jednadžba za k_c prema slici C.2 je aproksimacija za kockastu građevinu iako je $n \geq 4$. Prepostavlja se da su vrijednosti h , c_s i c_d u granicama od 5 m do 20 m.
^{c)} Ako su odvodni vodiči vodoravno povezani prstenovima vodiča, raspodjela struje munje je jednoličnija u nižim dijelovima sustava odvoda pa je koeficijent k_c još manji. To posebno vrijedi za visoke građevine.
^{d)} Te vrijednosti se odnose na pojedinačne uzemljivače s približno jednakim otporima uzemljenja. Ako su otpori uzemljenja pojedinih uzemljivača različiti, prepostavlja se da je $k_c = 1$.

NAPOMENA: Mogu se uzeti i druge vrijednosti koeficijenta k_c , ako se provedu detaljniji proračuni.

Tablica 12 – Odvajanje vanjskog LPS-a – Vrijednosti koeficijenta k_m

Materijal	k_m
Zrak	1
Beton, opeka	0,5

NAPOMENA 1: Ako ima nekoliko izolacija u senji, dobra je praksa uzeti manju vrijednost k_m
NAPOMENA 2: Uporaba drugih izolacija se još razmatra.

U slučaju kad su vodovi ili vanjski vodljivi dijelovi spojeni na građevinu, potrebno je uvijek osigurati izjednačavanje potencijala u LPS-u (izravnim spajanjem ili spajanjem putem SPD) na njihovu mjestu ulaza u građevinu.

U građevinama s metalnim ili električno neprekinuto spojenim čeličnim armaturama u betonu građevine, sigurnosni se razmaci ne zahtijevaju.

7.11 KONTROLA EFIKASNOSTI PRORADE DIFERENCIJALNE ZAŠTITE

Da bi zaštitni uređaj diferencijalne struje pravilno funkcionirao otpor petlje kvara smije iznositi:

$$Rp \leq \frac{50}{Id}$$

gdje je: 50 – gornja granica napona dodira (V)
Id – nazivna diferencijalna struja (struja greške)

Maksimalni otpor petlje kvara za struju greške od 0,03 A iznosi:

$$Rp \leq \frac{50}{0,03} \leq 1666 \Omega$$

Maksimalni otpor petlje kvara za struju greške od 0,3A iznosi:

$$Rp \leq \frac{50}{0,3} \leq 166 \Omega$$

7.12 PRORAČUN RASVJETE

Proračuni rasvjete izrađeni su u programskom alatu Relux.

7.12.1 KARAKTERISTIKE SVJETILJKI KORIŠTENIH U PRORAČUNIMA RASVJETE



1 Podaci o svjetiljci

1.1 FEILO SYLVANIA, Start Flat LO 600 3000K G2 (0047642)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodač: FEILO SYLVANIA

0047642 Start Flat LO 600 3000K G2

Podaci o svjetiljci


Svjetl. iskoristivost svjetiljke:	100.1%
Efikasnost svjetiljki	: 100.1 lm/W
Klasifikacija	: A40 □99.6% ↑0.4%
CIE Flux Codes	: 46 77 95 100 100
UGR 4H 8H	: 20.1 / 20.2
Snaga	: 30 W
Svetlosni tok	: 3003 lm

Dimenzije : 596 mm x 596 mm x 10 mm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	
Boja	:	3000
Svetlosni tok	:	3000 lm

Reprodukcijska boja : 80

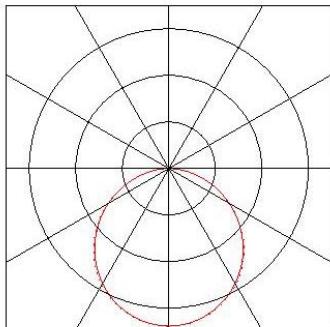

1 Podaci o svjetiljci**1.2 FEILOSYLVANIA, Syl-Lighter 240 LED 25W WW (3031824)****1.2.1 Stranica s podacima**


Proizvodač: FEILOSYLVANIA**3031824 Syl-Lighter 240 LED 25W WW****Podaci o svjetiljci**

Svjetl. iskoristivost svjetiljke:	100%
Efikasnost svjetiljki	: 89.81 lm/W
Klasifikacija	: A50 □99.9% ↑0.1%
CIE Flux Codes	: 63 88 98 100 100
UGR 4H 8H	: 23.8 / 23.2
Snaga	: 23.06 W
Svetlosni tok	: 2071 lm

Dimenziije : Ø240 mm x 70 mm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	Syl-Lighter 240 LED 25W WW
Boja	:	2949
Svetlosni tok	:	2071 lm
Reprodukcijska boja	:	82

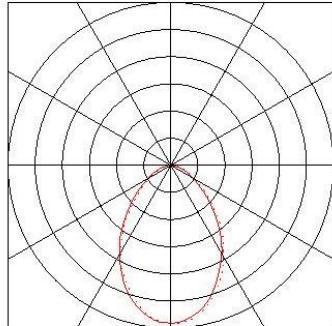


1 Podaci o svjetiljci**1.3 FEILOSYLVANIA, Syl-Lighter 195 LED 15W WW (3031808)****1.3.1 Stranica s podacima****Proizvodač: FEILOSYLVANIA****3031808 Syl-Lighter 195 LED 15W WW****Podaci o svjetiljci**

Svetl. iskoristivost svjetiljke:	100%
Efikasnost svjetiljki	: 90.65 lm/W
Klasifikacija	: A50 □99.7% ↑0.3%
CIE Flux Codes	: 62 88 98 100 100
UGR 4H 8H	: 24.3 / 24.2
Snaga	: 15.08 W
Svetlosni tok	: 1367 lm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	Syl-Lighter 195 LED 15W WW
Boja	:	3000
Svetlosni tok	:	1367 lm
Reprodukcijska boja	:	83

Dimenziije : Ø195 mm x 55 mm

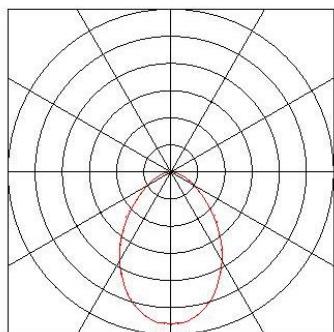


1 Podaci o svjetiljci**1.4 FEILO SYLVANIA, SRT WTRPRF LED G3 1200MM S 4K (0048613)****1.4.1 Stranica s podacima****Proizvodač: FEILO SYLVANIA****0048613 SRT WTRPRF LED G3 1200MM S 4K****Podaci o svjetiljci**

Svetl. iskoristivost svjetiljke:	100%
Efikasnost svjetiljki	: 133 lm/W
Klasifikacija	: A41 □ 97.0% ↑ 3.0%
CIE Flux Codes	: 48 77 93 97 100
UGR 4H 8H	: 25.5 / 22.1
Snaga	: 22 W
Svetlosni tok	: 2926 lm

Dimenzije : 1270 mm x 85 mm x 80 mm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	LED
Boja	:	4000
Svetlosni tok	:	2926 lm
Reprodukacija boje	:	80

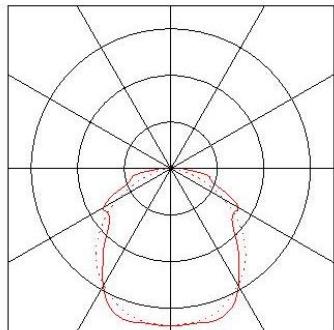


1 Podaci o svjetiljci**1.5 FEILO SYLVANIA, RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI (0051465)****1.5.1 Stranica s podacima****Proizvodač: FEILO SYLVANIA****0051465 RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI****Podaci o svjetiljci**

Svetl. iskoristivost svjetiljke:	100%
Efikasnost svjetiljki	: 107.5 lm/W
Klasifikacija	: A50 □100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes	: 71 97 100 100 100
UGR 4H 8H	: 17.4 / 17.6
Snaga	: 40 W
Svetlosni tok	: 4300 lm

Dimenzije : 616 mm x 616 mm x 47 mm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	LED
Boja	:	3000
Svetlosni tok	:	4300 lm
Reprodukcijska boja	:	80

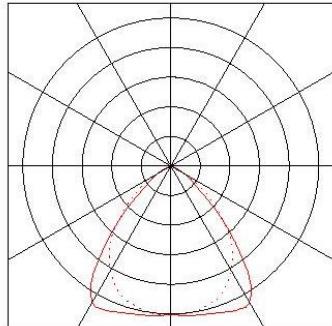


1 Podaci o svjetiljci**1.6 FEILO SYLVANIA, RANA LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI (0051487)****1.6.1 Stranica s podacima****Proizvodač: FEILO SYLVANIA****0051487 RANA LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI****Podaci o svjetiljci**

Svjetl. iskoristivost svjetiljke:	100%
Efikasnost svjetiljki	: 111.54 lm/W
Klasifikacija	: A60 □100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes	: 72 97 100 100 100
UGR 4H 8H	: 17.7 / 18.1
Snaga	: 52 W
Svetlosni tok	: 5800 lm

Dimenziije : 1160 mm x 187 mm x 47 mm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	LED
Boja	:	3000
Svetlosni tok	:	5800 lm
Reprodukcijska boja	:	80

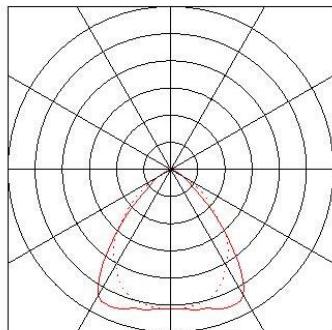


1 Podaci o svjetiljci**1.7 Intralighting, Nitor C HE 2200 lm 22W 830 F... (14850441001)****1.7.1 Stranica s podacima****Proizvodač: Intralighting****14850441001 Nitor C HE 2200 lm 22W 830 FO IP43 white****Podaci o svjetiljci**

Svetl. iskoristivost svjetiljke:	81.89%
Efikasnost svjetiljki	: 106.97 lm/W
Klasifikacija	: A50 □100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes	: 76 98 100 100 82
UGR 4H 8H	: 21.2 / 21.2
Snaga	: 22.2 W
Svetlosni tok	: 2374.8 lm

Dimenziye : Ø280 mm x 200 mm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	Flott L 2220
	:	CLU038 830
	:	550mA
Boja	:	3000
Svetlosni tok	:	2900 lm
Reprodukcijska boja	:	80

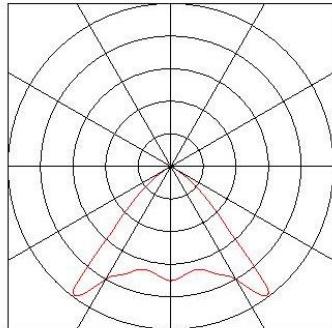


1 Podaci o svjetiljci**1.8 FEILO SYLVANIA, START FLAT UGR19 600 3000K G2 (0047431)****1.8.1 Stranica s podacima****Proizvodač: FEILO SYLVANIA****0047431 START FLAT UGR19 600 3000K G2****Podaci o svjetiljci**

Svjetl. iskoristivost svjetiljke:	100%
Efikasnost svjetiljki	: 100 lm/W
Klasifikacija	: A50 □100.0% ↑0.0%
CIE Flux Codes	: 63 87 97 100 100
UGR 4H 8H	: 18.2 / 17.5
Snaga	: 33 W
Svetlosni tok	: 3300 lm

Opremljeno žaruljama

Broj	:	1
Opis	:	33W 3000K
Boja	:	3000K
Svetlosni tok	:	3300 lm
Reprodukcijska boja	:	80

Dimenzije : 596 mm x 596 mm x 10 mm

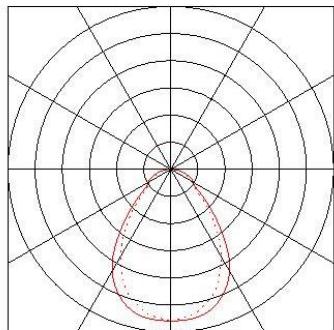


7.12.2 REZULTATI PRORAČUNA

RELUX®

2 Spremiste lijekova

2.1 Opis, Spremiste lijekova

2.1.1 Tlocrt

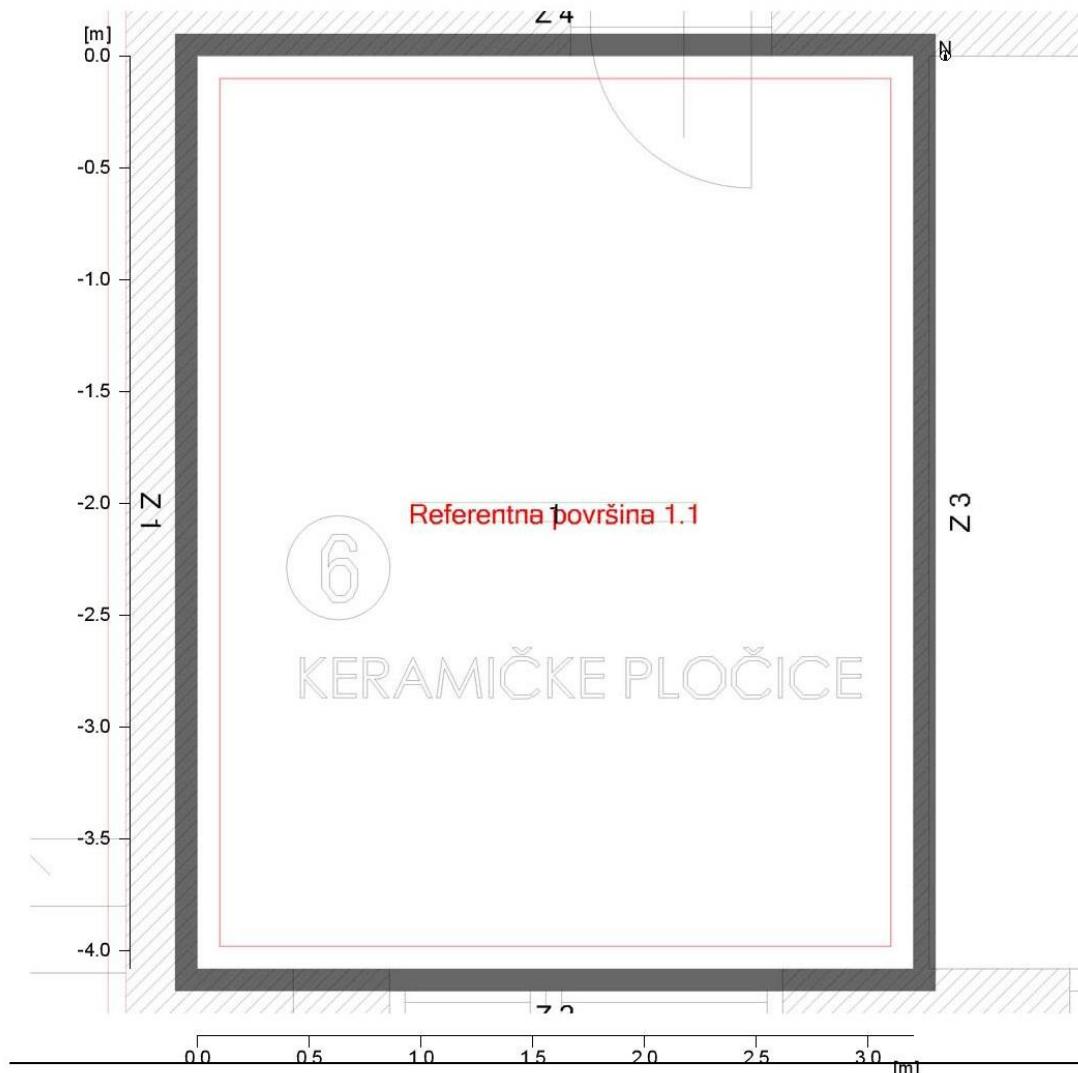


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	42.14 m	10.95 m	4.08 m	50.0 %
2	45.34 m	10.95 m	3.20 m	50.0 %
3	45.34 m	15.03 m	4.08 m	50.0 %
4	42.14 m	15.03 m	3.20 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora		3.00 m		
Visina refer. površine		0.75 m		

2 Spremiste lijekova

2.2 Sažetak, Spremiste lijekova

2.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

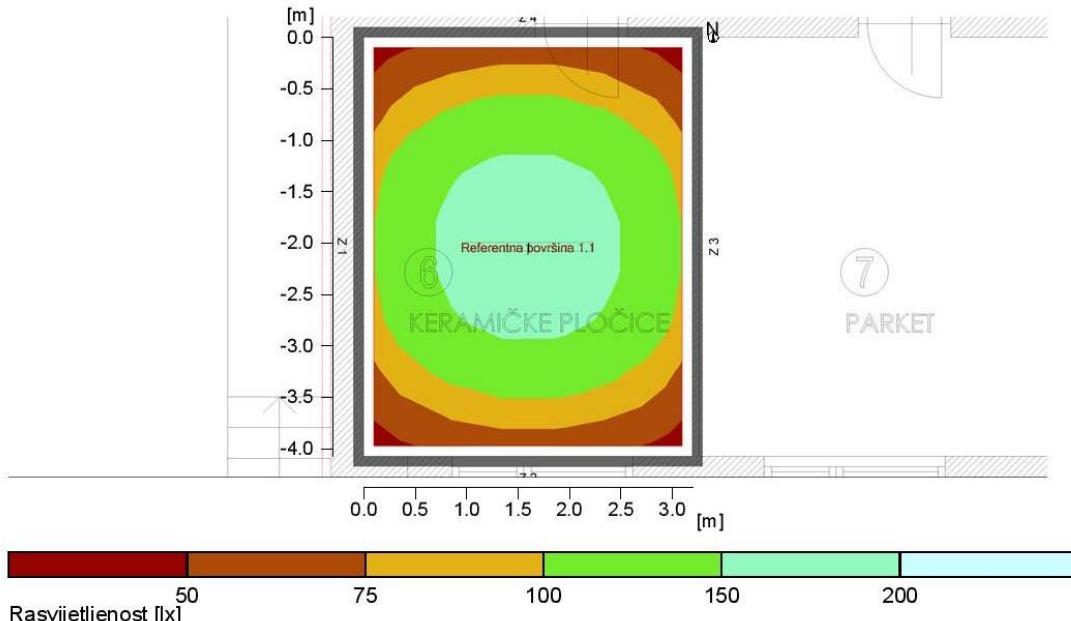

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	3.00 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	2926.00 lm
Ukupna snaga	22.0 W
Ukupna snaga po površini (13.06 m ²)	1.69 W/m ² (1.49 W/m ² /100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil	Referentna površina 1.1	
Opća područja unutar zgrada - Prostorije za skladištenje i hlađenje	5.4.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za zalihe i skladištenje (Ra >60.00)	
Horizontalno		
Eavg	113 lx	(>= 100 lx)
Emin	58 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.51	(>= 0.40)
Emin/Emaks (Ud)	0.33	
UGR (1.8H 2.3H)	<=20.1	(< 25.00)
Pozicija	0.75 m	
Glavne površine	Eavg	Uo
Mp 1.5 (Strop)	28 lx	(>= 30 lx)
Mp 1.1 (Zid)	62 lx	(>= 50 lx)
Mp 1.2 (Zid)	56 lx	(>= 50 lx)
Mp 1.3 (Zid)	62 lx	(>= 50 lx)
Mp 1.4 (Zid)	56 lx	(>= 50 lx)



2 Spremiste lijekova

2.2 Sažetak, Spremiste lijekova

2.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1


Tip Kom. Proizvod

FEILO SYLVANIA		
5	1	Tipska oznaka : 0048613
		Naziv svjetiljke : SRT WTRPRF LED G3 1200MM S 4K
		Žarulje : 1 x LED 22 W / 2926 lm

3 Ljekarna

3.1 Opis, Ljekarna

3.1.1 Tlocrt

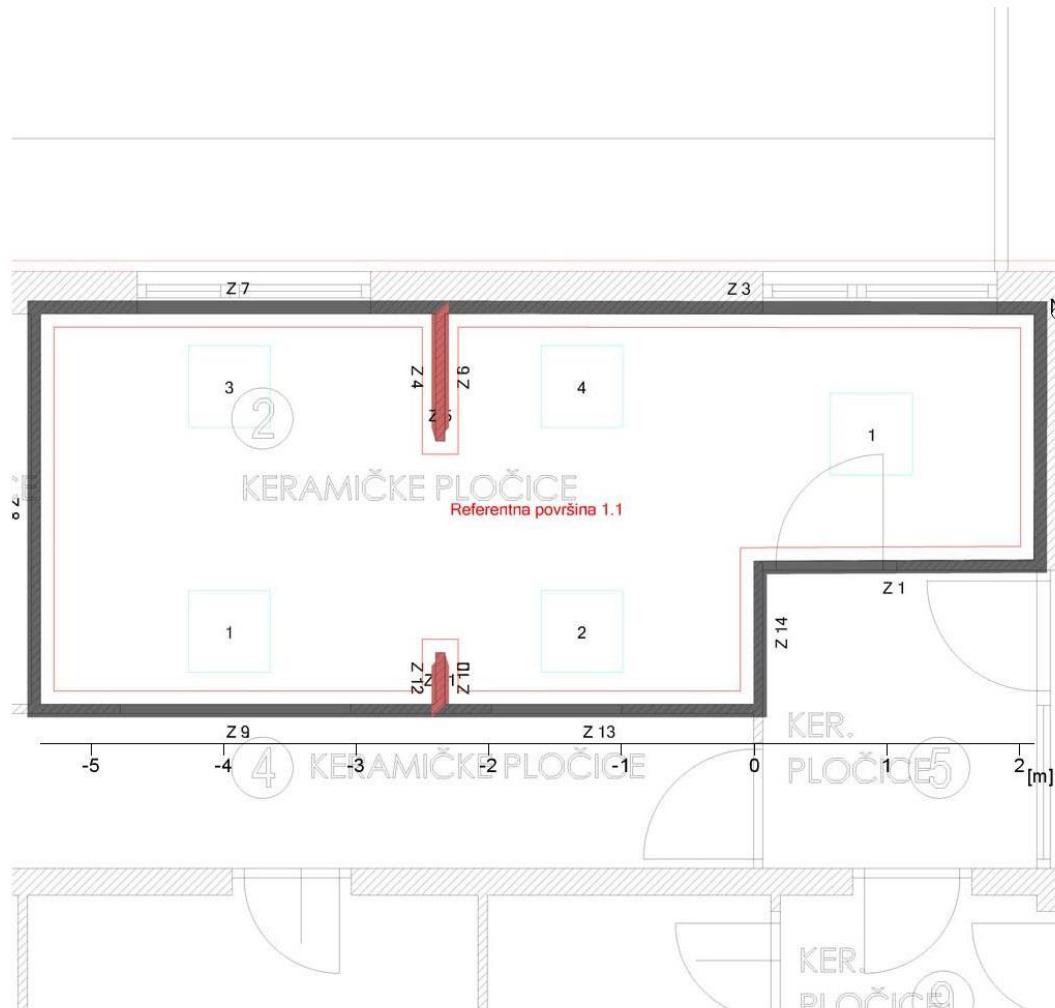



3 Ljekarna

3.1 Opis, Ljekarna


3.1.1 Tlocrt

Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	53.00 m	17.57 m	2.11 m	50.0 %
2	53.00 m	19.41 m	1.84 m	50.0 %
3	48.56 m	19.41 m	4.44 m	50.0 %
4	48.56 m	18.45 m	0.96 m	50.0 %
5	48.49 m	18.45 m	0.07 m	50.0 %
6	48.49 m	19.41 m	0.96 m	50.0 %
7	45.51 m	19.41 m	2.98 m	50.0 %
8	45.51 m	16.47 m	2.94 m	50.0 %
9	48.49 m	16.47 m	2.98 m	50.0 %
10	48.49 m	16.86 m	0.39 m	50.0 %
11	48.56 m	16.86 m	0.07 m	50.0 %
12	48.56 m	16.47 m	0.39 m	50.0 %
13	50.89 m	16.47 m	2.33 m	50.0 %
14	50.89 m	17.55 m	1.08 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora		3.00 m		
Visina refer. površine		0.75 m		

3 Ljekarna

3.2 Sažetak, Ljekarna

3.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

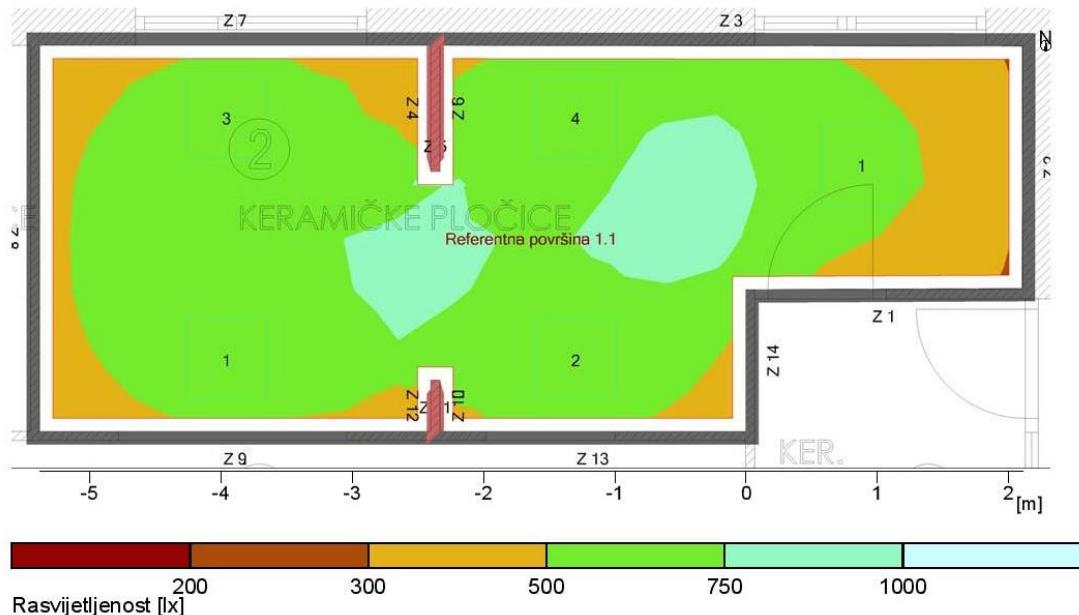

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00 m

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (19.62)

21500.00 lm
200.0 W
10.20 W/m² (1.73 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Povisna izazivnost Korisnički profil

Referentna površina 1-1

Zdravstvene premije - Laboratorije i ljekarne
5.49.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opće osvjetljenje (Ra >80.00)

	Horizontalno	
Eavg	590 lx	(\geq 500 lx)
Emin	371 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.63	(\geq 0.60)
Emin/Emaks (Ud)	0.49	
UGR (4.2H 1.7H)	\leq 18.0	(< 19.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Gravite površine	Lavg	Σ	SC
Mp 1.13 (Strop)	112 lx	(\geq 30 lx)	0.61
Mp 1.1 (Zid)	241 lx	(\geq 50 lx)	0.29
Mp 1.2 (Zid)	208 lx	(\geq 50 lx)	0.36
Mp 1.3 (Zid)	294 lx	(\geq 50 lx)	0.25
Mp 1.4 (Zid)	287 lx	(\geq 50 lx)	0.28
Mp 1.5 (Zid)	186 lx	(\geq 50 lx)	0.33
Mp 1.6 (Zid)	270 lx	(\geq 50 lx)	0.26
Mp 1.7 (Zid)	213 lx	(\geq 50 lx)	0.36

RELUX®

3 Ljekarna

3.2 Sažetak, Ljekarna

3.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

Mp 1.8 (Zid)	276 lx	(>= 50 lx)	0.25	(>= 0.10)
Mp 1.9 (Zid)	169 lx	(>= 50 lx)	0.37	(>= 0.10)
Mp 1.10 (Zid)	262 lx	(>= 50 lx)	0.29	(>= 0.10)
Mp 1.11 (Zid)	323 lx	(>= 50 lx)	0.28	(>= 0.10)
Mp 1.12 (Zid)	240 lx	(>= 50 lx)	0.33	(>= 0.10)

Tip Kom. Proizvod


7 5 FEILO SYLVANIA
FEILO SYLVANIA
Tipska oznaka : 0051465
Naziv svjetiljke : RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI
Žarulje : 1 x LED 40 W / 4300 lm



4 Čekaonica

4.1 Opis, Čekaonica


4.1.1 Tlocrt

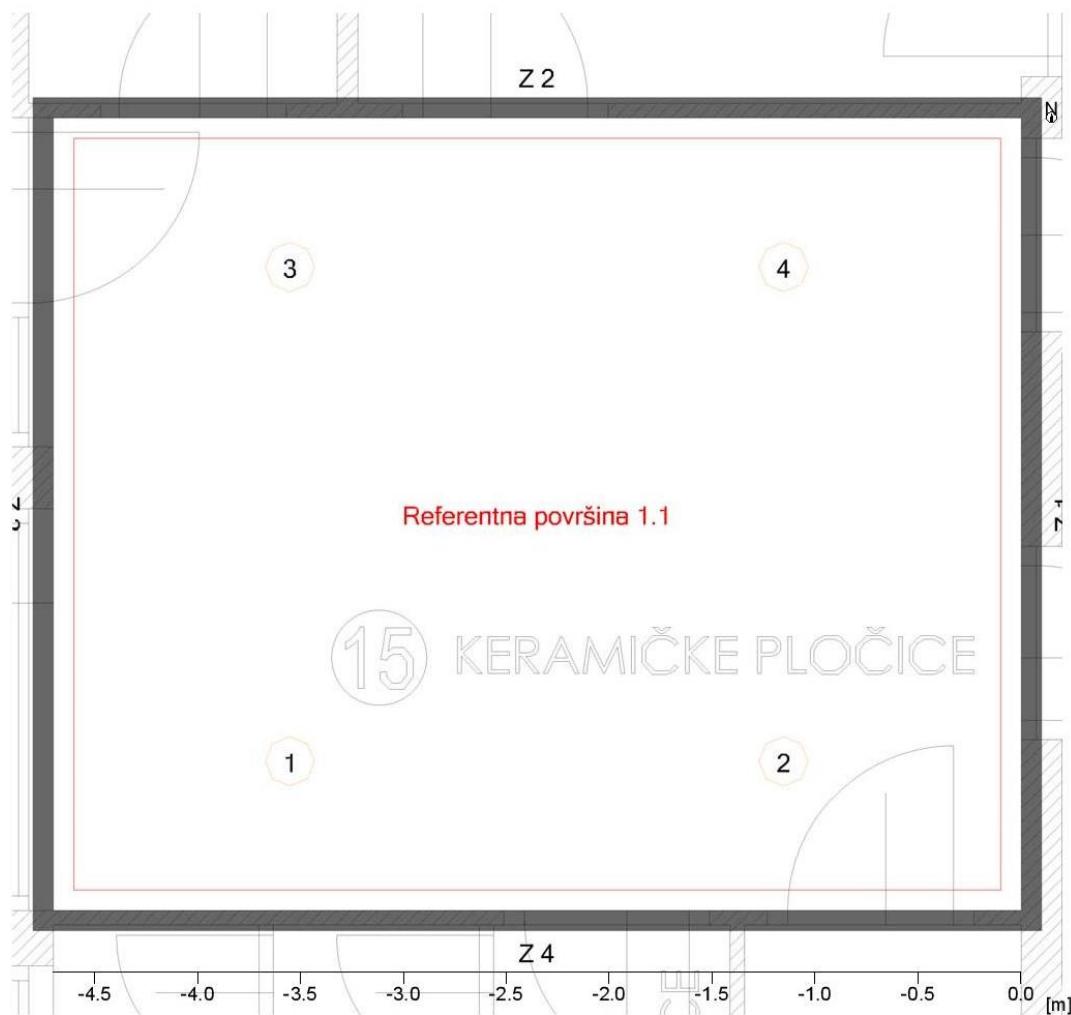

4 Čekaonica

4.2 Sažetak, Čekaonica

4.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

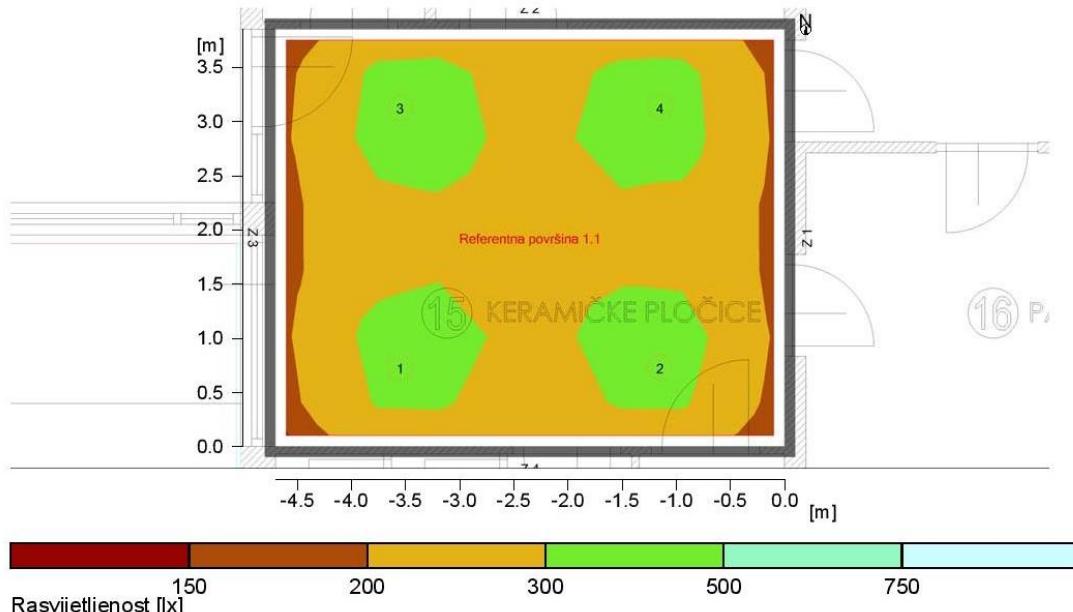

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
2.80 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (18.10 m²)

8284.00 lm
92.2 W
5.10 W/m² (1.89 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Zdravstvene premise - Višenamjenske prostorije
5.37.1 (EN 12464-1, 8.2011) Područja za čekanje (Ra >80.00)
Horizontalno

Eavg	269 lx	(>= 200 lx)
Emin	208 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.77	(>= 0.40)
Emin/Emaks (Ud)	0.65	
UGR (2.5H 3.0H)	<=22.4	(< 22.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop)	Eavg	55 lx	(>= 30 lx)	Uo	0.87	(>= 0.10)
Mp 1.1 (Zid)		119 lx	(>= 50 lx)		0.57	(>= 0.10)
Mp 1.2 (Zid)		148 lx	(>= 50 lx)		0.55	(>= 0.10)
Mp 1.3 (Zid)		118 lx	(>= 50 lx)		0.56	(>= 0.10)
Mp 1.4 (Zid)		137 lx	(>= 50 lx)		0.54	(>= 0.10)

4 Čekaonica**4.2 Sažetak, Čekaonica****4.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**


		FEILOSYLVANIA	
3	4	Tipka oznaka	: 3031824
		Naziv svjetiljke	: Syl-Lighter 240 LED 25W WW
		Žarulje	: 1 x Syl-Lighter 240 LED 25W WW 23.06 W / 2071 lm



5 Hodnik

5.1 Opis, Hodnik

5.1.1 Tlocrt

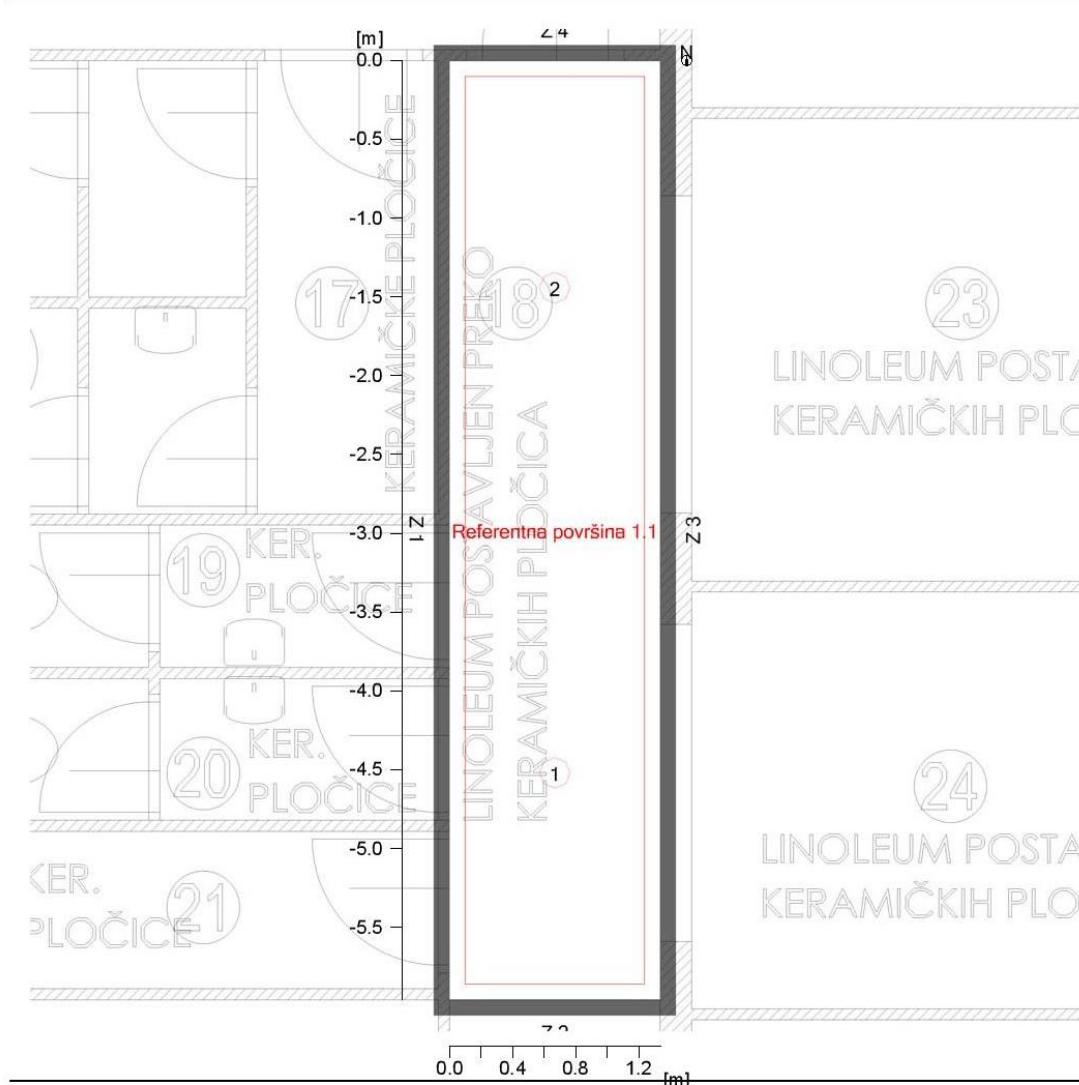


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	59.95 m	4.11 m	5.96 m	50.0 %
2	61.29 m	4.11 m	1.34 m	50.0 %
3	61.29 m	10.06 m	5.96 m	50.0 %
4	59.95 m	10.06 m	1.34 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora			2.80 m	
Visina refer. površine			0.00 m	

5 Hodnik

5.2 Sažetak, Hodnik

5.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

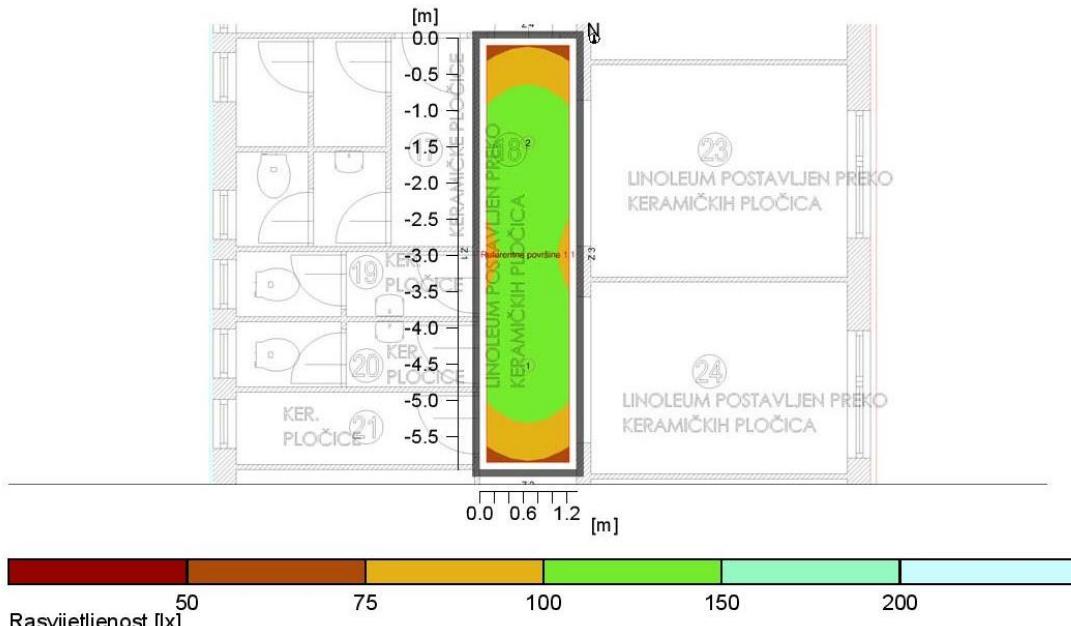

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
2.80 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

2734.00 lm

Ukupna snaga

30.2 W

Ukupna snaga po površini (7.98 m²)

3.78 W/m² (3.73 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Prometne zone unutar zgrada

5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna područja i hodnici (Ra >40.00)

Horizontalno

Eavg 101 lx (>= 100 lx)

Emin 70 lx

Emin/Eavg (Uo) 0.69 (>= 0.40)

Emin/Emaks (Ud) 0.58

UGR (0.9H 3.8H) <=23.1 (< 28.00)

Pozicija 0.00 m

Uo

(>= 0.10)

Mp 1.5 (Strop) 32.6 lx (>= 30 lx)

0.64

Mp 1.1 (Zid) 75.6 lx (>= 50 lx)

0.39

Mp 1.2 (Zid) 57 lx (>= 50 lx)

0.47

Mp 1.3 (Zid) 75.6 lx (>= 50 lx)

0.39

Mp 1.4 (Zid) 57.1 lx (>= 50 lx)

0.47


5 Hodnik**5.2 Sažetak, Hodnik****5.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**

		FEILOSYLVANIA
4	2	Tipska oznaka : 3031808
		Naziv svjetiljke : Syl-Lighter 195 LED 15W WW
		Žarulje : 1 x Syl-Lighter 195 LED 15W WW 15.08 W / 1367 lm

6 Garderoba

6.1 Opis, Garderoba


6.1.1 Tlocrt

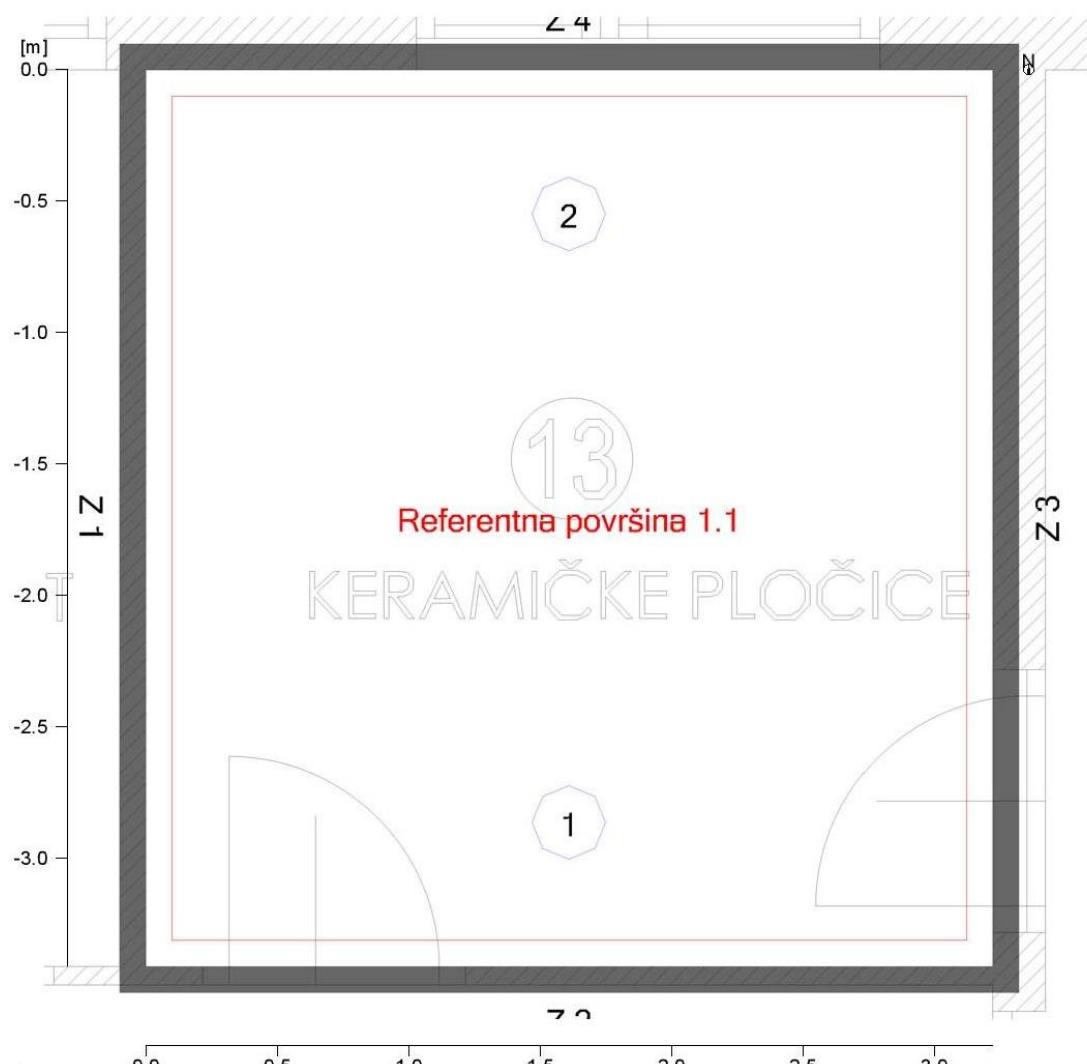

6 Garderoba

6.2 Sažetak, Garderoba

6.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

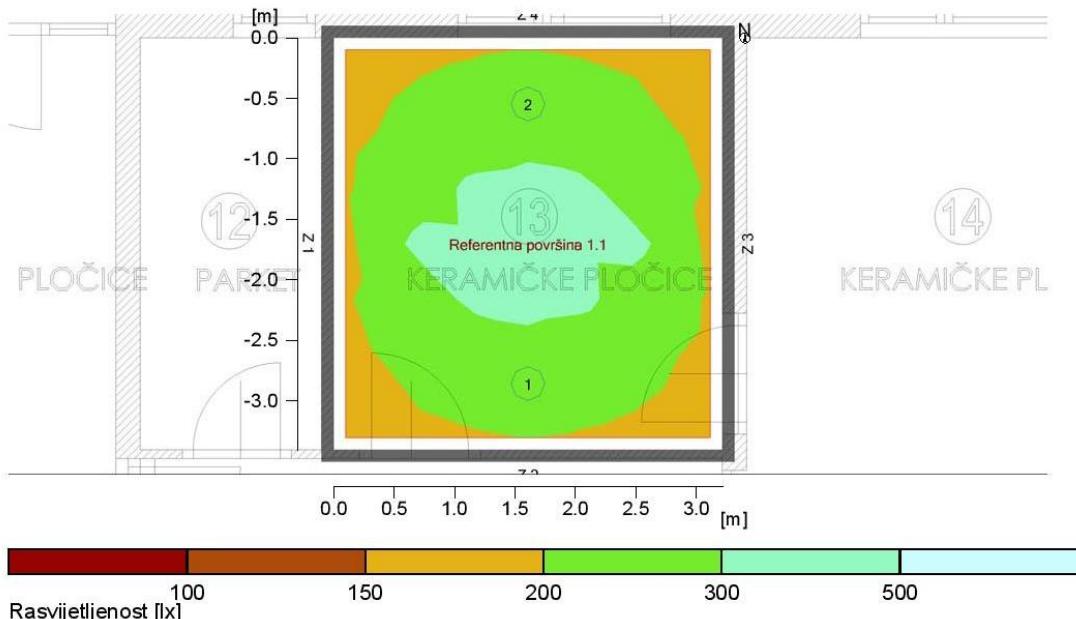

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

5800.00 lm

Ukupna snaga

44.4 W

Ukupna snaga po površini (10.98 m²)

4.04 W/m² (1.72 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Opća područja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoć
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoba, prostorija za pranje, kupatila, toaleti (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg	235 lx	(>= 200 lx)
Emin	176 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.75	(>= 0.40)
Emin/Emaks (Ud)	0.56	
UGR (2.0H 2.0H)	<=21.5	(< 25.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop)	Eavg	Uo
43 lx	(>= 30 lx)	0.67 (>= 0.10)
87 lx	(>= 50 lx)	0.38 (>= 0.10)
125 lx	(>= 50 lx)	0.24 (>= 0.10)
87 lx	(>= 50 lx)	0.38 (>= 0.10)
125 lx	(>= 50 lx)	0.24 (>= 0.10)


6 Garderoba**6.2 Sažetak, Garderoba****6.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**

9	2	Intralighting
		Tipska oznaka : 14850441001
		Naziv svjetiljke : Nitor C HE 2200 lm 22W 830 FO IP43 white
		Žarulje : 1 x Flott L 2220 CLU038 830 550mA

7 Sportska soba

7.1 Opis, Sportska soba

7.1.1 Tlocrt

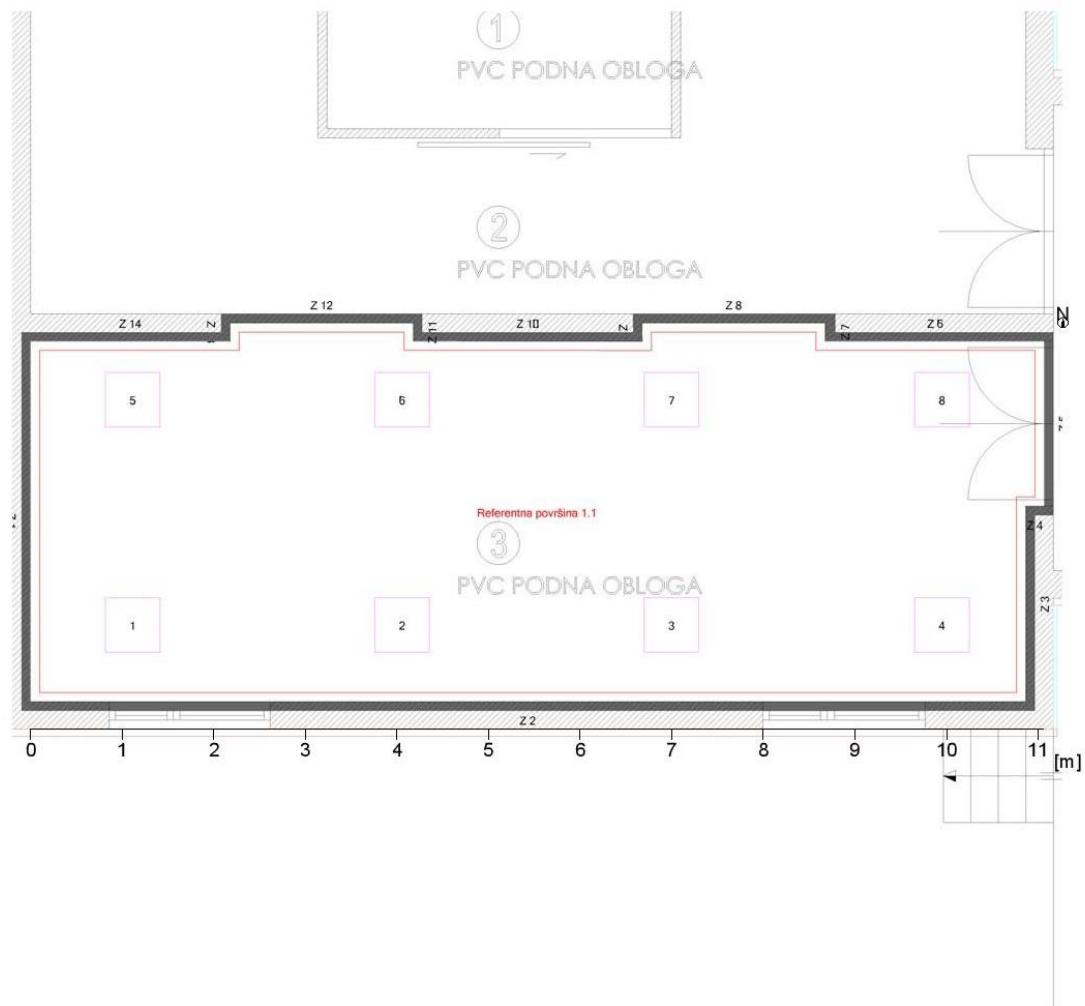

7 Sportska soba

7.1 Opis, Sportska soba


7.1.1 Tlocrt

Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	0.30 m	10.75 m	3.93 m	50.0 %
2	11.16 m	10.75 m	10.86 m	50.0 %
3	11.16 m	12.88 m	2.13 m	50.0 %
4	11.36 m	12.88 m	0.20 m	50.0 %
5	11.36 m	14.68 m	1.80 m	50.0 %
6	8.98 m	14.68 m	2.38 m	50.0 %
7	8.98 m	14.88 m	0.20 m	50.0 %
8	6.98 m	14.88 m	2.00 m	50.0 %
9	6.98 m	14.68 m	0.20 m	50.0 %
10	4.48 m	14.68 m	2.50 m	50.0 %
11	4.48 m	14.88 m	0.20 m	50.0 %
12	2.48 m	14.88 m	2.00 m	50.0 %
13	2.48 m	14.68 m	0.20 m	50.0 %
14	0.30 m	14.68 m	2.18 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora		2.45 m		
Visina refer. površine		0.75 m		

7 Sportska soba

7.2 Sažetak, Sportska soba

7.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

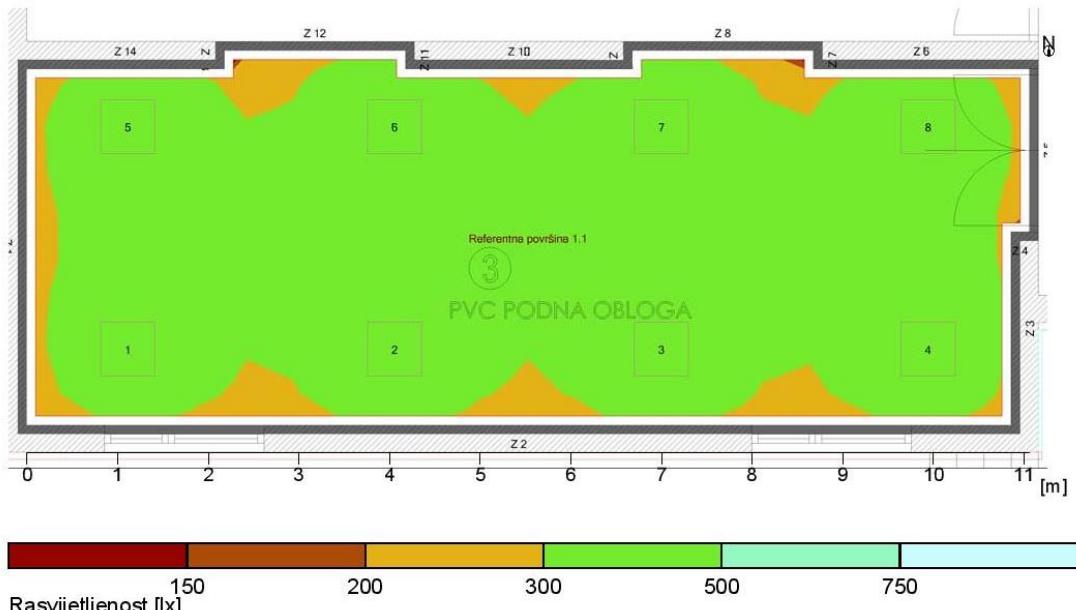

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
2.45 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (43.84 m^2)

24000.00 lm
240.0 W
5.47 W/m² (1.64 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Opća područja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoć
5.2.3 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za tjelesne vježbe ($R_a > 80.00$)

Horizontalno

Eavg	334 lx	($\geq 300 \text{ lx}$)
Emin	257 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.77	(≥ 0.40)
Emin/Emaks (Ud)	0.61	
UGR (3.3H 8.9H)	<=19.7	(< 22.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.10 (Strop)

Eavg

Uo

Mp 1.1 (Zid)

80 lx ($\geq 30 \text{ lx}$)

0.73 (≥ 0.10)

Mp 1.2 (Zid)

208 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.71 (≥ 0.10)

Mp 1.3 (Zid)

216 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.51 (≥ 0.10)

Mp 1.4 (Zid)

230 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.64 (≥ 0.10)

Mp 1.5 (Zid)

207 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.61 (≥ 0.10)

Mp 1.6 (Zid)

252 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.53 (≥ 0.10)

Mp 1.7 (Zid)

210 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.44 (≥ 0.10)

202 lx ($\geq 50 \text{ lx}$)

0.54 (≥ 0.10)

RELUX®

7 Sportska soba

7.2 Sažetak, Sportska soba

7.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

Mp 1.8 (Zid)	196 lx	(>= 50 lx)	0.46	(>= 0.10)
Mp 1.9 (Zid)	259 lx	(>= 50 lx)	0.51	(>= 0.10)


Tip Kom. Proizvod

2 8 FEILO SYLVANIA
 Tipska oznaka : 0047642
Naziv svjetiljke : Start Flat LO 600 3000K G2
Žarulje : 1 x 30 W / 3000 lm

8 Zajednička prostorija

8.1 Opis, Zajednička prostorija

8.1.1 Tlocrt

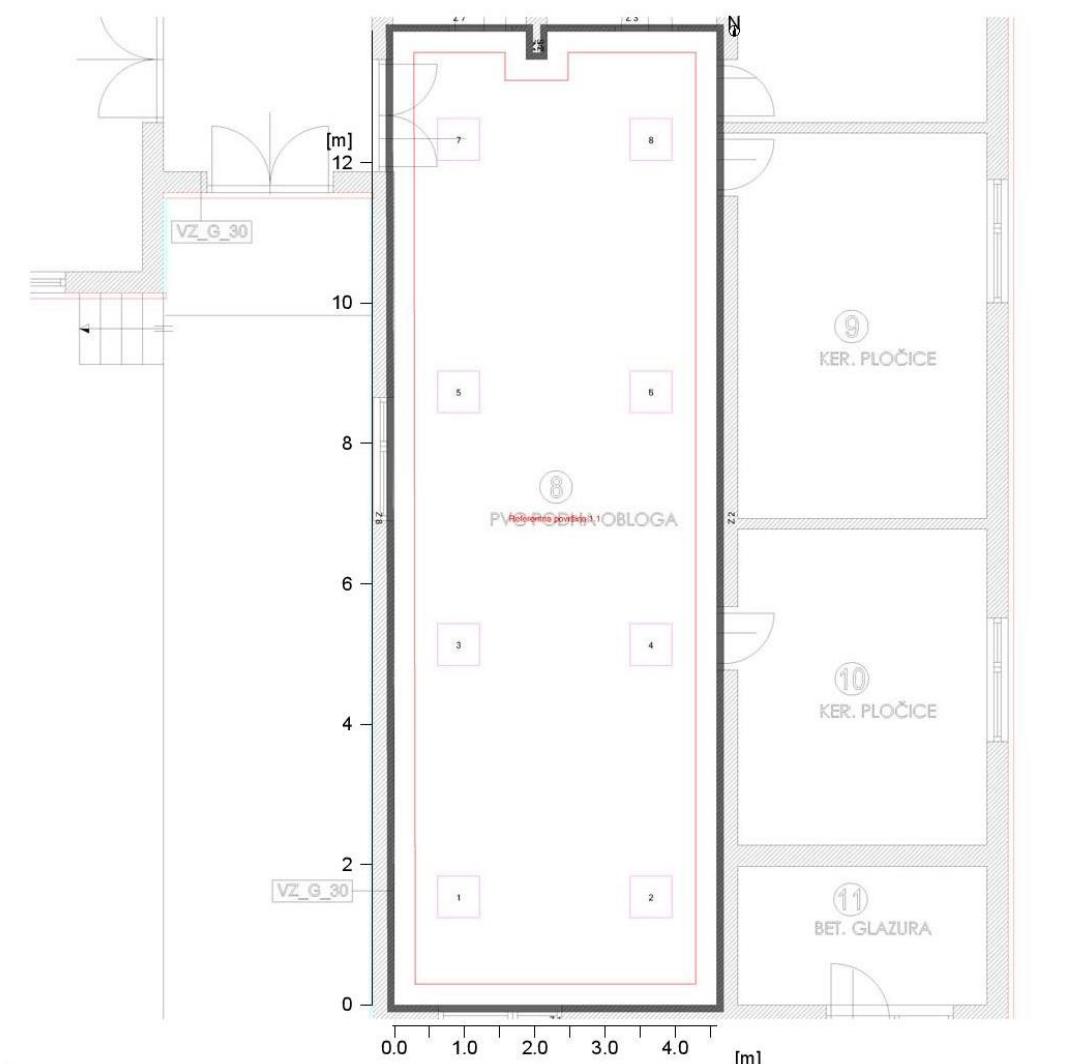


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	19.35 m	0.30 m	4.60 m	50.0 %
2	19.35 m	14.18 m	13.88 m	50.0 %
3	16.93 m	14.18 m	2.42 m	50.0 %
4	16.93 m	13.78 m	0.40 m	50.0 %
5	16.63 m	13.78 m	0.30 m	50.0 %
6	16.63 m	14.18 m	0.40 m	50.0 %
7	14.73 m	14.18 m	1.90 m	50.0 %
8	14.75 m	0.30 m	13.88 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora			2.45 m	
Visina refer. površine			0.75 m	

8 Zajednička prostorija

8.2 Sažetak, Zajednička prostorija

8.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

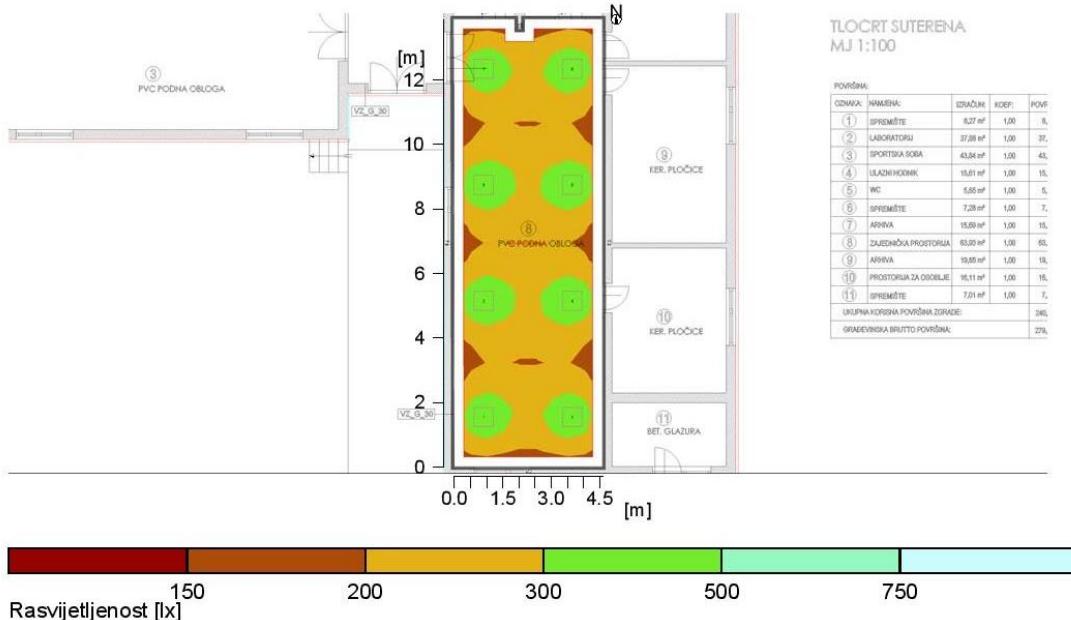
Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.45 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

24000.00 lm

Ukupna snaga

240.0 W

 Ukupna snaga po površini (63.87 m²)

 3.76 W/m² (1.49 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1
Referentna površina 1.1

Horizontalno

Eavg	253 lx
Emin	175 lx
Emin/Eavg (Uo)	0.69
Emin/Emaks (Ud)	0.48
UGR (3.7H 11.1H)	<=20.1
Pozicija	0.75 m

Glavne površine

Mp 1.6 (Strop)	Eavg	Uo
Mp 1.1 (Zid)	56 lx	0.90
Mp 1.2 (Zid)	145 lx	0.69
Mp 1.3 (Zid)	168 lx	0.51
Mp 1.4 (Zid)	146 lx	0.68
Mp 1.5 (Zid)	144 lx	0.77
	169 lx	0.51


8 Zajednička prostorija**8.2 Sažetak, Zajednička prostorija****8.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**

2	8	FEILO SYLVANIA
		Tipska oznaka : 0047642
		Naziv svjetiljke : Start Flat LO 600 3000K G2
		Žarulje : 1 x 30 W / 3000 lm

9 Arhiva

9.1 Opis, Arhiva

9.1.1 Tlocrt

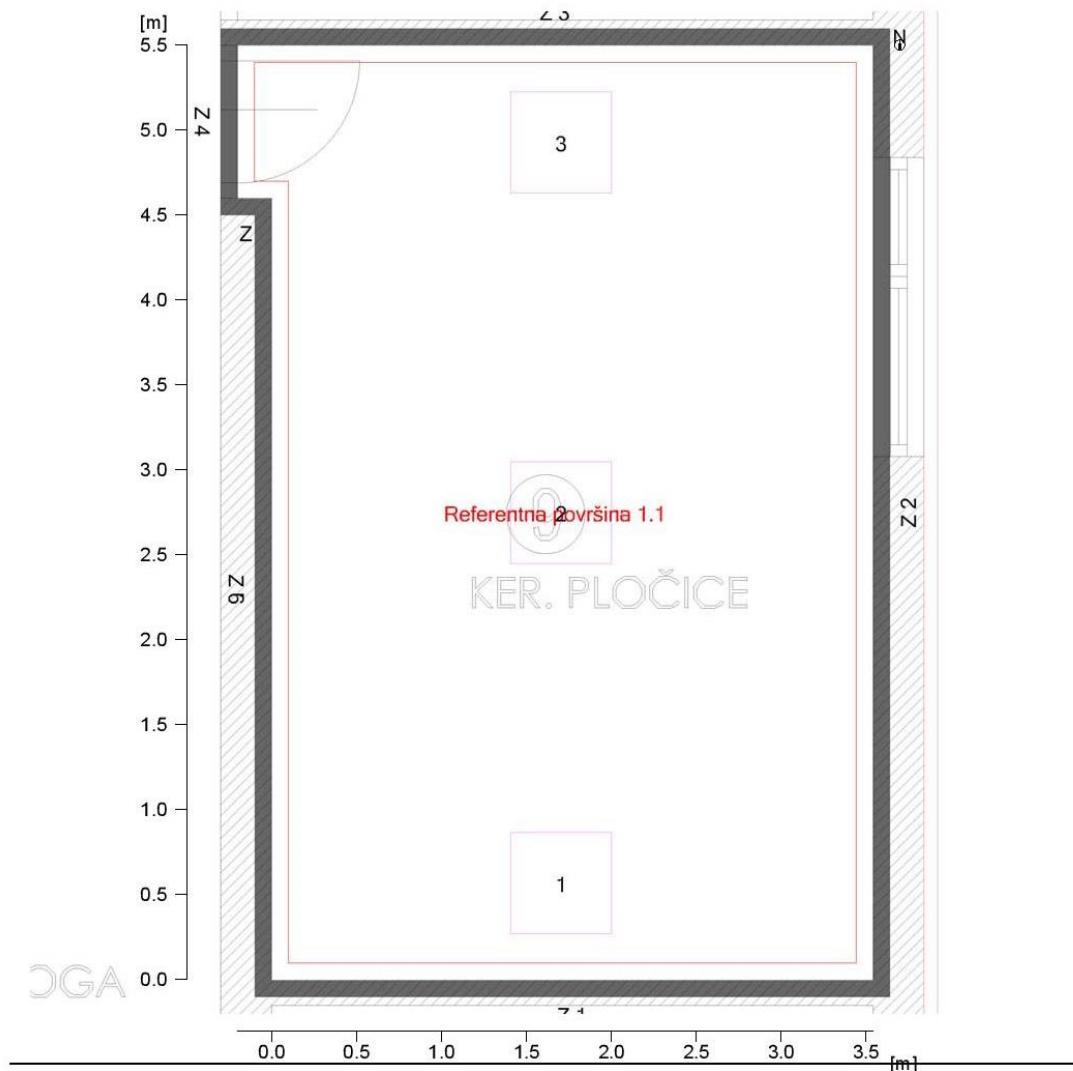


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	23.19 m	7.23 m	3.54 m	50.0 %
2	23.19 m	12.73 m	5.50 m	50.0 %
3	19.45 m	12.73 m	3.74 m	50.0 %
4	19.45 m	11.83 m	0.90 m	50.0 %
5	19.65 m	11.83 m	0.20 m	50.0 %
6	19.65 m	7.23 m	4.60 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora		2.45 m		
Visina refer. površine		0.75 m		

9 Arhiva

9.2 Sažetak, Arhiva

9.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

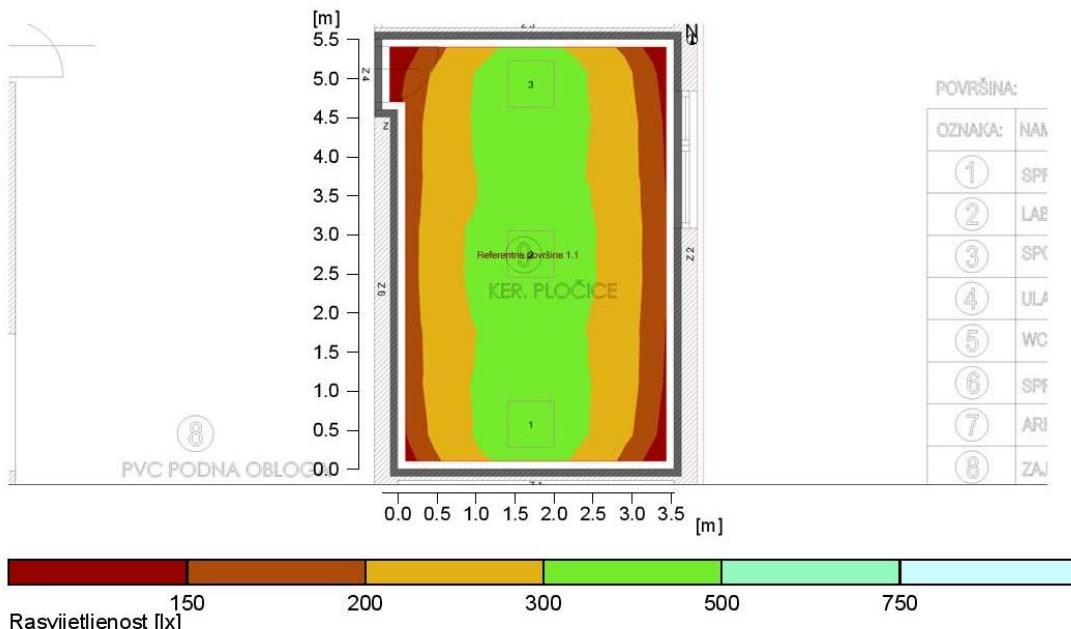

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.45 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

9000.00 lm

Ukupna snaga

90.0 W

Ukupna snaga po površini (19.65 m²)

4.58 W/m² (1.72 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Uredi

5.26.7 (EN 12464-1, 8.2011) Arhive (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg

266 lx (>= 200 lx)

Emin

155 lx

Emin/Eavg (Uo)

0.58 (>= 0.40)

Emin/Emaks (Ud)

0.41

UGR (3.0H 4.4H)

<=18.8 (< 25.00)

Pozicija

0.75 m

Glavne površine

Mp 1.6 (Strop)

Eavg

61 lx (>= 30 lx)

Uo

0.76 (>= 0.10)

Mp 1.1 (Zid)

191 lx (>= 50 lx)

0.36

(>= 0.10)

Mp 1.2 (Zid)

130 lx (>= 50 lx)

0.57

(>= 0.10)

Mp 1.3 (Zid)

184 lx (>= 50 lx)

0.34

(>= 0.10)

Mp 1.4 (Zid)

108 lx (>= 50 lx)

0.47

(>= 0.10)

Mp 1.5 (Zid)

140 lx (>= 50 lx)

0.73

(>= 0.10)


9 Arhiva**9.2 Sažetak, Arhiva****9.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**

		FEILO SYLVANIA
2	3	Tipska oznaka : 0047642
		Naziv svjetiljke : Start Flat LO 600 3000K G2
		Žarulje : 1 x 30 W / 3000 lm

10 Prostorija za osoblje

10.1 Opis, Prostorija za osoblje

10.1.1 Tlocrt

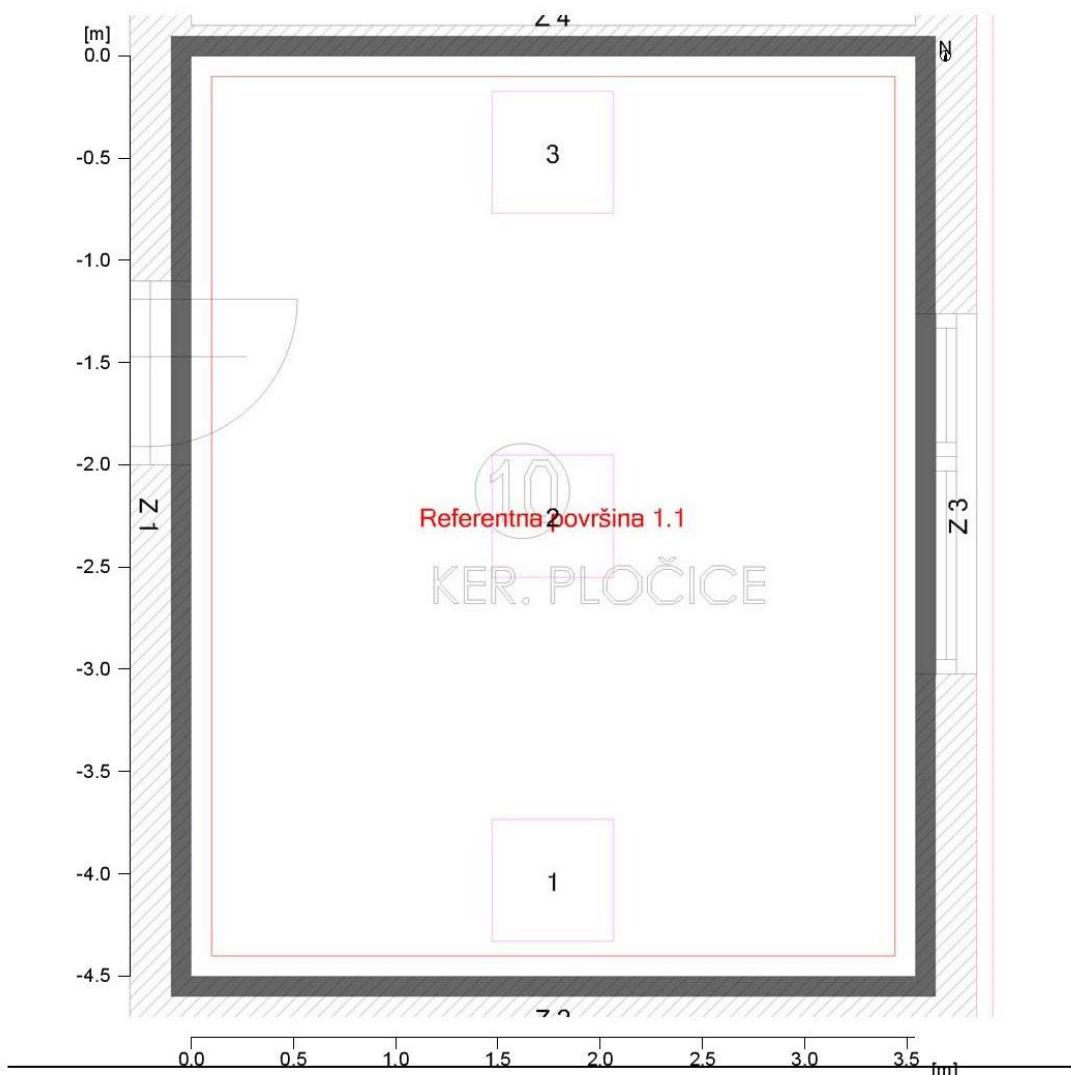


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	19.65 m	2.58 m	4.50 m	50.0 %
2	23.19 m	2.58 m	3.54 m	50.0 %
3	23.19 m	7.08 m	4.50 m	50.0 %
4	19.65 m	7.08 m	3.54 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora			2.45 m	
Visina refer. površine			0.75 m	

10 Prostorija za osoblje

10.2 Sažetak, Prostorija za osoblje

10.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

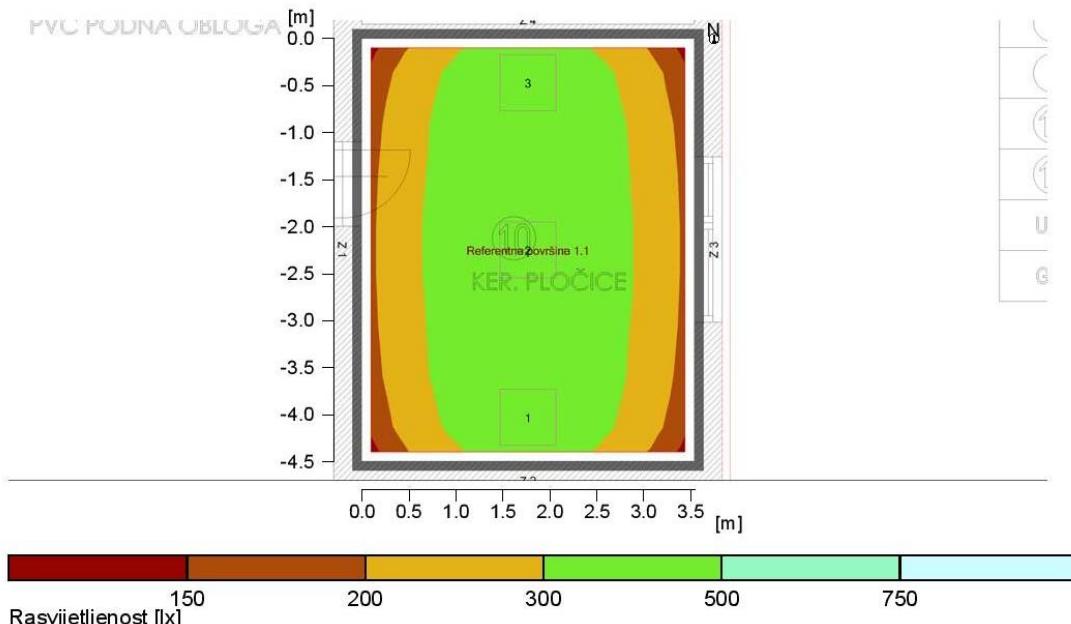

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam	Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke	2.45 m
Faktor održavanja	0.80
Ukupni svjetlosni tok svih žarulja	9000.00 lm
Ukupna snaga	90.0 W
Ukupna snaga po površini (15.93 m ²)	5.65 W/m ² (1.75 W/m ² /100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Zdravstvene premise - Prostorije za osoblje
5.38.2 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za osoblje (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg	322 lx	(>= 300 lx)
Emin	198 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.61	(>= 0.60)
Emin/Emaks (Ud)	0.45	
UGR (3.6H 2.8H)	<=18.2	(< 19.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop)	Eavg	Uo
Mp 1.1 (Zid)	76 lx	(>= 30 lx)
Mp 1.2 (Zid)	158 lx	(>= 50 lx)
Mp 1.3 (Zid)	222 lx	(>= 50 lx)
Mp 1.4 (Zid)	158 lx	(>= 50 lx)
	222 lx	(>= 50 lx)

10 Prostorija za osoblje**10.2 Sažetak, Prostorija za osoblje****10.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1**


Tip Kom. Proizvod

2	3	FEILO SYLVANIA
		Tipska oznaka : 0047642
		Naziv svjetiljke : Start Flat LO 600 3000K G2
		Žarulje : 1 x 30 W / 3000 lm

12 Ured ravnatelja

12.1 Opis, Ured ravnatelja

12.1.1 Tlocrt

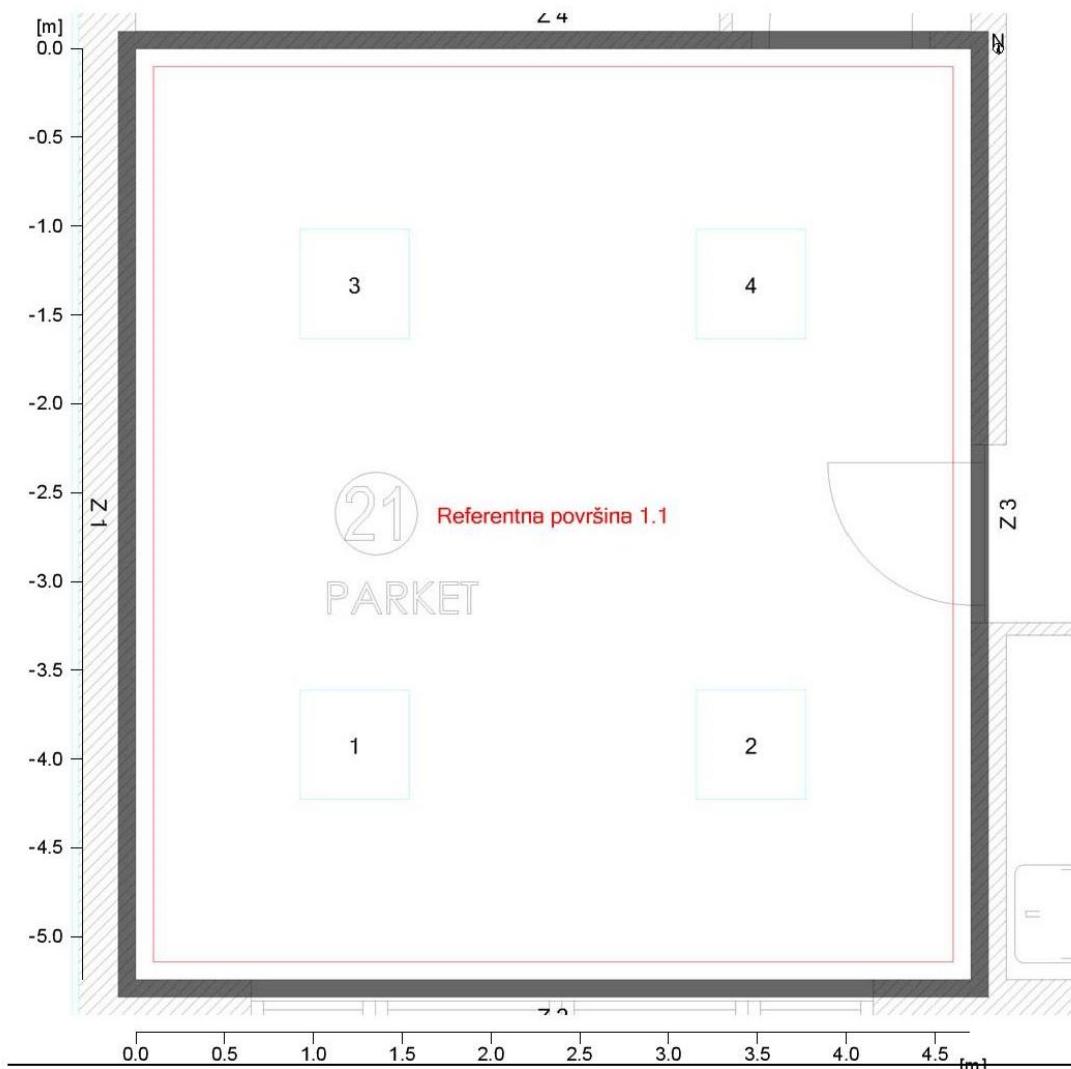


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	14.93 m	29.20 m	5.24 m	50.0 %
2	19.63 m	29.20 m	4.70 m	50.0 %
3	19.63 m	34.44 m	5.24 m	50.0 %
4	14.93 m	34.44 m	4.70 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora			2.80 m	
Visina refer. površine			0.75 m	

12 Ured ravnatelja

12.2 Sažetak, Ured ravnatelja

12.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

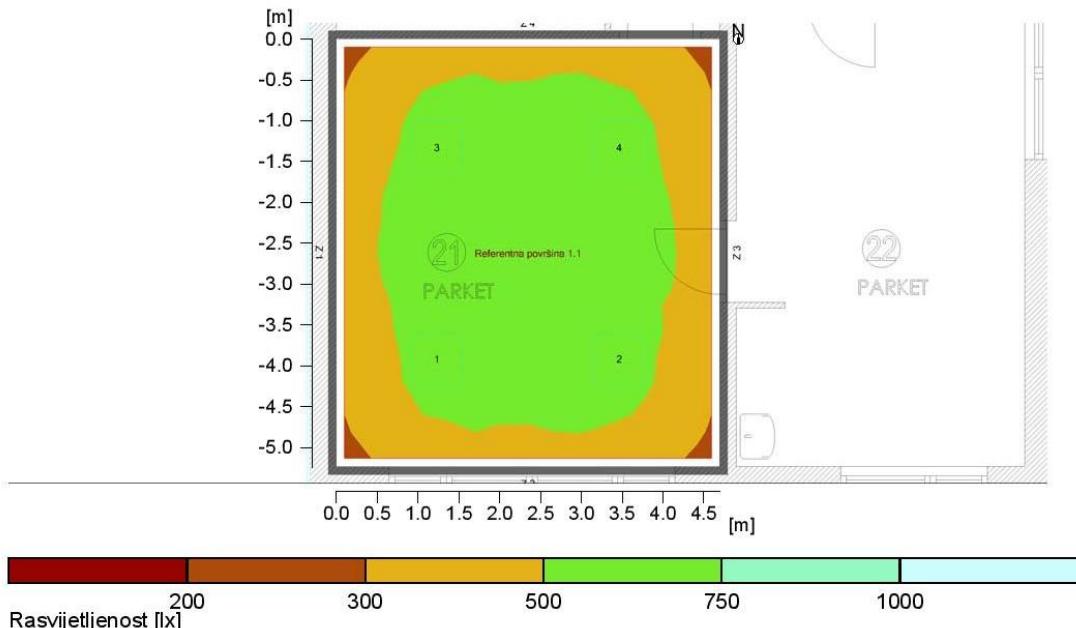

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
2.80 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po površini (24.63 m²)

17200.00 lm
160.0 W
6.50 W/m² (1.29 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Uredi

5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanje, tipkanje na pisaćem stroju, čitanje, obrada podataka (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg	503 lx	(>= 500 lx)
Emin	339 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.67	(>= 0.60)
Emin/Emaks (Ud)	0.55	
UGR (3.0H 3.3H)	<=17.8	(< 19.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop)	Eavg	Uo
Mp 1.1 (Zid)	77 lx	(>= 0.10)
Mp 1.2 (Zid)	175 lx	(>= 0.10)
Mp 1.3 (Zid)	176 lx	(>= 0.10)
Mp 1.4 (Zid)	175 lx	(>= 0.10)

12 Ured ravnatelja**12.2 Sažetak, Ured ravnatelja****12.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1**


Tip Kom. Proizvod

		FEILO SYLVANIA
7	4	Tipska oznaka : 0051465
		Naziv svjetiljke : RANA LED S 600 HO 3K LOUV+PRI
		Žarulje : 1 x LED 40 W / 4300 lm

13 Soba za sastanke

13.1 Opis, Soba za sastanke

13.1.1 Tlocrt

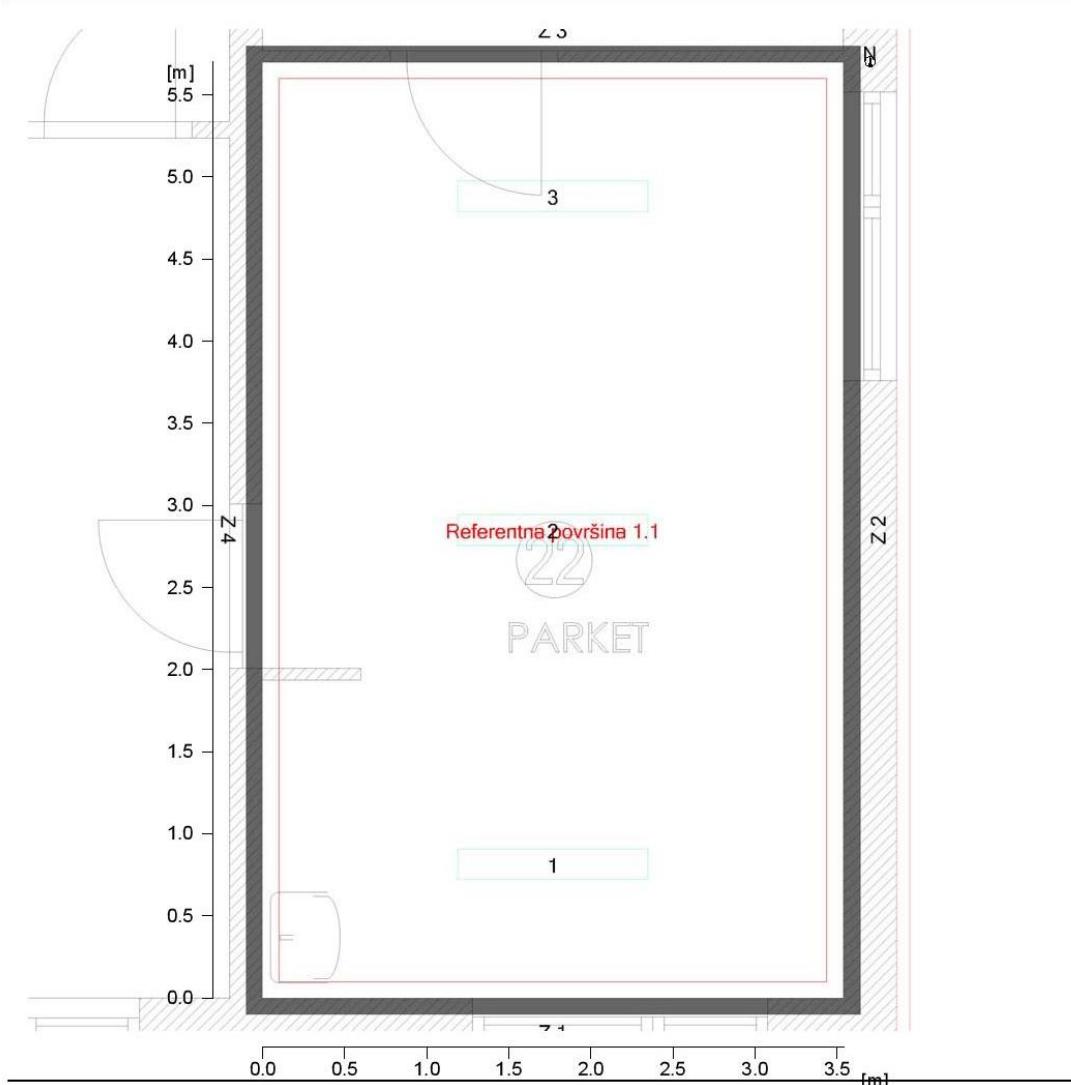


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	23.37 m	29.20 m	3.54 m	50.0 %
2	23.37 m	34.90 m	5.70 m	50.0 %
3	19.83 m	34.90 m	3.54 m	50.0 %
4	19.83 m	29.20 m	5.70 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora			2.80 m	
Visina refer. površine			0.75 m	

13 Soba za sastanke

13.2 Sažetak, Soba za sastanke

13.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

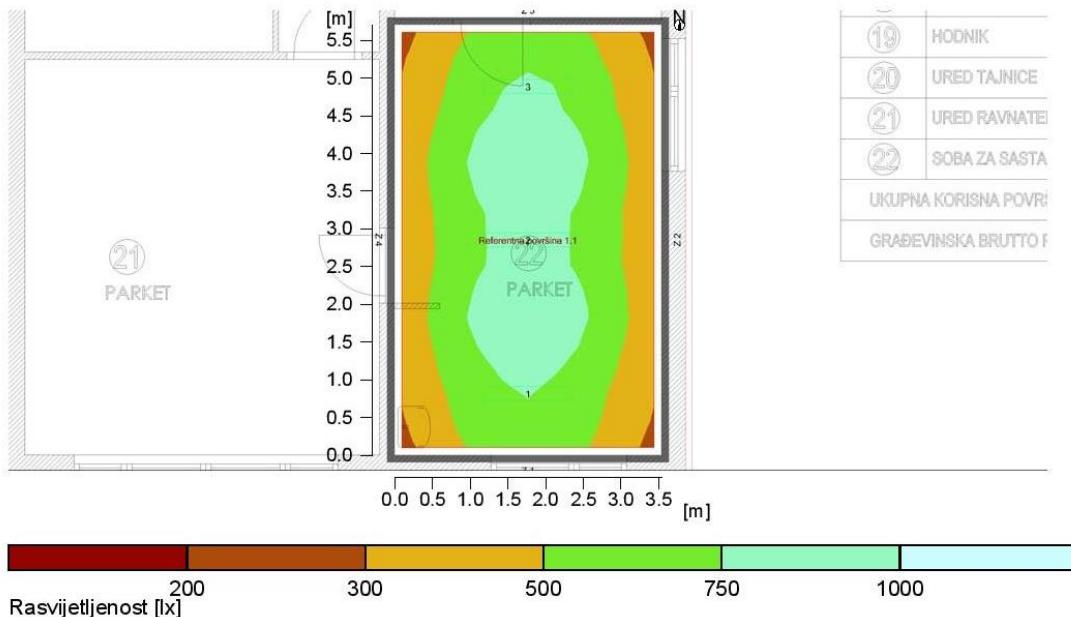

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam

Svetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke

2.80 m

Faktor održavanja

0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

17400.00 lm

Ukupna snaga

156.0 W

Ukupna snaga po površini (20.19 m²)

7.73 W/m² (1.29 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Uredi

5.26.5 (EN 12464-1, 8.2011) Prostorije za konferencije i sastanke (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg

600 lx (>= 500 lx)

Emin

363 lx

Emin/Eavg (Uo)

0.61 (>= 0.60)

Emin/Emaks (Ud)

0.39

UGR (3.6H 2.2H)

<=18.5 (< 19.00)

Pozicija

0.75 m

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop)

Eavg

92 lx (>= 30 lx)

Uo

0.77 (>= 0.10)

Mp 1.1 (Zid)

241 lx

(>= 50 lx)

0.24

(>= 0.10)

Mp 1.2 (Zid)

187 lx

(>= 50 lx)

0.32

(>= 0.10)

Mp 1.3 (Zid)

241 lx

(>= 50 lx)

0.24

(>= 0.10)

Mp 1.4 (Zid)

187 lx

(>= 50 lx)

0.32

(>= 0.10)


13 Soba za sastanke**13.2 Sažetak, Soba za sastanke****13.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**

8 3 **FEILO SYLVANIA**
Tipska oznaka : 0051487
Naziv svjetiljke : RANA LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI
 Žarulje : 1 x LED 52 W / 5800 lm

14 WC prizemlje

14.1 Opis, WC prizemlje

14.1.1 Tlocrt

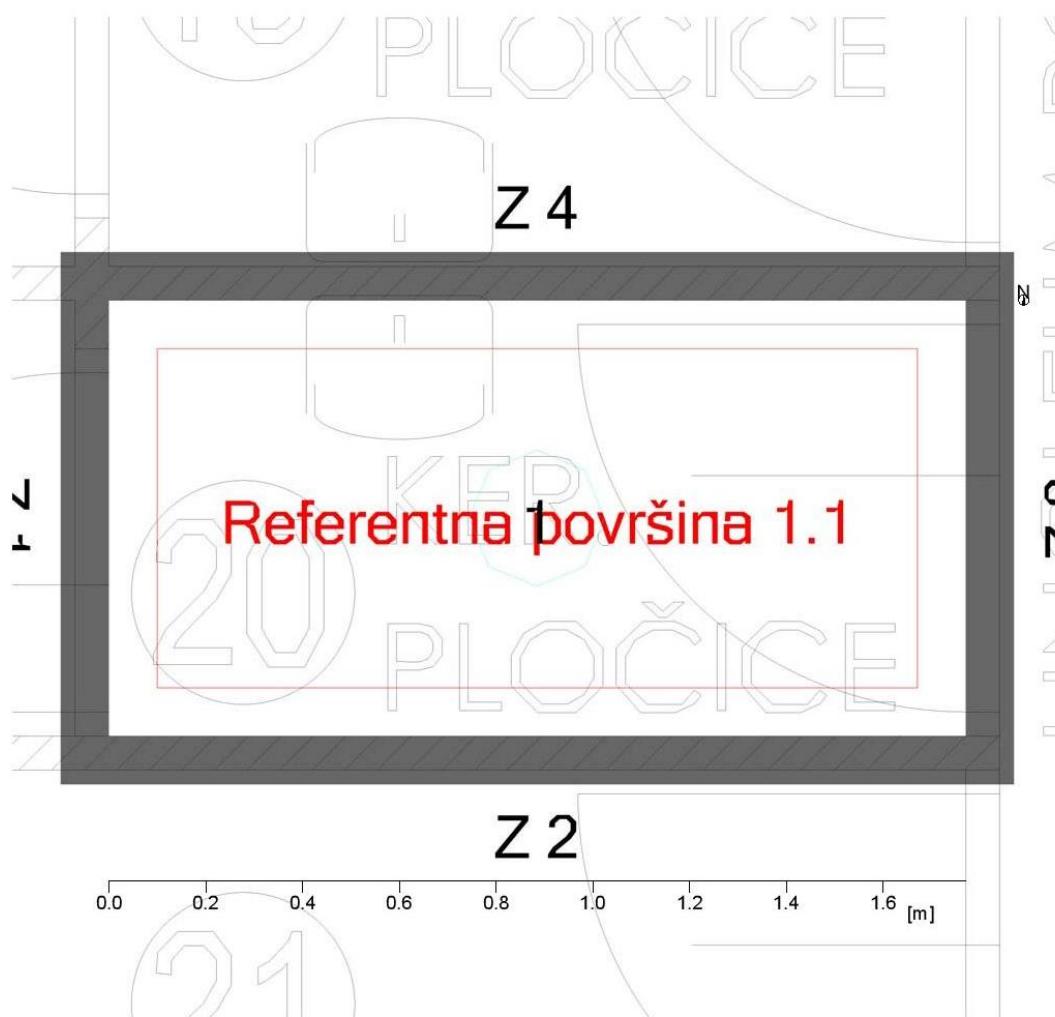


Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	58.11 m	5.25 m	0.90 m	50.0 %
2	59.88 m	5.25 m	1.77 m	50.0 %
3	59.88 m	6.15 m	0.90 m	50.0 %
4	58.11 m	6.15 m	1.77 m	50.0 %

Pod
Strop
Visina prostora
Visina refer. površine

14 WC prizemlje

14.2 Sažetak, WC prizemlje

14.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

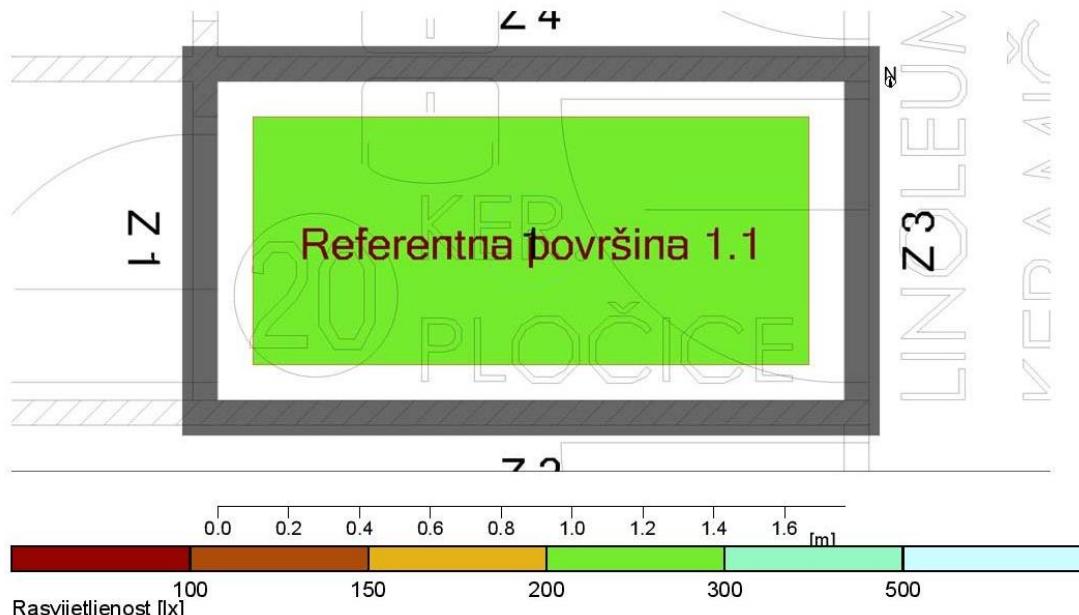

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
3.00 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

2900.00 lm

Ukupna snaga

22.2 W

Ukupna snaga po površini (1.59 m²)

13.94 W/m² (5.76 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Opća područja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoć
5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoba, prostorija za pranje, kupatila, toaleti (Ra >80.00)

Horizontalno

Eavg	242 lx	(>= 200 lx)
Emin	214 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.89	(>= 0.40)
Emin/Emaks (Ud)	0.80	
UGR (2.0H 2.0H)	<=21.5	(< 25.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.5 (Strop)

Eavg

Uo

(>= 0.10)

Mp 1.1 (Zid)

105 lx

0.71

(>= 0.10)

Mp 1.2 (Zid)

190 lx

0.34

(>= 0.10)

Mp 1.3 (Zid)

243 lx

0.24

(>= 0.10)

Mp 1.4 (Zid)

190 lx

0.34

(>= 0.10)

Mp 1.4 (Zid)

243 lx

0.24

(>= 0.10)

14 WC prizemlje**14.2 Sažetak, WC prizemlje****14.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1****Tip Kom. Proizvod**


44	1		Intralighting
			Tipska oznaka : 14850441001
			Naziv svjetiljke : Nitor C HE 2200 lm 22W 830 FO IP43 white
			Žarulje : 1 x Flott L 2220 CLU038 830 550mA

RELUX®

15 Laboratorij

15.1 Opis, Laboratorij

15.1.1 Tlocrt

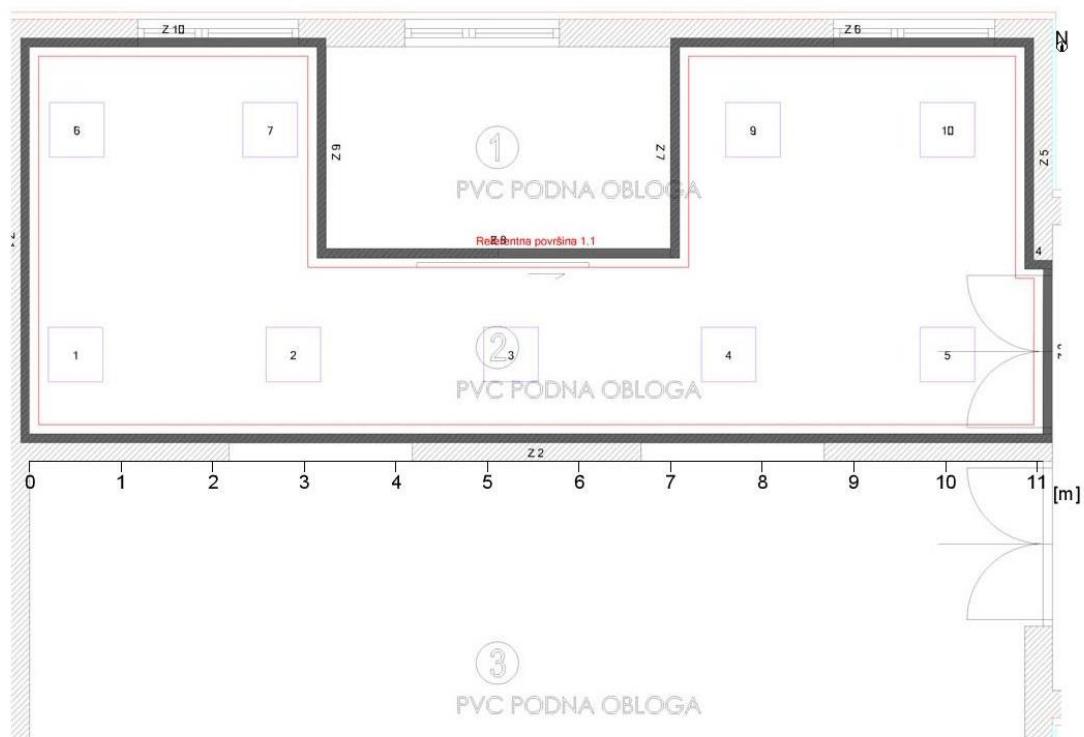

15 Laboratorij

15.1 Opis, Laboratorij


15.1.1 Tlocrt

Zid	x	y	Dužina	Refleksije
1	0.30 m	14.98 m	4.22 m	50.0 %
2	11.36 m	14.98 m	11.06 m	50.0 %
3	11.36 m	16.78 m	1.80 m	50.0 %
4	11.16 m	16.78 m	0.20 m	50.0 %
5	11.16 m	19.20 m	2.42 m	50.0 %
6	7.40 m	19.20 m	3.76 m	50.0 %
7	7.40 m	16.90 m	2.30 m	50.0 %
8	3.44 m	16.90 m	3.96 m	50.0 %
9	3.44 m	19.20 m	2.30 m	50.0 %
10	0.30 m	19.20 m	3.14 m	50.0 %
Pod				20.0 %
Strop				70.0 %
Visina prostora		2.45 m		
Visina refer. površine		0.75 m		

15 Laboratorij

15.2 Sažetak, Laboratorij

15.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

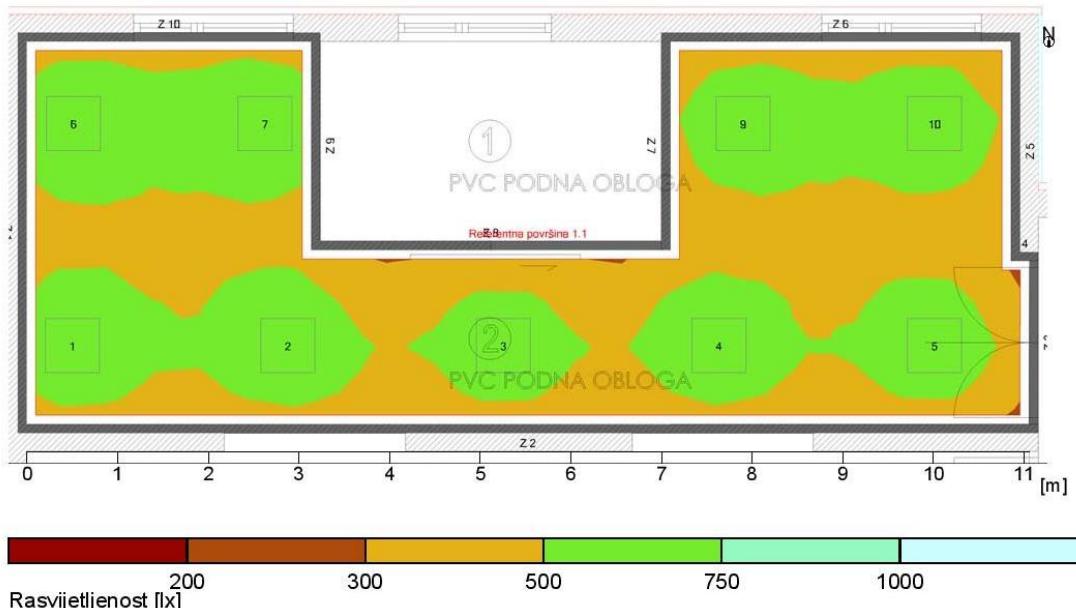

Općenito

Upotrijebljeni računski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor održavanja

Svetiljke s dir.-indirektnom raspodjelom
2.45 m
0.80

Ukupni svjetlosni tok svih žarulja

29700.00 lm

Ukupna snaga

297.0 W

Ukupna snaga po površini (37.08 m²)

8.01 W/m² (1.60 W/m²/100lx)

Površina izračuna 1

Korisnički profil

Referentna površina 1.1

Zdravstvene premise - Laboratorije i ljekarne
5.49.1 (EN 12464-1, 8.2011) Opće osvjetljenje (Ra >80.00)
Horizontalno

Eavg	500 lx	(>= 500 lx)
Emin	330 lx	
Emin/Eavg (Uo)	0.66	(>= 0.60)
Emin/Emaks (Ud)	0.49	
UGR (3.4H 8.9H)	<=17.9	(< 19.00)
Pozicija	0.75 m	

Glavne površine

Mp 1.10 (Strop)

Eavg

Uo

Mp 1.1 (Zid)

100 lx (>= 30 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.2 (Zid)

317 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.3 (Zid)

226 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.4 (Zid)

217 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.5 (Zid)

238 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.6 (Zid)

236 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.7 (Zid)

244 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

Mp 1.8 (Zid)

189 lx (>= 50 lx)

(>= 0.10)

RELUX®

15 Laboratorij

15.2 Sažetak, Laboratorij

15.2.1 Pregled rezultata, Površina izračuna 1

Mp 1.8 (Zid)	308 lx	(>= 50 lx)	0.45	(>= 0.10)
Mp 1.9 (Zid)	262 lx	(>= 50 lx)	0.66	(>= 0.10)

Tip Kom. Proizvod

50 9 FEILO SYLVANIA
FEILO SYLVANIA
Tipska oznaka : 0047431
Naziv svjetiljke : START FLAT UGR19 600 3000K G2
Žarulje : 1 x 33W 3000K 33 W / 3300 lm

8. MJERE ZA EKONOMSKI POVOLJNO POBOLJŠANJE ENERGETSKIH SVOJSTVA ZGRADE

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

8.1 OPĆENITO O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Energetska učinkovitost podrazumijeva široki opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO₂ uz nepromijenjenu toplinsku, svjetlosnu i drugu udobnost njezinih korisnika.

Energetska učinkovitost u zgradama i održiva gradnja te primjena obnovljivih izvora energije, danas postaje apsolutni prioritet svih aktivnosti u području energetike i gradnje. Nedostatak energije i nesigurnost u opskrbi energijom, uz stalni rast cijena energenata, te klimatske promjene i zagađenje okoliša zbog neracionalne potrošnje energije te porast korištenja energije za hlađenje, posebno uvođenjem klimatizacije zgrada zahtijeva ozbiljan pristup iznalaženja mjera za povećanje energetske učinkovitosti.

Energetska učinkovitost u zgradama uključuje cijeli niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano.

Za predmetnu građevinu projektom su predviđene mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, vodeći se pritom smjernicama i pravilima koji su dani u: Direktivi 2002/91/EC, Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN110/08, 89/09), Tehničkom propisu o sustavu grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08), Tehničkom propisu o sustavima ventilacije i djelomično klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07), Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN113/08, 91/09, 36/10).

U ovom poglavlju iznesene su mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstva zgrade, uzimajući u obzir projektno rješenje, izbor opreme i racionalnu upotrebu električne energije.

8.2 OPĆENITE MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Projektima svih razreda predviđene su mjere poboljšanja energetske učinkovitosti projektirane građevine, a u nastavku su navedene one najvažnije:

- Poboljšanje toplinske karakteristike vanjske ovojnica primjenom toplinske izolacije
- Južni dijelovi fasade se izvode sa maksimalnim staklenim površinama
- Toplinska izolacija krova
- Izvođenje svjetlika na krovu
- Odabir dizalice topline visokog EER/COP
- Korištenje toplinski kvalitetnih prozora i vrata
- Postavljanje sunčanih kolektora za grijanje potrošne tople vode
- Mogućnost ugradnje fotonaponskih čelija
- Centralizirani sustav pripreme PTV na razini stana

8.3 MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PREKO ELEKTROINSTALACIJE

Bitnu ulogu u poboljšanju energetske učinkovitost imaju i elektro-instalacije i električni uređaji koji direktno ili indirektno predstavljaju niz mogućnosti za racionalno korištenje energije objekta. Dio mjera je predviđen ovim projektom, dio mjera treba usvojiti korisnik koji će pravilnim gospodarenjem energije poboljšati energetsku učinkovitost, a na kraju je dan i popis mjera koje se mogu realizirati u budućnosti.

Mjere koje su obuhvaćene projektom

- Ugradnja rasvjetnih tijela s energetski efikasnim izvorima svjetla
- Korištenje dizalice topline za grijanje/hlađenje
- Korištenje programibilnog termostata sustava grijanja/hlađenja

Mjere koje treba prihvati korisnik objekta

- Preporučljivo je da korisnik objekta učestalo provjerava postavke na upravljačkom sustavu grijanja/hlađenja te da optimizira parametre za najracionalniju uporabu
- Redovito servisiranje dizalice topline i ostale termotehničke opreme
- Uporaba energetski efikasnih električnih trošila (energetskog razreda A)
- Podešavanje opreme sa Stand-by opcijom na kraće vrijeme gašenja u slučaju nekorištenja

Moguće mjere za budućnost

- Praćenje novih tehnologija i implementiranje u građevinu
- Centraliziranje sustava grijanja/hlađenja
- Ugradnja mikroprekidača koji isključuju sustav grijanja/klađenja zone sa otvorenim prozorom
- Korištenje energije vjetra
- Korištenje sunčane energije

PROJEKTANT:



TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

10. NACRTNA DOKUMENTACIJA

VRSTA PROJEKTA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV GRAĐEVINE	ZGRADA JAVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA
INVESTITOR	Psihijatrijska bolnica Ugljan Otočkih dragovljaca 42, 23 275 Ugljan
RAZINA OBRADE	GLAVNI PROJEKT
PROJEKTANT	TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.

N A C R T N A D O K U M E N T A C I J A

0. SITUACIJA
1. SITUACIJA – ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE
2. BLOK SHEMA GLAVNOG RAZVODA - NOVO STANJE
3. ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE – PODRUM
4. ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE – PRIZEMLJE
5. ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE - KAT
6. ELEKTROINSTALACIJA - POSTOJEĆE STANJE - TAVAN
7. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - POSTOJEĆE STANJE - KROVNA PLOHA
8. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - POSTOJEĆE STANJE – PROČELJA
9. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I SLABE STRUJE - NOVO STANJE – PODRUM
10. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - NOVO STANJE – PODRUM
11. ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIKU - NOVO STANJE - PODRUM
12. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I SLABE STRUJE - NOVO STANJE - PRIZEMLJE
13. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - NOVO STANJE - PRIZEMLJE
14. ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIKU - NOVO STANJE - PRIZEMLJE
15. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I SLABE STRUJE - NOVO STANJE - KAT
16. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE - NOVO STANJE - KAT
17. ELEKTROINSTALACIJA UZ TERMOTEHNIKU - NOVO STANJE - KAT
18. ELEKTROINSTALACIJA SNAGE, SLABE STRUJE I RASVJETE - NOVO STANJE - TAVAN
19. UZEMLJIVAČ - NOVO STANJE
20. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - NOVO STANJE - KROVNA PLOHA
21. SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - NOVO STANJE - PROČELJA
22. BLOK SHEMA TERMOTEHNIKE
23. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA RPOD
24. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA RP
25. JEDNOPOLNA SHEMA RAZDJELNIKA RK
26. BLOK SHEMA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE
27. BLOK SHEMA ANTENSKE INSTALACIJE
28. KARAKTERISTIČNI PRESJECI KABELSKOG KANALA
29. KAZALO

PROJEKTANT:



TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.